

港湾内における海水モニタリングの状況 (H25年の最高値と直近の比較)

海側遮水壁
シルトフェンス

『最高値』→『直近(11/16-11/24採取)』の順、単位(ベクレル/リットル)、検出限界値未満以下の場合はND(検出限界値)と標記

出典: 東京電力ホームページ福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果
<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>

セシウム-134 : 3.3 (H25/10/17) → ND(0.35) 1/9以下
セシウム-137 : 9.0 (H25/10/17) → 0.51 1/10以下
全ベータ : **74** (H25/ 8/19) → ND(17) 1/4以下
トリチウム : 67 (H25/ 8/19) → 2.1 1/30以下

セシウム-134 : 0.73
セシウム-137 : 3.7
全ベータ : ND(17)
トリチウム : 2.4 ※

セシウム-134 : 3.3 (H25/12/24) → ND(0.47) 1/7以下
セシウム-137 : 7.3 (H25/10/11) → 0.56 1/10以下
全ベータ : **69** (H25/ 8/19) → ND(17) 1/4以下
トリチウム : 68 (H25/ 8/19) → ND(1.7) 1/40以下

セシウム-134 : 4.4 (H25/12/24) → ND(0.59) 1/7以下
セシウム-137 : **10** (H25/12/24) → 0.96 1/10以下
全ベータ : **60** (H25/ 7/ 4) → ND(17) 1/3以下
トリチウム : 59 (H25/ 8/19) → ND(1.7) 1/30以下

セシウム-134 : 3.5 (H25/10/17) → ND(0.50) 1/7以下
セシウム-137 : 7.8 (H25/10/17) → 1.1 1/7以下
全ベータ : **79** (H25/ 8/19) → ND(17) 1/4以下
トリチウム : 60 (H25/ 8/19) → ND(1.7) 1/30以下

セシウム-134 : 5.0 (H25/12/2) → ND(0.50) 1/10以下
セシウム-137 : 8.4 (H25/12/2) → 0.52 1/10以下
全ベータ : **69** (H25/8/19) → ND(17) 1/4以下
トリチウム : 52 (H25/8/19) → ND(1.7) 1/30以下


セシウム-134 : **32** (H25/10/11) → ND(2.4) 1/10以下
セシウム-137 : **73** (H25/10/11) → 3.5 1/20以下
全ベータ : **320** (H25/ 8/12) → ND(15) 1/20以下
トリチウム : 510 (H25/ 9/ 2) → ND(37) 1/10以下

セシウム-134 : 2.8 (H25/12/2) → ND(1.6) 6/10以下
セシウム-137 : 5.8 (H25/12/2) → ND(2.2) 1/2以下
全ベータ : **46** (H25/8/19) → ND(17) 1/2以下
トリチウム : 24 (H25/8/19) → ND(1.6) 1/10以下

セシウム-134 : ND(1.9)
セシウム-137 : 5.3
全ベータ : ND(17)
トリチウム : ND(37) ※

セシウム-134 : ND(2.5)
セシウム-137 : 7.4
全ベータ : 18
トリチウム : ND(37) ※

	法定濃度限度	WHO飲料水ガイドライン
セシウム134	60	10
セシウム137	90	10
ストロンチウム90 (全ベータ値と強い相関)	30	10
トリチウム	6万	1万

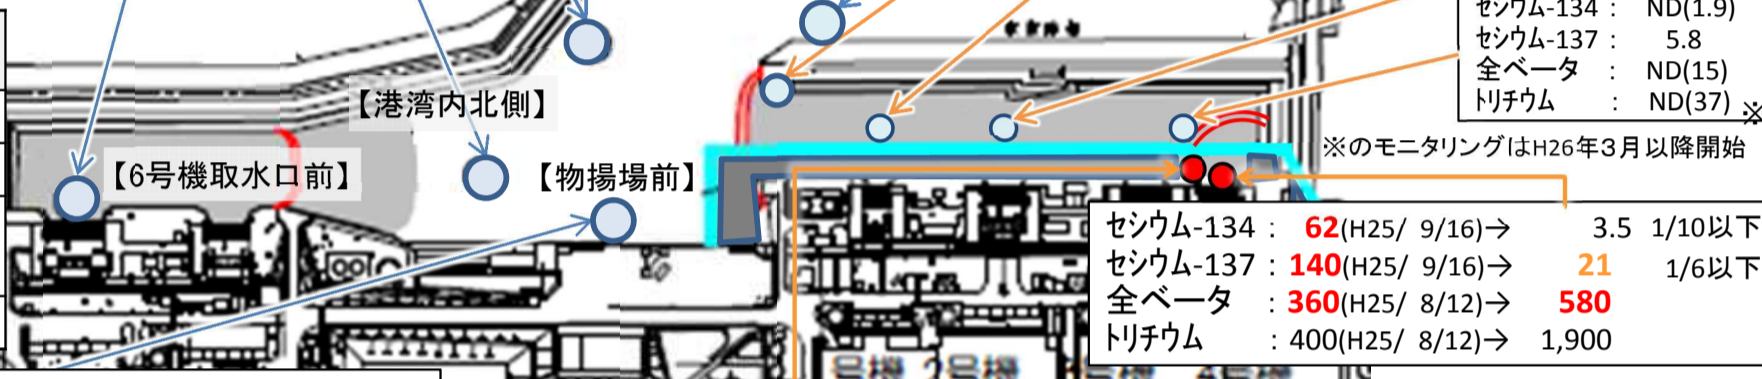

※のモニタリングはH26年3月以降開始

セシウム-134 : **62** (H25/ 9/16) → 3.5 1/10以下
セシウム-137 : **140** (H25/ 9/16) → **21** 1/6以下
全ベータ : **360** (H25/ 8/12) → **580**
トリチウム : 400 (H25/ 8/12) → 1,900

11月25日までの東電データまとめ
セシウム-134 : 5.3 (H25/8/ 5) → ND(0.51) 1/10以下
セシウム-137 : 8.6 (H25/8/ 5) → 0.71 1/10以下
全ベータ : **40** (H25/7/ 3) → 20 1/2以下
トリチウム : 340 (H25/6/26) → ND(1.5) 1/200以下

セシウム-134 : **28** (H25/ 9/16) → 5.1 1/5以下
セシウム-137 : **53** (H25/12/16) → **21** 1/2以下
全ベータ : **390** (H25/ 8/12) → **560**
トリチウム : 650 (H25/ 8/12) → 1,900

注: 海水の全ベータ測定値には、天然のカリウム40(12ベクレル/リットル程度)によるものが含まれている。また、ストロンチウム90と放射平衡となるイットリウム90の寄与が含まれる

港湾外近傍における海水モニタリングの状況 (H25年の最高値と直近の比較)

(直近値 11/16 - 11/24採取)

単位(ベクレル/リットル)、検出限界値未満の場合はNDと標記し、()内は検出限界値、ND(H25)は25年中継続してND

	法定濃度限度	WHO飲料水ガイドライン
セシウム134	60	10
セシウム137	90	10
ストロンチウム90 (全ベータ値と強い相関)	30	10
トリチウム	6万	1万

【港湾口北東側(沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.63)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.64)
全ベータ : ND (H25) → ND(16)
トリチウム : ND (H25) → ND(1.9)

【港湾口東側(沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.70)
セシウム-137 : 1.6 (H25/10/18) → ND(0.66) 1/2以下
全ベータ : ND (H25) → ND(16)
トリチウム : 6.4 (H25/10/18) → ND(1.9) 1/3以下

【港湾口南東側 (沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.68)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.50)
全ベータ : ND (H25) → ND(16)
トリチウム : ND (H25) → ND(1.9)

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.71)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.53)
全ベータ : ND (H25) → ND(16)
トリチウム : 4.7 (H25/8/18) → ND(1.9) 1/2以下

【南防波堤南側 (沖合0.5km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.76)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.69)
全ベータ : ND (H25) → ND(16)
トリチウム : ND (H25) → ND(1.9)

【北防波堤北側(沖合0.5km)】


【5,6号機放水口北側】

セシウム-134 : 1.8 (H25/ 6/21) → ND(0.76) 1/2以下
セシウム-137 : 4.5 (H25/ 3/17) → ND(0.58) 1/7以下
全ベータ : 12 (H25/12/23) → 12
トリチウム : 8.6 (H25/ 6/26) → 1.5 1/5以下

セシウム-134 : 3.3 (H25/12/24) → ND(0.47) 1/7以下
セシウム-137 : 7.3 (H25/10/11) → 0.56 1/10以下
全ベータ : **69** (H25/ 8/19) → ND(17) 1/4以下
トリチウム : 68 (H25/ 8/19) → ND(1.7) 1/40以下

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.76)
セシウム-137 : 3.0 (H25/ 7/15) → ND(0.64) 1/4以下
全ベータ : 15 (H25/12/23) → 11
トリチウム : 1.9 (H25/11/25) → ND(1.5)

注: 海水の全ベータ測定値には、天然のカリウム40(12ベクレル/リットル程度)によるものが含まれている。また、ストロンチウム90と放射平衡となるイットリウム90の寄与が含まれる

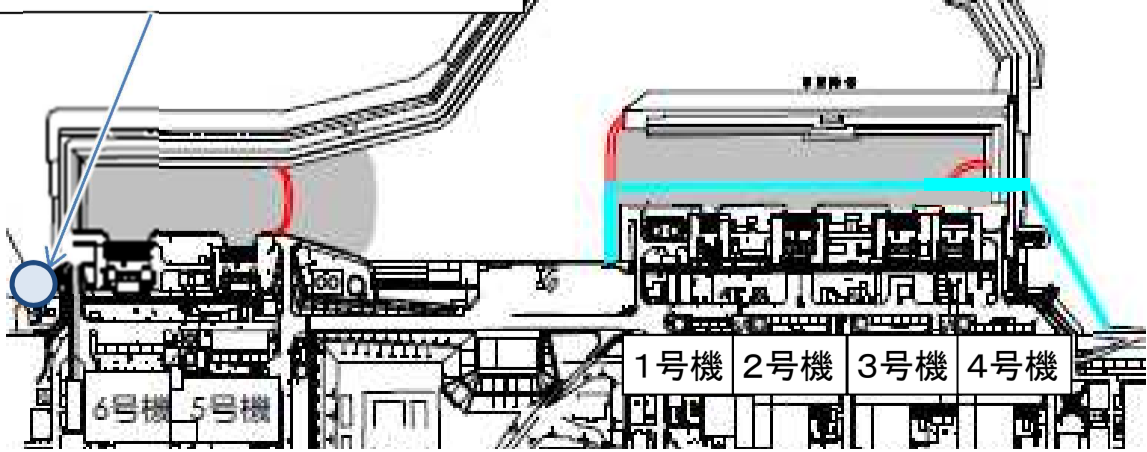

【南放水口付近】



11月25日までの東電データまとめ