

# 福島第一原子力発電所5・6号機の現状について (滞留水量の状況)

2016年6月30日  
東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO


## 1. 滞留水量の状況

1

5・6号機滞留水の合計約27,800m<sup>3</sup>(H28.6.27現在)

海

メガフロート  
約8,000m<sup>3</sup>(ろ過水)

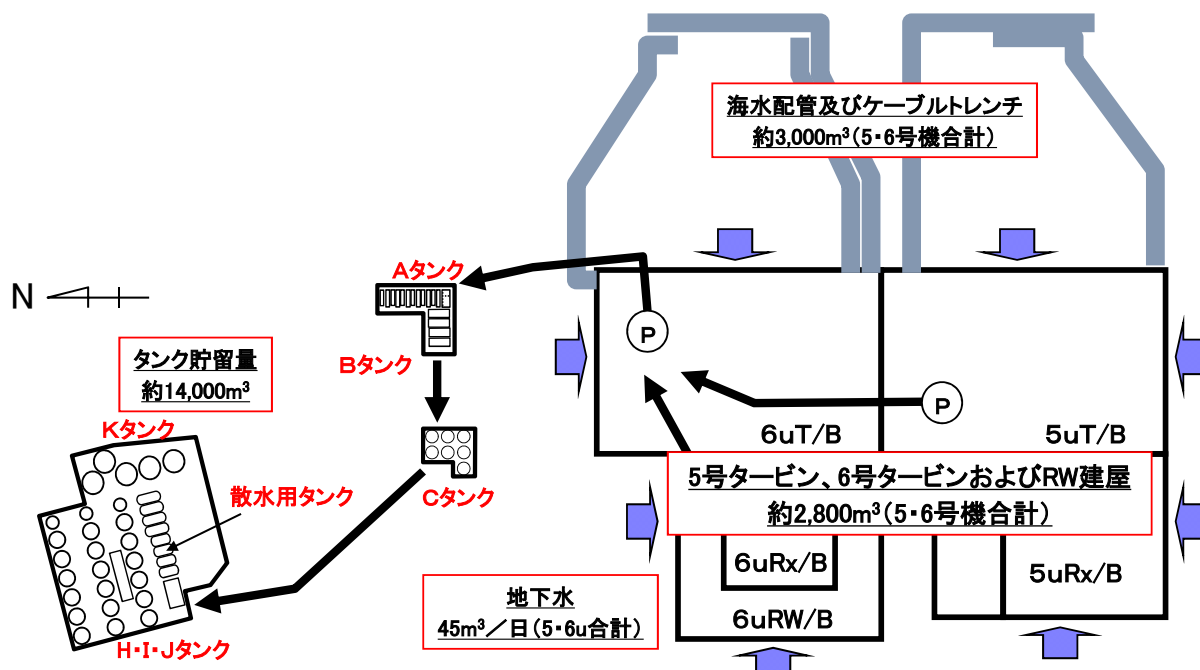

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

1

## 2. 滞留水量の推移

- 2014年9月からの2016年6月までの滞留水の総量は以下のとおり

