

福島第一原子力発電所 5・6号機の現状について (滞留水量の状況)

2016年9月29日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社


1. 滞留水量の状況

TEPCO

5・6号機滞留水の合計約30,700m³ (H28.9.25現在)

海

メガフロート
約8,000m³ (ろ過水)

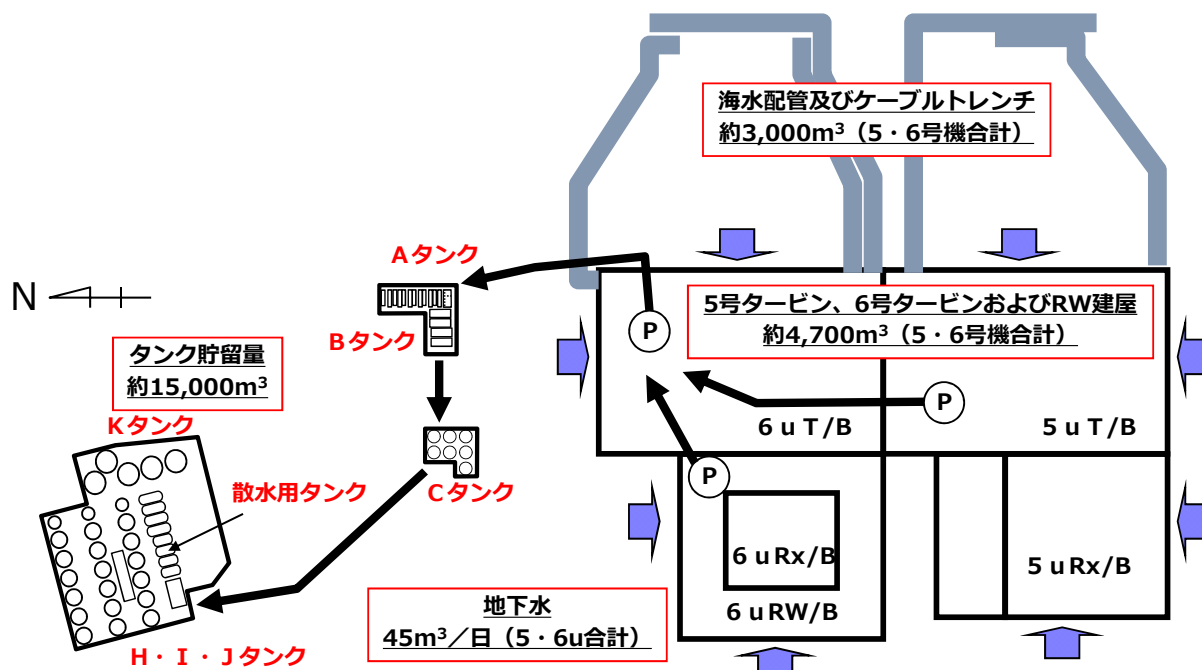

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

- 2014年9月からの2016年9月までの滞留水の総量は以下のとおり

