

福島第一原子力発電所 5・6号機の現状について (滞留水量の状況)

2016年12月22日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO


1

1. 滞留水量の状況

5・6号機滞留水の合計約29,700m³ (H28.12.19現在)

海

メガフロート
約8,000m³ (ろ過水)

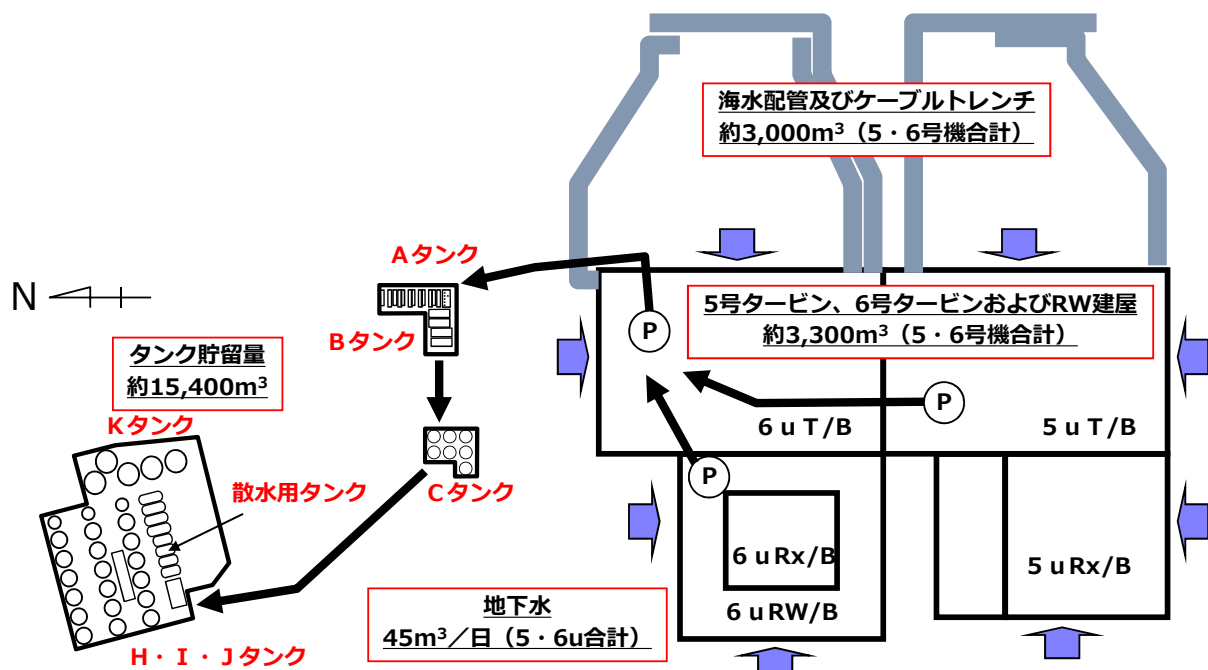

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

2. 滞留水量の推移

- ・ 2014年9月から2016年12月までの滞留水の総量は以下のとおり

