

福島第一原子力発電所 サブドレン他浄化設備A系の供用開始について

2017年4月27日



東京電力ホールディングス株式会社


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1. サブドレン他浄化設備2系列化の概要



11月1日より設置工事を進めてきたサブドレン他浄化設備2系列化工事について、A系統の設置工事が完了したことから、4月14日より供用開始

- 2系列化による効果
 - ・前処理フィルタや吸着塔交換時の系統切替により設備稼働率が向上
 - ・サンプルタンクで排水基準を満足しない場合、再浄化とサブドレン等の浄化の同時運転が可能となり、地下水の処理継続が可能
- 今後の予定
 フィルタ・吸着塔交換等による運用性を向上させるため、機器毎にA系/B系の切替ができるタイラインを設置（設置工事はH29.5完了予定）

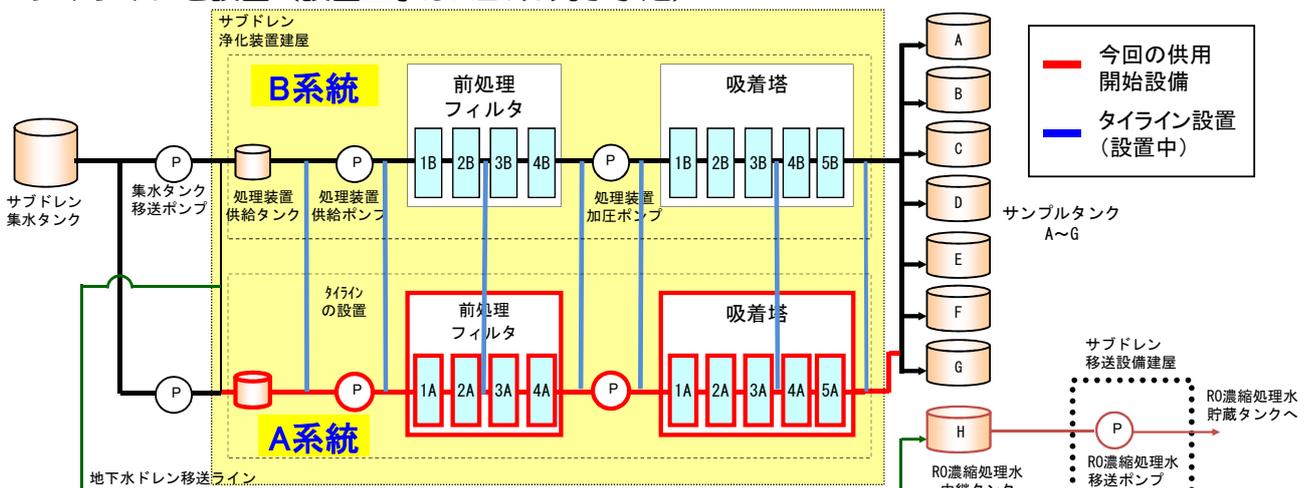

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社 (サブドレンを流用)

2. サブドレン他浄化設備A系の設置状況

