

福島第一原子力発電所 5・6号機の現状について (滞留水量の状況)

2017年6月29日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO


1

1. 滞留水量の状況

5・6号機滞留水の合計約33,600m³ (H29.6.26現在)

海

メガフロート
約9,000m³ (ろ過水, 海水)

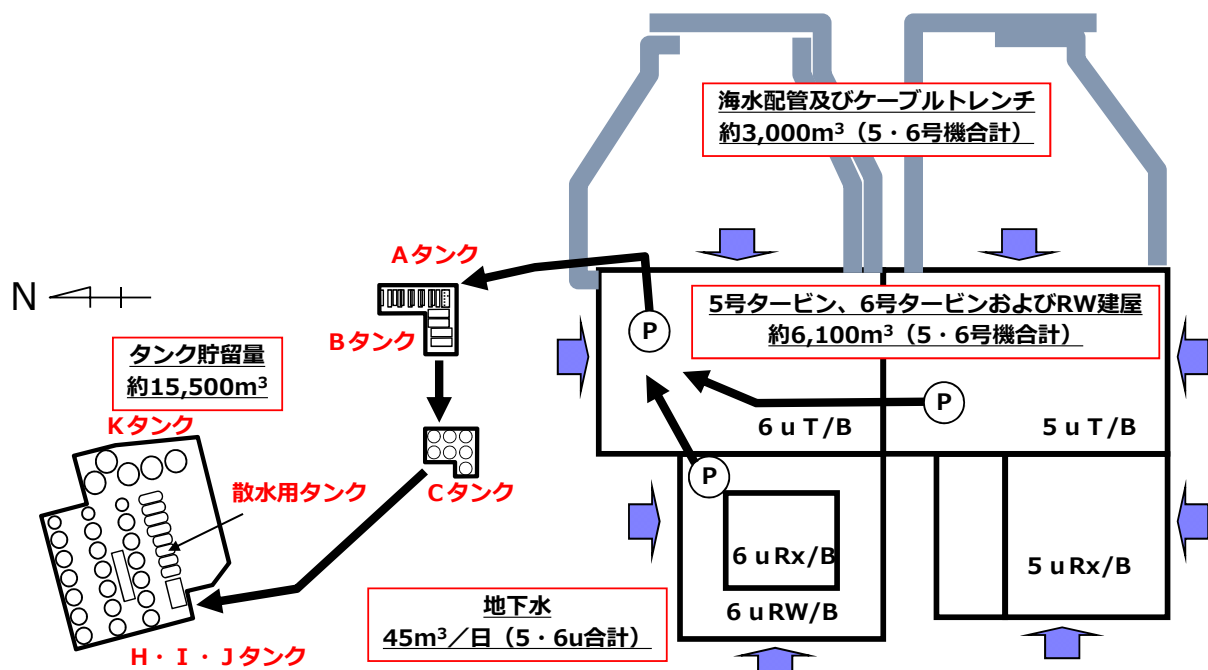

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.


無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

2. 滞留水量の推移

- 2014年9月から2017年6月までの滞留水の総量は以下のとおり

5・6号機滞留水量の推移

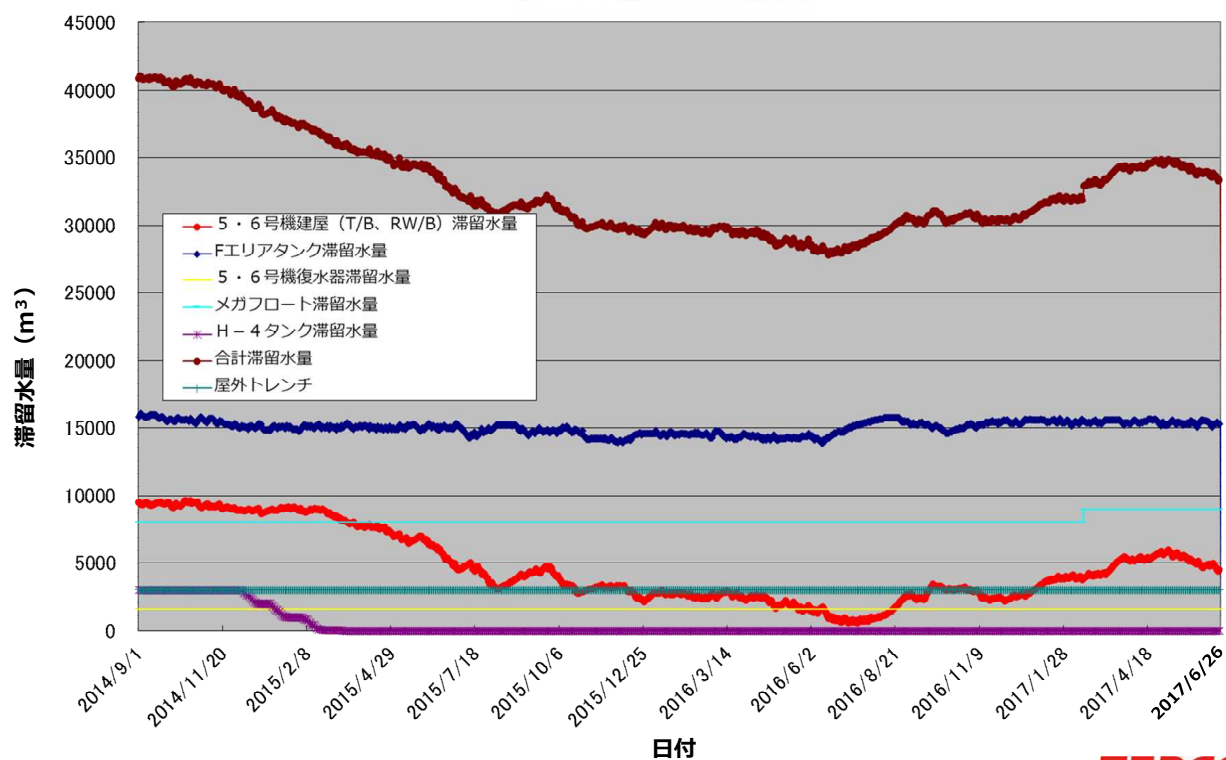

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO