

港湾内における海水モニタリングの状況 (H25年の最高値と直近の比較)

海側遮水壁 (継手処理中)
シルトフェンス

『最高値』→『直近(9/21-9/29採取)』の順、単位(ベクレル/リットル)、検出限界値未満以下の場合はND(検出限界値)と標記

出典: 東京電力ホームページ福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果
<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>

セシウム-134 : 3.3 (H25/10/17) → ND(0.55) 1/6以下
セシウム-137 : 9.0 (H25/10/17) → ND(0.45) 1/20以下
全ベータ : **74** (H25/ 8/19) → ND(17) 1/4以下
トリチウム : 67 (H25/ 8/19) → ND(1.8) 1/30以下

セシウム-134 : 0.84
セシウム-137 : 3.6
全ベータ : 26
トリチウム : 22 ※

セシウム-134 : 3.3 (H25/12/24) → ND(0.62) 1/5以下
セシウム-137 : 7.3 (H25/10/11) → ND(0.42) 1/10以下
全ベータ : **69** (H25/ 8/19) → ND(17) 1/4以下
トリチウム : 68 (H25/ 8/19) → ND(1.8) 1/30以下

セシウム-134 : 4.4 (H25/12/24) → ND(0.50) 1/8以下
セシウム-137 : **10** (H25/12/24) → ND(0.51) 1/10以下
全ベータ : **60** (H25/ 7/ 4) → ND(17) 1/3以下
トリチウム : 59 (H25/ 8/19) → ND(1.8) 1/2以下

セシウム-134 : 3.5 (H25/10/17) → ND(0.52) 1/6以下
セシウム-137 : 7.8 (H25/10/17) → ND(0.51) 1/10以下
全ベータ : **79** (H25/ 8/19) → ND(17) 1/4以下
トリチウム : 60 (H25/ 8/19) → ND(1.8) 1/30以下

セシウム-134 : 5.0 (H25/12/2) → ND(0.64) 1/7以下
セシウム-137 : 8.4 (H25/12/2) → 0.71 1/10以下
全ベータ : **69** (H25/8/19) → 18 1/3以下
トリチウム : 52 (H25/8/19) → ND(1.8) 1/20以下


セシウム-134 : **32** (H25/10/11) → 1.6 1/20以下
セシウム-137 : **73** (H25/10/11) → 5.0 1/10以下
全ベータ : **320** (H25/ 8/12) → **36** 1/8以下
トリチウム : 510 (H25/ 9/ 2) → ND(100) 1/5以下

セシウム-134 : 2.8 (H25/12/2) → ND(1.6) 6/10以下
セシウム-137 : 5.8 (H25/12/2) → ND(1.8) 1/3以下
全ベータ : **46** (H25/8/19) → ND(18) 1/2以下
トリチウム : 24 (H25/8/19) → ND(3.0) 1/8以下

セシウム-134 : ND(3.3)
セシウム-137 : 5.9
全ベータ : **32**
トリチウム : 100 ※

セシウム-134 : ND(2.1)
セシウム-137 : 4.6
全ベータ : 27
トリチウム : 150 ※

	法定濃度	WHO飲料水ガイドライン
セシウム134	60	10
セシウム137	90	10
ストロンチウム90 (全ベータ値と強い相関)	30	10
トリチウム	6万	1万

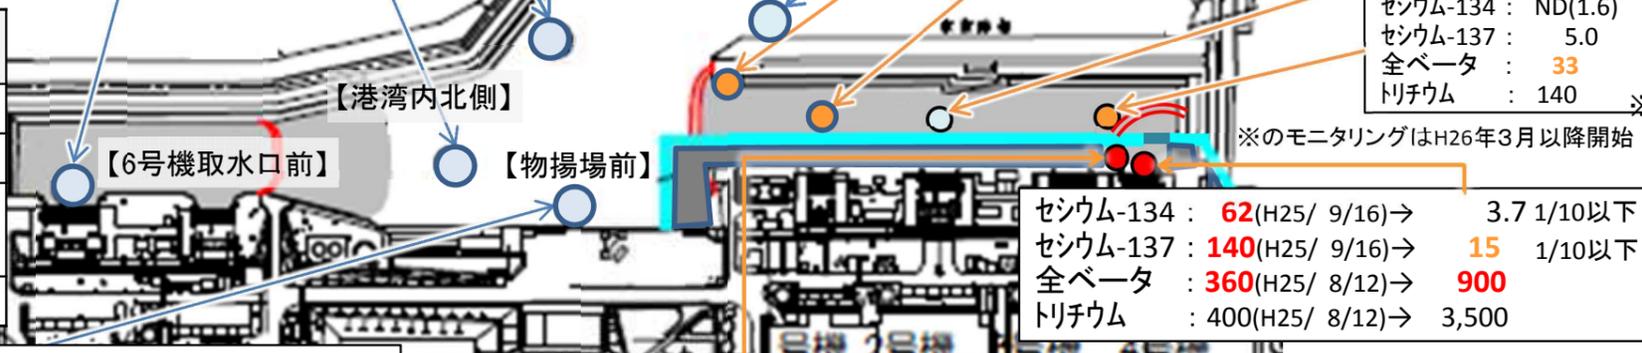

セシウム-134 : ND(1.6)
セシウム-137 : 5.0
全ベータ : **33**
トリチウム : 140 ※

セシウム-134 : **62** (H25/ 9/16) → 3.7 1/10以下
セシウム-137 : **140** (H25/ 9/16) → **15** 1/10以下
全ベータ : **360** (H25/ 8/12) → **900**
トリチウム : 400 (H25/ 8/12) → 3,500

9月30日までの東電データまとめ
セシウム-134 : 5.3 (H25/8/ 5) → ND(0.53) 1/10以下
セシウム-137 : 8.6 (H25/8/ 5) → 1.2 1/7以下
全ベータ : **40** (H25/7/ 3) → ND(16) 1/2以下
トリチウム : 340 (H25/6/26) → 2.8 1/100以下

セシウム-134 : **28** (H25/ 9/16) → 2.8 1/10以下
セシウム-137 : **53** (H25/12/16) → **14** 1/3以下
全ベータ : **390** (H25/ 8/12) → **890**
トリチウム : 650 (H25/ 8/12) → 3,600

注: 海水の全ベータ測定値には、天然のカリウム40 (12ベクレル/リットル程度) によるものが含まれている。また、ストロンチウム90と放射平衡となるイットリウム90の寄与が含まれる

港湾外近傍における海水モニタリングの状況 (H25年の最高値と直近の比較)

(直近値 9/21 - 9/29採取)

単位(ベクレル/リットル)、検出限界値未満の場合はNDと標記し、()内は検出限界値、ND(H25)は25年中継続してND

	法定濃度	WHO飲料水ガイドライン
セシウム134	60	10
セシウム137	90	10
ストロンチウム90 (全ベータ値と強い相関)	30	10
トリチウム	6万	1万

【港湾口北東側(沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.64)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.81)
全ベータ : ND (H25) → ND(17)
トリチウム : ND (H25) → ND(1.6)

【港湾口東側(沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.67)
セシウム-137 : 1.6 (H25/10/18) → ND(0.68) 1/2以下
全ベータ : ND (H25) → ND(17)
トリチウム : 6.4 (H25/10/18) → ND(1.6) 1/4以下

【港湾口南東側 (沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.83)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.72)
全ベータ : ND (H25) → ND(17)
トリチウム : ND (H25) → ND(1.6)

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.68)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.75)
全ベータ : ND (H25) → ND(17)
トリチウム : 4.7 (H25/8/18) → ND(1.6) 1/2以下

【南防波堤南側 (沖合0.5km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.84)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.49)
全ベータ : ND (H25) → ND(17)
トリチウム : ND (H25) → ND(1.6)

【北防波堤北側(沖合0.5km)】

【5,6号機放水口北側】

セシウム-134 : 1.8 (H25/ 6/21) → ND(0.76) 1/2以下
セシウム-137 : 4.5 (H25/ 3/17) → ND(0.76) 1/5以下
全ベータ : 12 (H25/12/23) → 16
トリチウム : 8.6 (H25/ 6/26) → ND(1.5) 1/5以下


セシウム-134 : 3.3 (H25/12/24) → ND(0.62) 1/5以下
セシウム-137 : 7.3 (H25/10/11) → ND(0.42) 1/10以下
全ベータ : **69** (H25/ 8/19) → ND(17) 1/4以下
トリチウム : 68 (H25/ 8/19) → ND(1.8) 1/30以下

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.81)
セシウム-137 : 3.0 (H25/ 7/15) → ND(0.75) 1/4以下
全ベータ : 15 (H25/12/23) → 11
トリチウム : 1.9 (H25/11/25) → ND(2.0)

注: 海水の全ベータ測定値には、天然のカリウム40 (12ベクレル/リットル程度) によるものが含まれている。また、ストロンチウム90と放射平衡となるイットリウム90の寄与が含まれる



【南放水口付近】



9月30日までの東電データまとめ