

# 福島第一原子力発電所 5・6号機の現状について (滞留水量の状況)

2018年3月29日

## 東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

1

### 1. 滞留水量の状況


5・6号機滞留水の合計約32,200m<sup>3</sup> (H30.3.22現在)

メガフロート  
約9,000m<sup>3</sup> (ろ過水, 海水)

海

N

R/B:原子炉建屋  
T/B:タービン建屋  
RW/B:廃棄物処理建屋

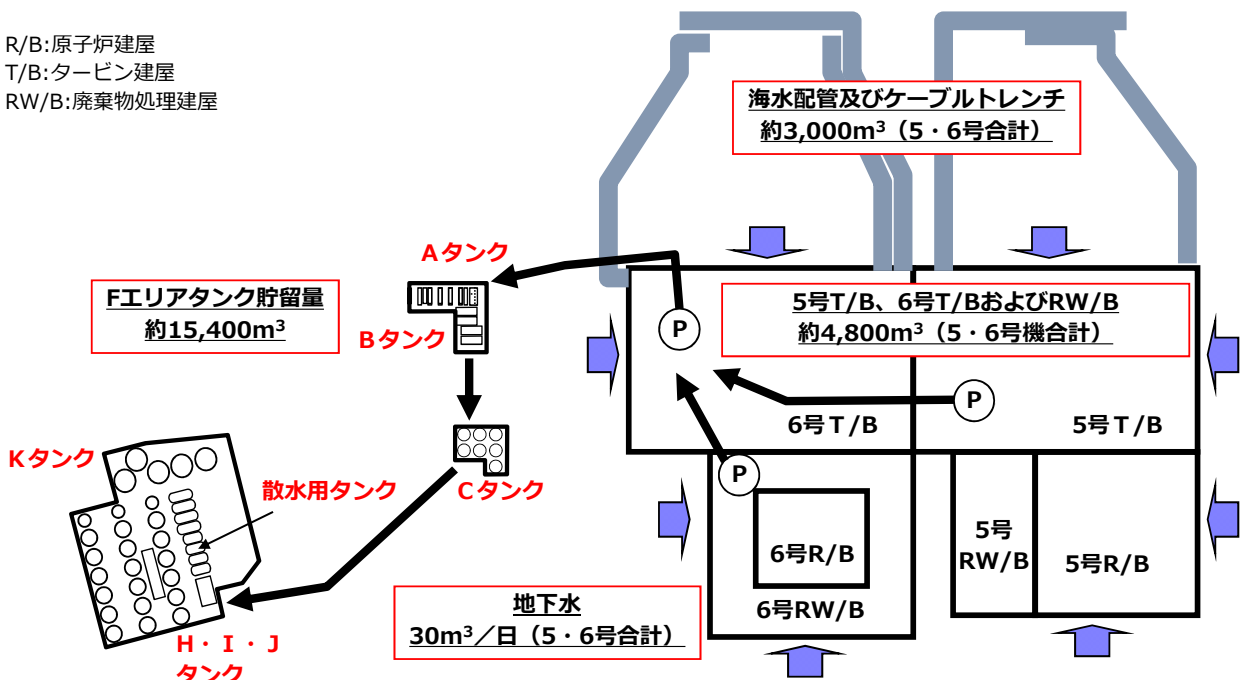

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

## 2. 滞留水量の推移

- 2014年9月から2018年3月までの滞留水量の推移は以下のとおり

### 5・6号機滞留水量の推移

