

福島第一原子力発電所 5・6号機の現状について

(5・6号機 低レベル滞留水量の状況)

2018年6月28日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

1

1. 5・6号機 低レベル滞留水量の状況


5・6号機 低レベル滞留水の合計約30,650m³ (H30.6.21現在)

メガフロート
約9,000m³ (ろ過水, 海水)

海

N

R/B:原子炉建屋
T/B:タービン建屋
RW/B:廃棄物処理建屋

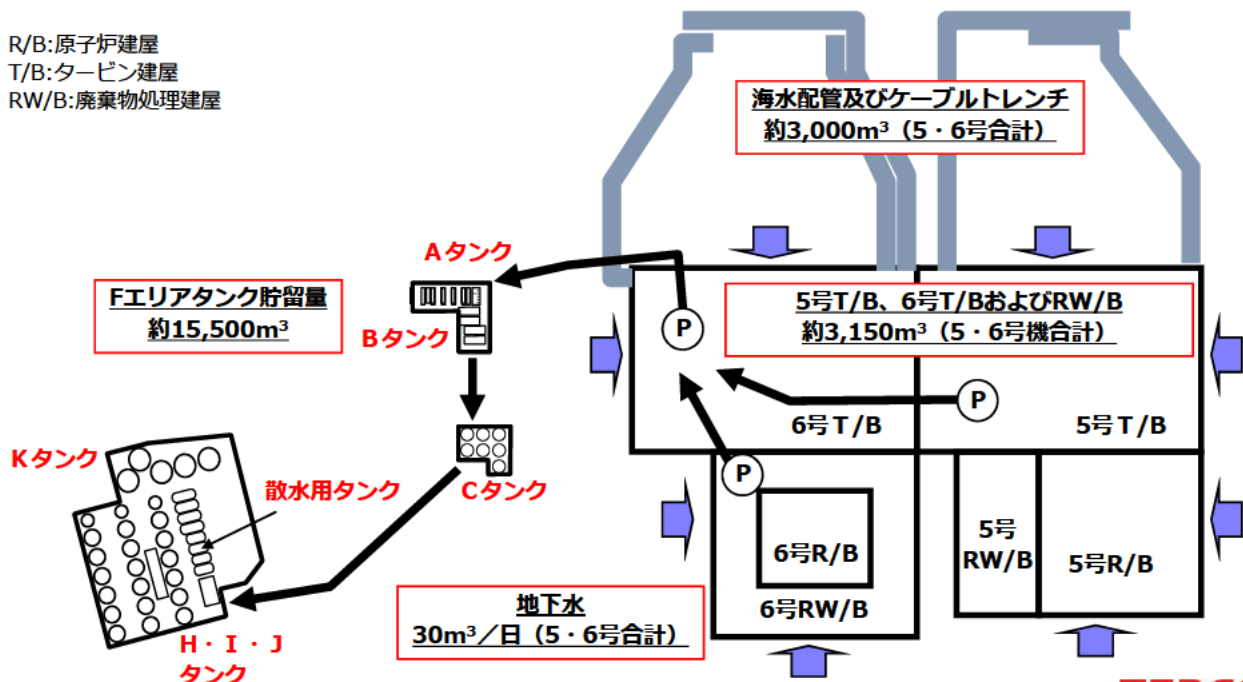

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.


無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

2. 5・6号機 低レベル滞留水量の推移

- 2014年9月から2018年6月までの5・6号機 低レベル滞留水量の推移は以下のとおり

5・6号機滞留水量の推移

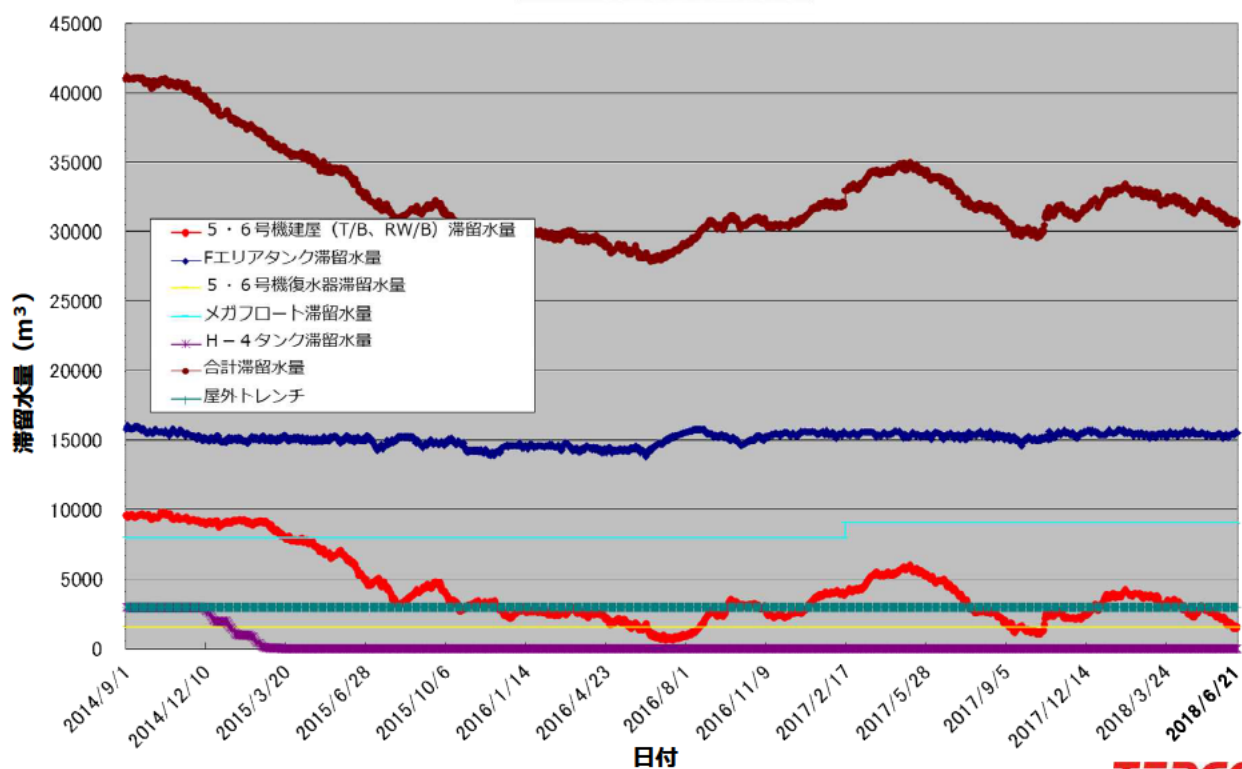

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO