

瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2019.3.29 時点)

分類	保管場所	保管方法	エリア境界 空間線量率 (mSv/h)	保管量	前回集約からの増減※1 (2019.2.28 - 2019.3.29)	変動※2 理由	エリア 占有率	保管量※3 / 保管容量 (割合)	トピックス			
瓦礫類	屋外集積 (0.1mSv/h以下)	B	屋外集積	0.01	3,300	m ³	+700	m ³	①②	63 %	195300 / 252700 (77%)	・フランジタンク解体片 2019年2月末時点でコンテナ928基保管。 エリアP1 コンテナ数：670基 (2015年6月15日～) エリアAAコンテナ数：262基 (2018年3月15日～)
		C	屋外集積	0.01未満	62,300	m ³	+200	m ³	①③	98 %		
		F 2	屋外集積	0.01未満	6,400	m ³	0	m ³	—	85 %		
		J	屋外集積	0.01	5,400	m ³	+200	m ³	④	68 %		
		N	屋外集積	0.01未満	9,600	m ³	微増	m ³	—	96 %		
		O	屋外集積	0.01未満	43,300	m ³	-200	m ³	⑤	84 %		
		P 1	屋外集積	0.01未満	50,700	m ³	+300	m ³	①⑥	79 %		
		U	屋外集積	0.01未満	700	m ³	0	m ³	—	100 %		
		V	屋外集積	0.01	4,800	m ³	+100	m ³	⑦	80 %		
	AA	屋外集積	0.01未満	8,600	m ³	+100	m ³	①	24 %			
	シート養生 (0.1～1mSv/h)	D	シート養生	0.01未満	2,600	m ³	0	m ³	—	58 %	37900 / 71000 (53%)	・エリアWでの車両解体（プレス等）完了。(2018年1月)
		E 1	シート養生	0.02	14,100	m ³	0	m ³	—	88 %		
		P 2	シート養生	0.01	5,600	m ³	微増	m ³	—	62 %		
		W	シート養生	0.03	7,700	m ³	+1,200	m ³	①⑧	26 %		
		X	シート養生	0.01	7,900	m ³	0	m ³	—	65 %		
	覆土式一時保管施設、 仮設保管設備、容器 (1～30mSv/h)	L	覆土式一時保管施設	0.01未満	16,000	m ³	0	m ³	—	100 %	18500 / 31700 (58%)	・主な瓦礫類は、1～3号機工事等で発生した瓦礫類。 ・覆土式4槽の受入開始に伴い、保管容量（4,000m3）増加。 (2018年5月)
		A	仮設保管設備	0.14	1,000	m ³	0	m ³	—	14 %		
		E 2	容器※4	0.01	400	m ³	0	m ³	—	24 %		
		F 1	容器	0.01未満	600	m ³	0	m ³	—	99 %		
		Q	容器	0.04	400	m ³	-400	m ³	⑨⑩	7 %		
固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物貯蔵庫	容器※4	0.01	15,100	m ³	+600	m ³	①⑧⑪	33%	15100 / 45600 (33%)	・主な瓦礫類は、1～3号機工事等で発生した瓦礫類。 ・固体廃棄物貯蔵庫9棟の運用開始に伴い、保管容量（33,600m3）増加。 (2018年2月)	
合計（ガレキ）				266,800	m ³	+2,800	m ³	—	67 %			
伐採木	屋外集積 (幹・根・枝・葉)	G	屋外集積	0.01未満	25,300	m ³	微増	m ³	—	63 %	96800 / 134000 (72%)	
		H	屋外集積	0.01未満	31,700	m ³	0	m ³	—	74 %		
		M	屋外集積	0.01未満	39,600	m ³	0	m ³	—	88 %		
		V	屋外集積	0.01	100	m ³	微増	m ³	—	2 %		
	一時保管槽 (枝・葉)	G	伐採木一時保管槽	0.01未満	26,200	m ³	0	m ³	—	88 %	37300 / 41600 (90%)	
T	伐採木一時保管槽	0.01未満	11,100	m ³	0	m ³	—	94 %				
合計（伐採木）				134,100	m ³	微増	m ³	—	76 %			
保護衣	屋外集積	容器	0.04	56,000	m ³	+500	m ³	⑫	82 %	56000 / 68300 (82%)	・使用済保護衣等焼却量 5314t (2019年3月末累積) ・焼却灰(プラスチック含む)のドラム缶数 1308本 (2019年3月末累積)	
合計（使用済保護衣等）				56,000	m ³	+500	m ³	—	82 %			

※1 100m³未満を端数処理しており、微増・微減とは100m³未満の増減を示す。

※2 主な変動理由：①タンク関連工事 ②一時保管施設設置工事 ③港湾復旧工事 ④一時保管エリアOからの移動 ⑤一時保管エリアJへの移動 ⑥1～4号機建屋周辺瓦礫撤去関連工事
⑦一時保管エリアP1からの移動 ⑧固体庫9棟へ瓦礫の移動 ⑨一時保管エリアWへの移動 ⑩固体庫9棟へ瓦礫の移動 ⑪一時保管エリアWからの移動⑫使用済保護衣等の受入

※3 端数処理で100m³未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。


※4 水処理二次廃棄物（小型フィルタ等）を含む。

水処理二次廃棄物の管理状況(2019.4.4時点)




分類	保管場所	種類	保管量		前回集約からの増減 ^{※1} (2019.3.7 - 2019.4.4)		保管量／保管容量 (割合)	トピックス	
水処理 二次廃棄物	使用済吸着塔 保管施設	セシウム吸着装置使用済ベッセル		775	本	+4	本	4332 / 6372 (68%)	・ 吸着塔一時保管施設の増容量が認可（2015年12月14日） ・ 使用前検査完了（2017年5月26日）に伴う保管容量増（第四施設架台129塔分）
		第二セシウム吸着装置使用済ベッセル		216	本	+6	本		
		多核種除去設備等保管容器	既設	1,607 ^{※1}	基	+7	基		
			増設	1,443 ^{※2}	基	+13	基		
		高性能多核種除去設備使用済ベッセル	高性能	74	本	0	本		
		多核種除去設備処理カラム	既設	11	塔	0	塔		
		モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類		206	本	+2	本		
	廃スラッジ 貯蔵施設	廃スラッジ	597	m ³	0	m ³	597 / 700 (85%)	・ 除染装置の運転計画は無く、新たに廃棄物が増える見込みは無い。 ・ 準備が整い次第、除染装置の廃止について実施計画の変更申請を行う。	
	濃縮廃液タンク	濃縮廃液	9,330	m ³	0	m ³	9330 / 10300 (91%)	・ タンク水位の変動は、計器精度±1%の誤差範囲内。（現場パトロール異常なし） ・ 水位計0%以上の保管量：9230 [m] タンク底部～水位計の保管量 (DS)：約100 [m]	

※1：データ集計の間違い修正により、基数を訂正。 【正】1,607基 【誤】1,590基（2020.3.4）

※2：データ集計の間違い修正により、基数を訂正。 【正】1,443基 【誤】1,460基（2020.3.4）

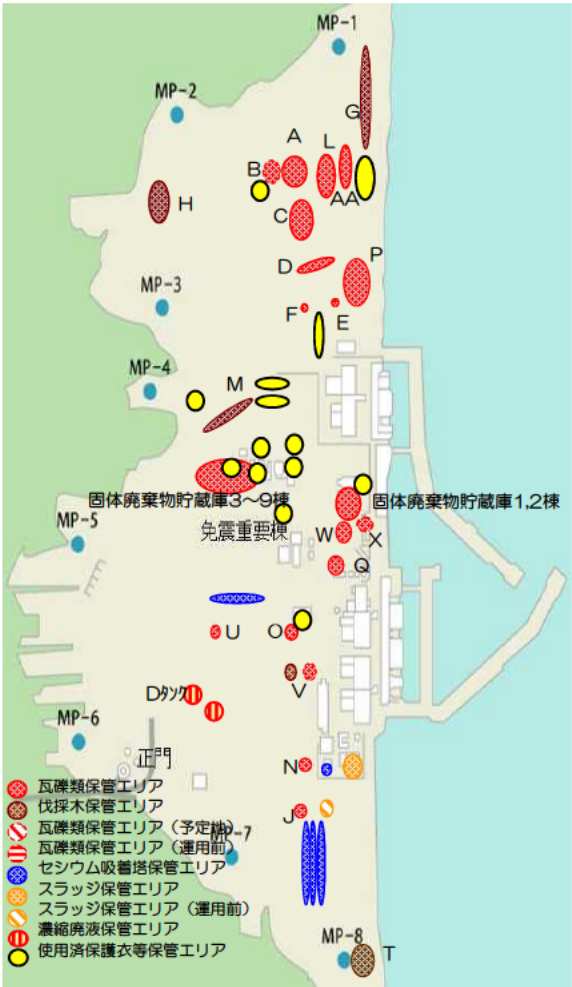

瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2019.3.29 時点)

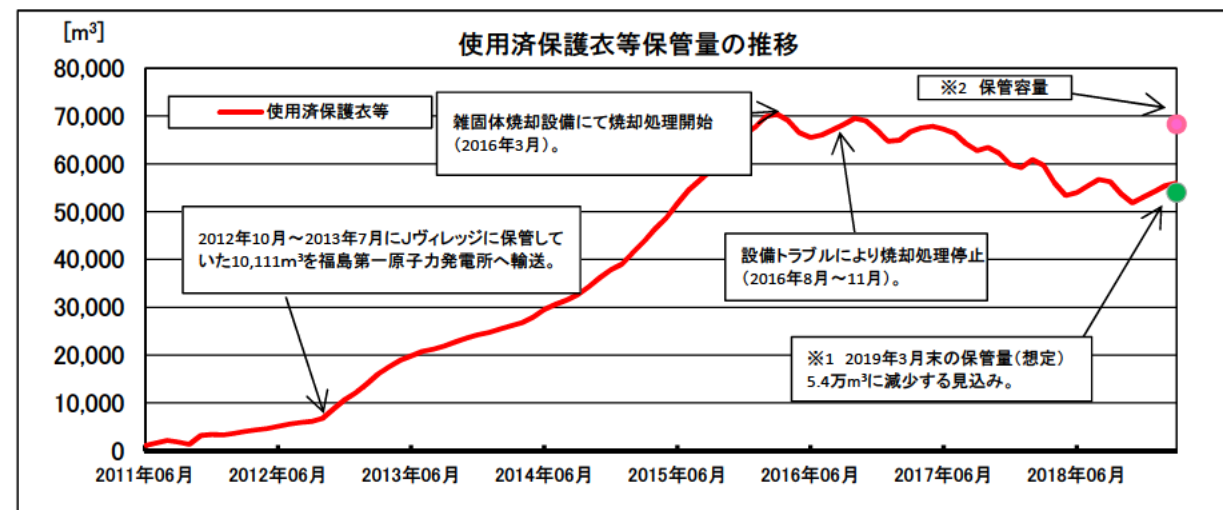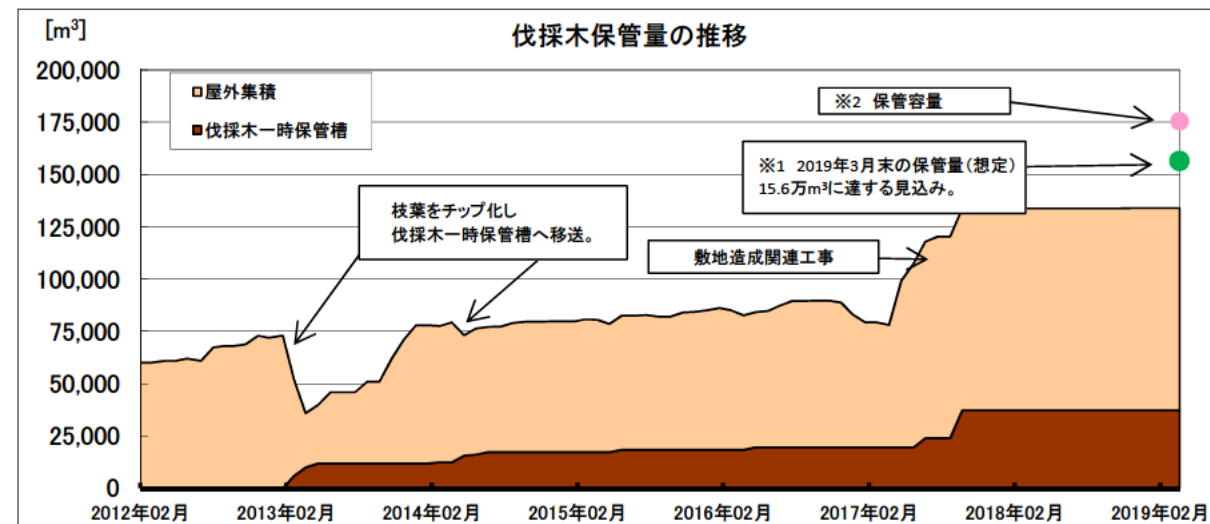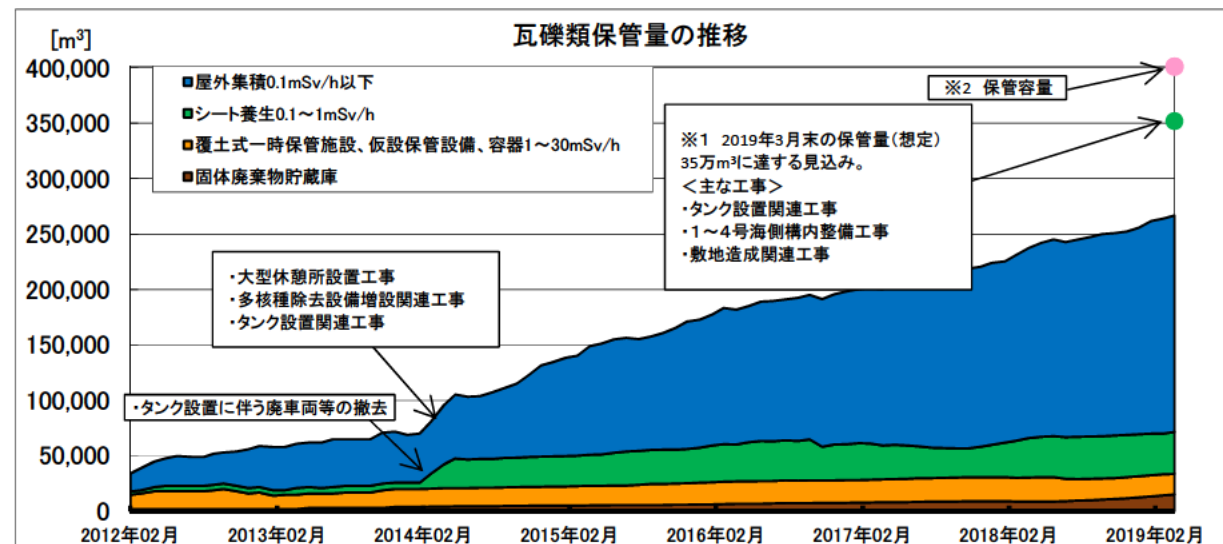

※1 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管量(想定)は、実施計画(2018年3月26日認可)の予測値を示す。
※2 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管容量は、運用上の上限を示す。

水処理二次廃棄物の管理状況(2019.4.4時点)

