

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ


号機	1号機		2号機		3号機	
	5月27日	7月1日	5月27日	7月1日	5月27日	7月1日
原子炉注水状況	給水系：1.5m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (5/27 11:00 現在)	給水系：1.4m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (7/1 11:00 現在)	給水系：1.5m ³ /h CS系：1.5m ³ /h (5/27 11:00 現在)	給水系：1.5m ³ /h CS系：1.5m ³ /h (7/1 11:00 現在)	給水系：1.6m ³ /h CS系：1.5m ³ /h (5/27 11:00 現在)	給水系：1.5m ³ /h CS系：1.5m ³ /h (7/1 11:00 現在)
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：19.1℃ 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1)：18.9℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：18.8℃ (5/27 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：22.8℃ 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1)：22.7℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：22.7℃ (7/1 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：24.1℃ RPV温度 (TE-2-3-69R)：25.0℃ (5/27 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：28.1℃ RPV温度 (TE-2-3-69R)：29.4℃ (7/1 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)：22.4℃ RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)：21.3℃ (5/27 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)：26.1℃ RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)：25.2℃ (7/1 11:00 現在)
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：19.0℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：18.9℃ (5/27 11:00 現在)	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：22.9℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：22.7℃ (7/1 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：24.5℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：24.1℃ (5/27 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：28.5℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：28.0℃ (7/1 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)：22.9℃ 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)：20.9℃ (5/27 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)：26.6℃ 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)：24.7℃ (7/1 11:00 現在)
原子炉格納容器 圧力	0.16kPa g (5/27 11:00 現在)	0.16kPa g (7/1 11:00 現在)	2.33kPa g (5/27 11:00 現在)	2.55kPa g (7/1 11:00 現在)	0.40kPa g (5/27 11:00 現在)	0.41kPa g (7/1 11:00 現在)
窒素封入流量 ※1	RPV (RVH-A)：-Nm ³ /h RPV (RVH-B)：15.15Nm ³ /h (JP-A)：14.71Nm ³ /h (JP-B)：-Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (5/27 11:00 現在)	RPV (RVH-A)：-Nm ³ /h RPV (RVH-B)：15.12Nm ³ /h (JP-A)：14.47Nm ³ /h (JP-B)：-Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (7/1 11:00 現在)	RPV-A：5.80Nm ³ /h RPV-B：5.89Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (5/27 11:00 現在)	RPV-A：5.74Nm ³ /h RPV-B：5.84Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (7/1 11:00 現在)	RPV-A：7.86Nm ³ /h RPV-B：7.65Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (5/27 11:00 現在)	RPV-A：7.80Nm ³ /h RPV-B：7.56Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (7/1 11:00 現在)
原子炉格納容器 酸素濃度 ※3	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (5/27 11:00 現在)	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (7/1 11:00 現在)	A系：0.06vol% B系：0.07vol% (5/27 11:00 現在)	A系：0.05vol% B系：0.06vol% (7/1 11:00 現在)	A系：0.07vol% B系：0.06vol% (5/27 11:00 現在)	A系：0.13vol% B系：0.12vol% (7/1 11:00 現在)
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135)	A系：9.30E-04Bq/cm ³ B系：1.25E-03Bq/cm ³ (5/27 11:00 現在)	A系：9.20E-04Bq/cm ³ B系：1.13E-03Bq/cm ³ (7/1 11:00 現在)	A系：ND(1.5E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(1.4E-01Bq/cm ³ 以下) (5/27 11:00 現在)	A系：ND(1.5E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(1.4E-01Bq/cm ³ 以下) (7/1 11:00 現在)	A系：ND(2.1E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(2.1E-01Bq/cm ³ 以下) (5/27 11:00 現在)	A系：ND(2.1E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(2.1E-01Bq/cm ³ 以下) (7/1 11:00 現在)
使用済燃料 プール水温度	25.5℃ (5/27 11:00 現在)	30.2℃ (7/1 11:00 現在)	25.6℃ (5/27 11:00 現在)	29.4℃ (7/1 11:00 現在)	24.4℃ (5/27 11:00 現在)	27.6℃ (7/1 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	3.73m (5/27 11:00 現在)	3.95m (7/1 11:00 現在)	3.84m (5/27 11:00 現在)	3.86m (7/1 11:00 現在)	3.89m (5/27 11:00 現在)	4.80m (7/1 11:00 現在)

号機	4号機		5号機		6号機	
	5月27日	7月1日	5月27日	7月1日	5月27日	7月1日
使用済燃料 プール水温度	-℃ ※4 (5/27 11:00 現在)	-℃ ※4 (7/1 11:00 現在)	19.1℃ (5/27 11:00 現在)	23.7℃ (7/1 11:00 現在)	18.8℃ (5/27 11:00 現在)	23.4℃ (7/1 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	6.72m ※4 (5/27 11:00 現在)	6.72m ※4 (7/1 11:00 現在)	3.10m (5/27 11:00 現在)	2.75m (7/1 11:00 現在)	2.80m (5/27 11:00 現在)	2.55m (7/1 11:00 現在)


※1: 使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する
 ※2: 窒素封入停止中
 ※3: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(酸素濃度が極めて低い場合は、計器精度によりマイナス表示される場合があるため)
 ※4: 4号機は使用済燃料の取り出しが完了しており、温度監視は不要。凍結防止運用終了のため一次系ポンプ停止(3/1～)

※注水冷却を継続することにより、1～3号機の原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、号機や温度計の位置によって異なるものの、至近1ヶ月において、約20℃～約30℃で推移。
 格納容器内圧力や格納容器からの放射性物質の放出量等のパラメータについては有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていない。
 以上より、総合的に冷温停止状態を維持しており、原子炉が安定状態にあることを確認。


1号機

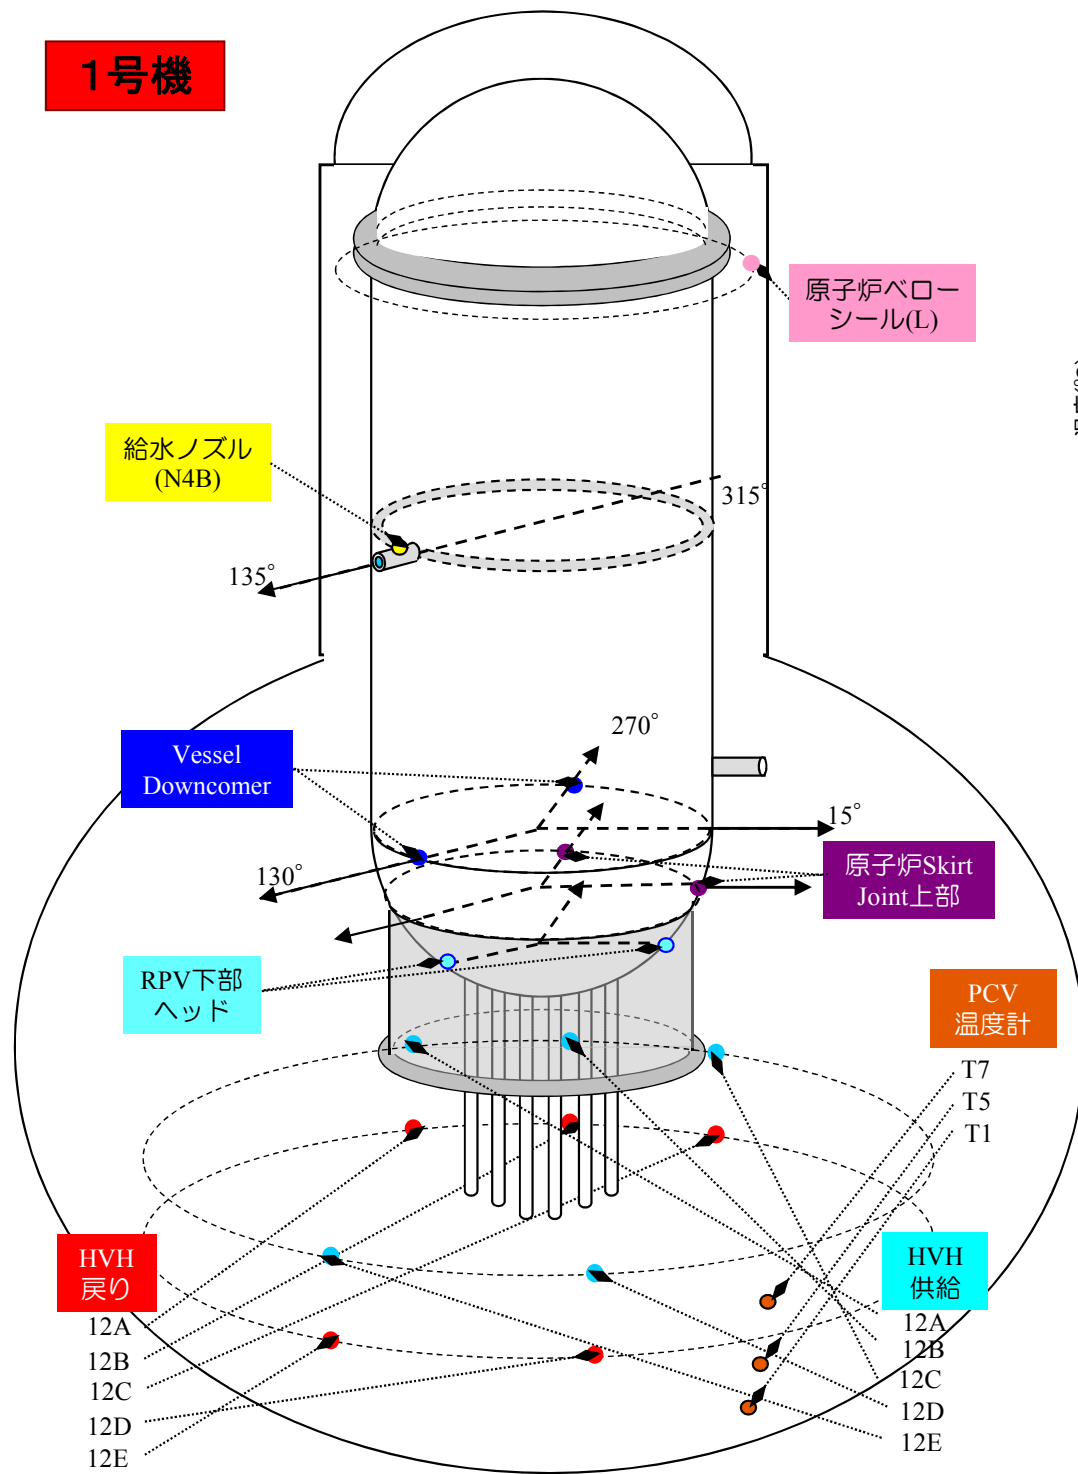

1号機 原子炉圧力容器まわり温度(12/1～6/30)

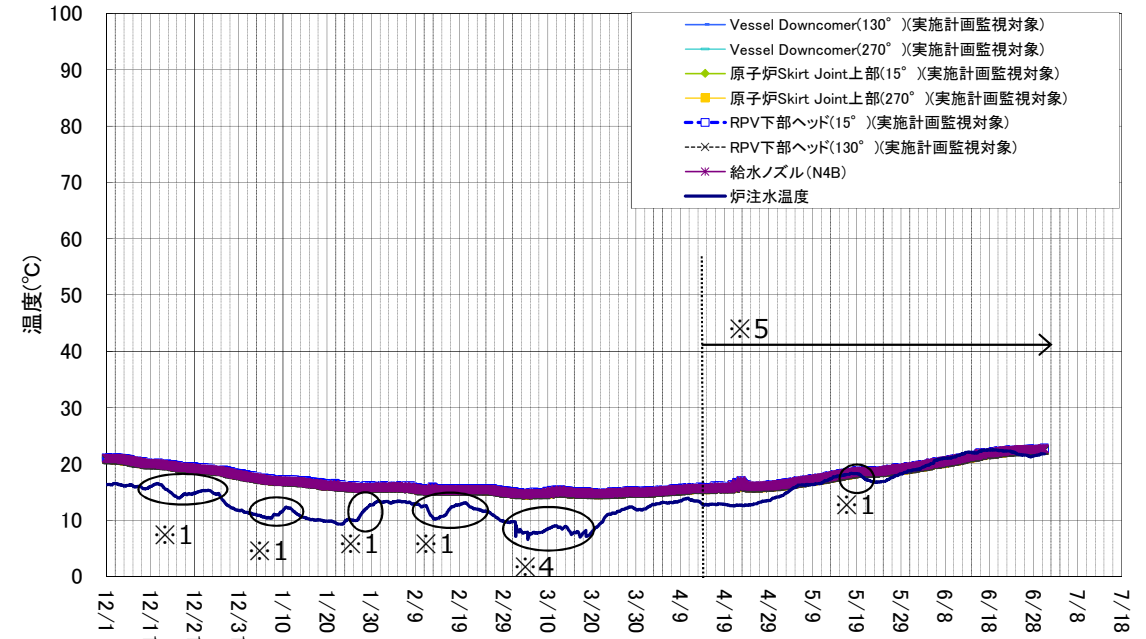


1号機 D/W雰囲気温度(12/1～6/30)

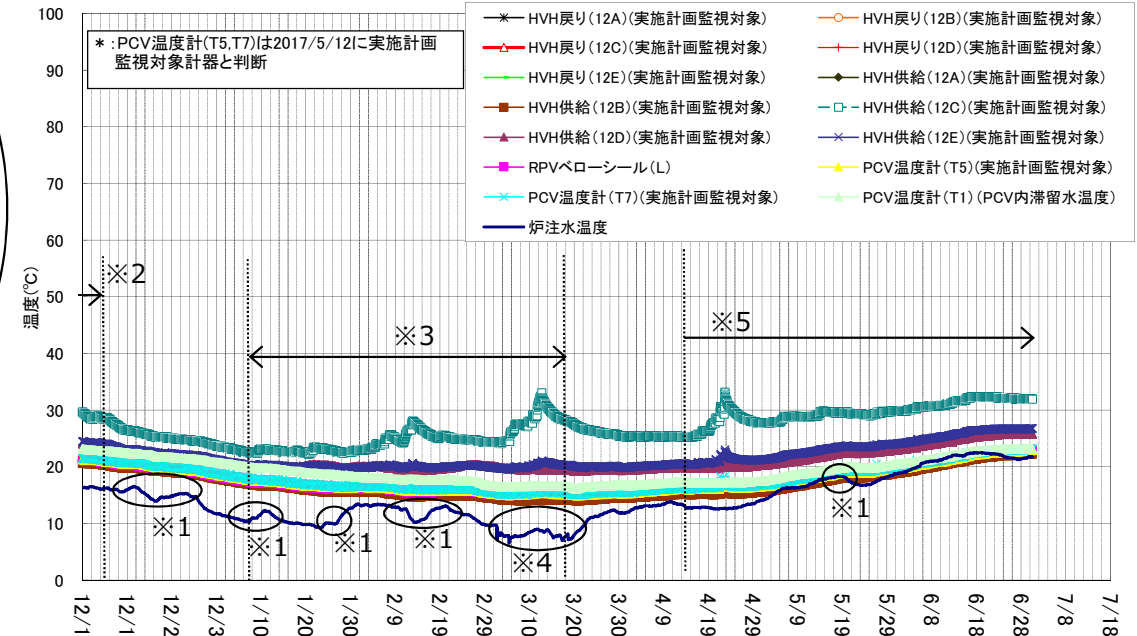


※1 炉注水ライン切り替えに伴いデータ変動
 ※2 11/19～12/6 PCV内減圧(期間中大気圧の変動に伴い一部の温度計のデータが変動)
 ※3 1/8～3/16 PCV内減圧(期間中大気圧の変動に伴い一部の温度計のデータが変動)
 ※4 3/2～3/18 炉注水源切替により、実際の注水温度を示していないため参考値扱い
 ※5 4/14～PCV内減圧(期間中大気圧の変動に伴い一部の温度計のデータが変動)

2号機

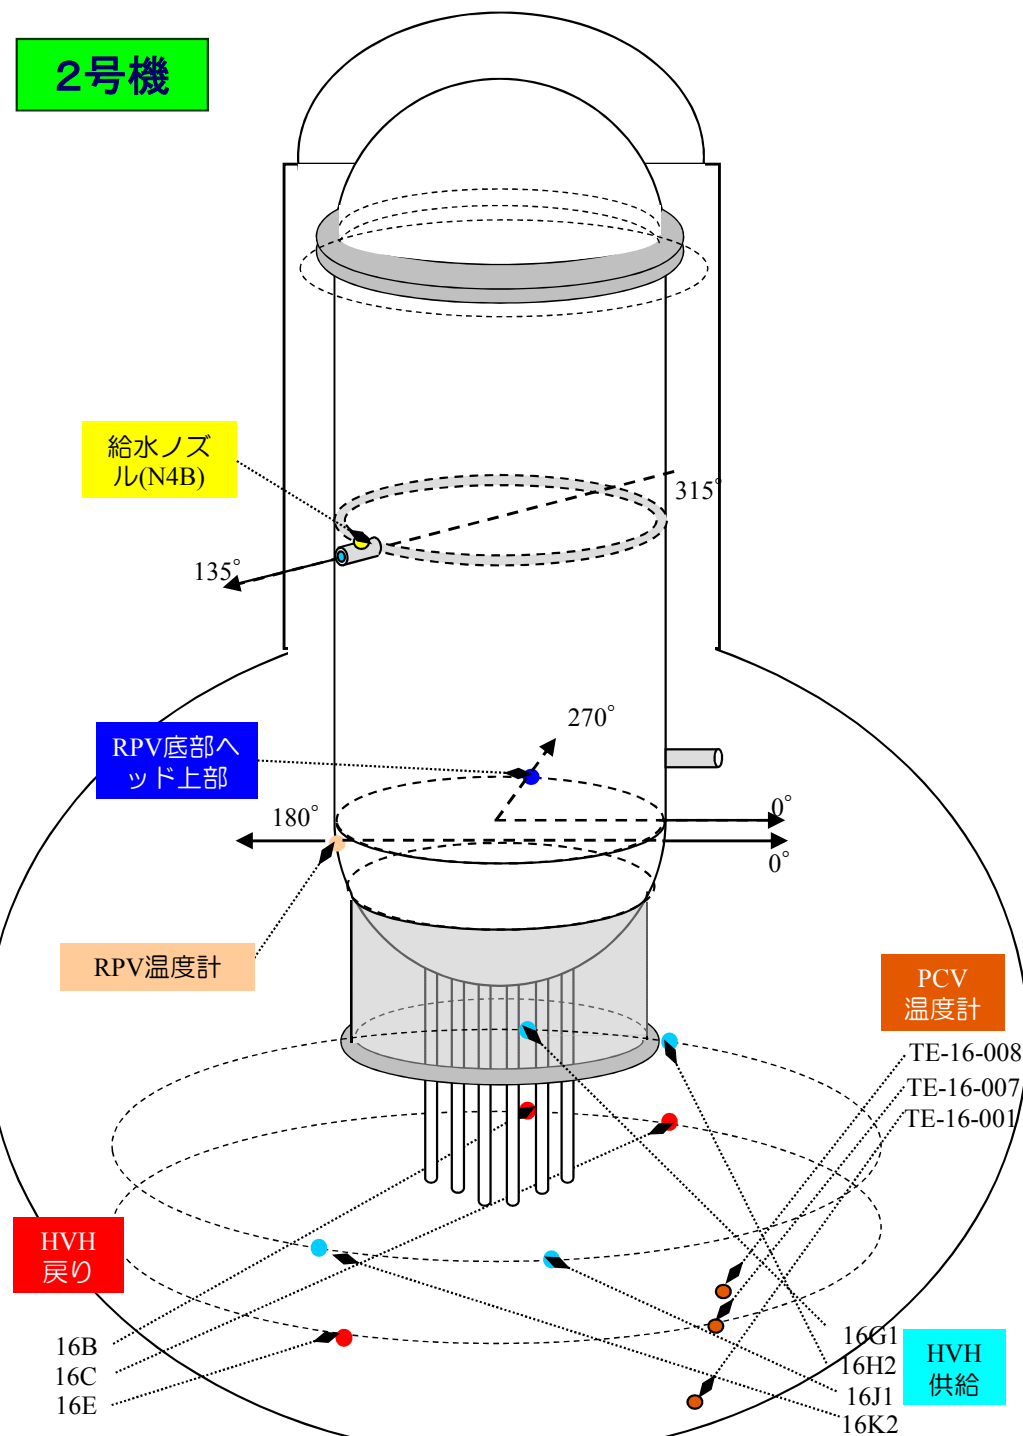


※1 炉注水ライン切り替えに伴いデータ変動

2号機 原子炉压力容器まわり温度(12/1～6/30)

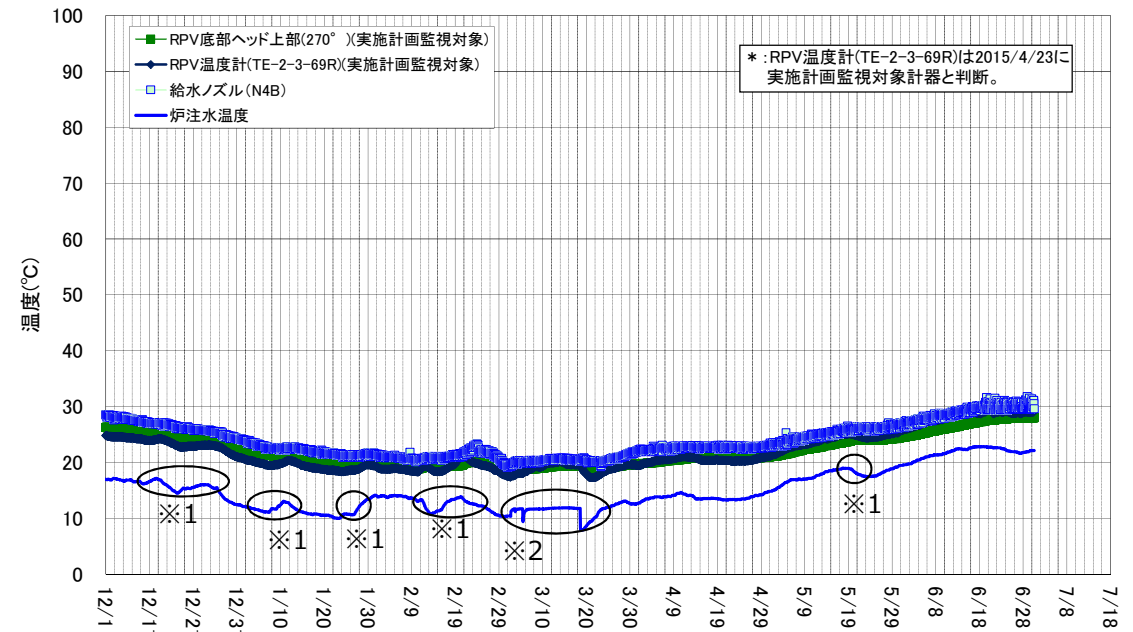


2号機 D/W雰囲気温度(12/1～6/30)

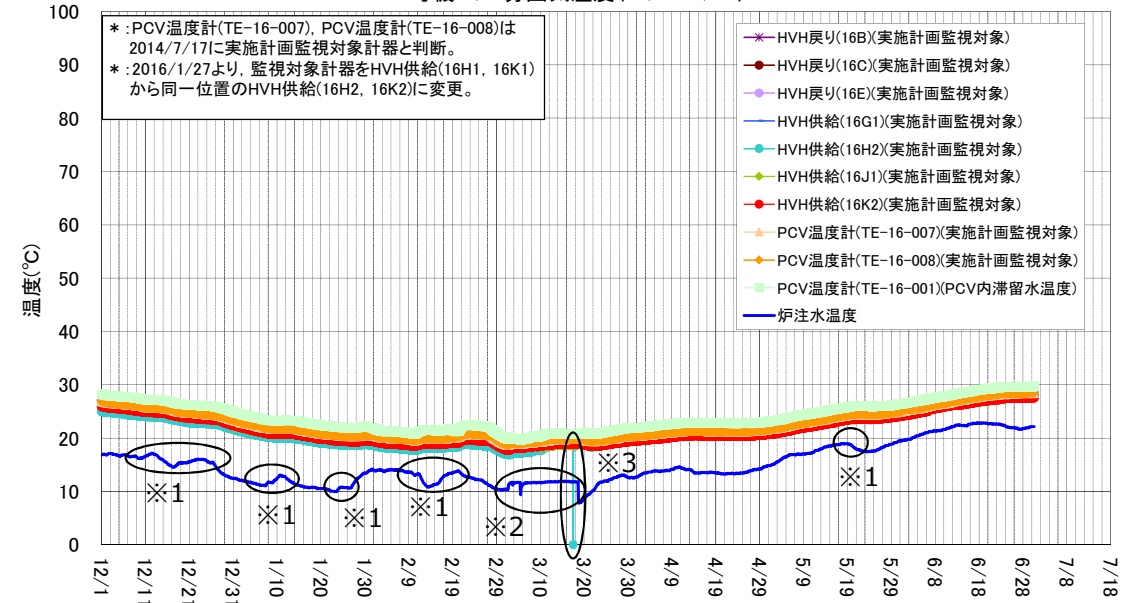


※2 3/2～3/18 炉注水源切替により、実際の注水温度を示していないため参考値扱い

※3 3/17 作業に伴い、データ変動


3号機

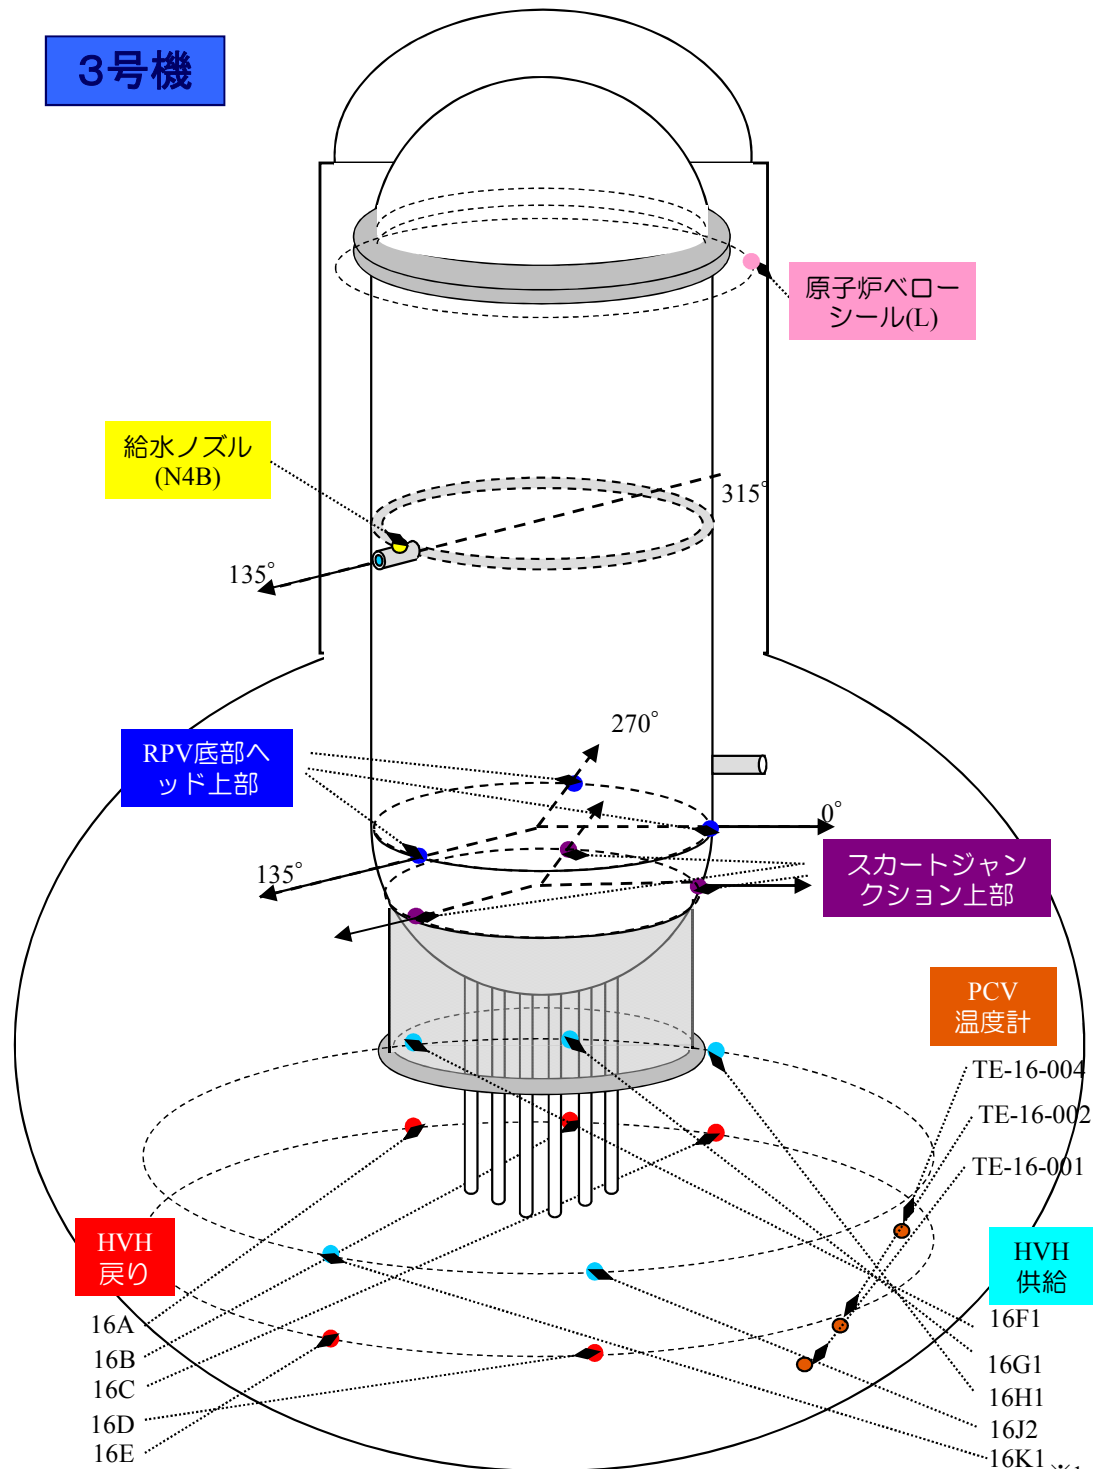

3号機 原子炉压力容器まわり温度(12/1～6/30)

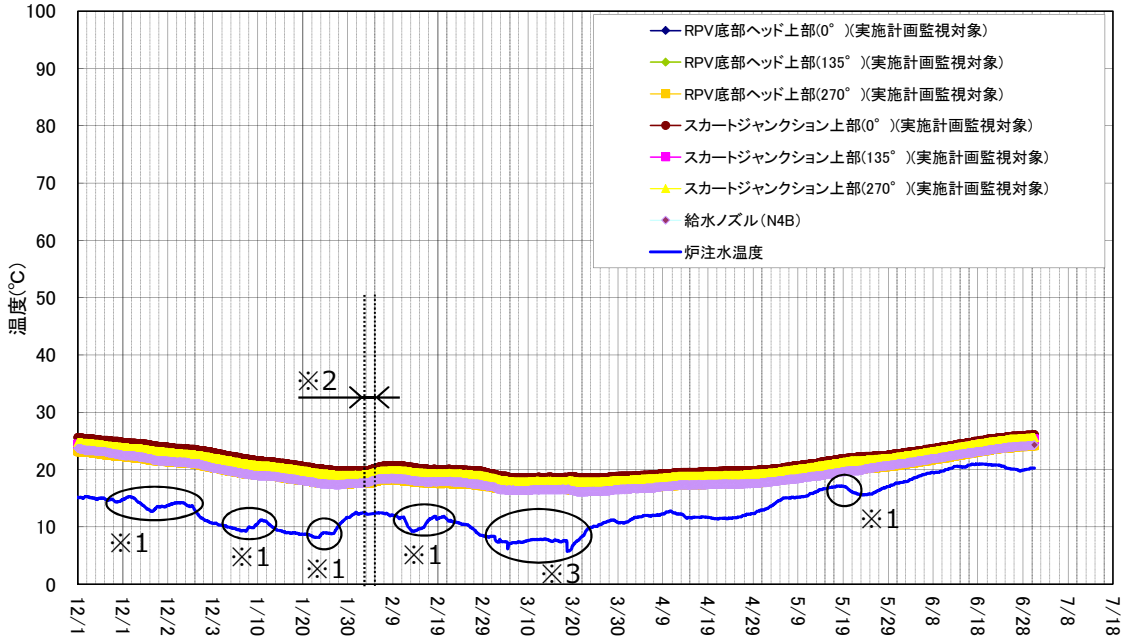

3号機 D/W雰囲気温度(12/1～6/30)

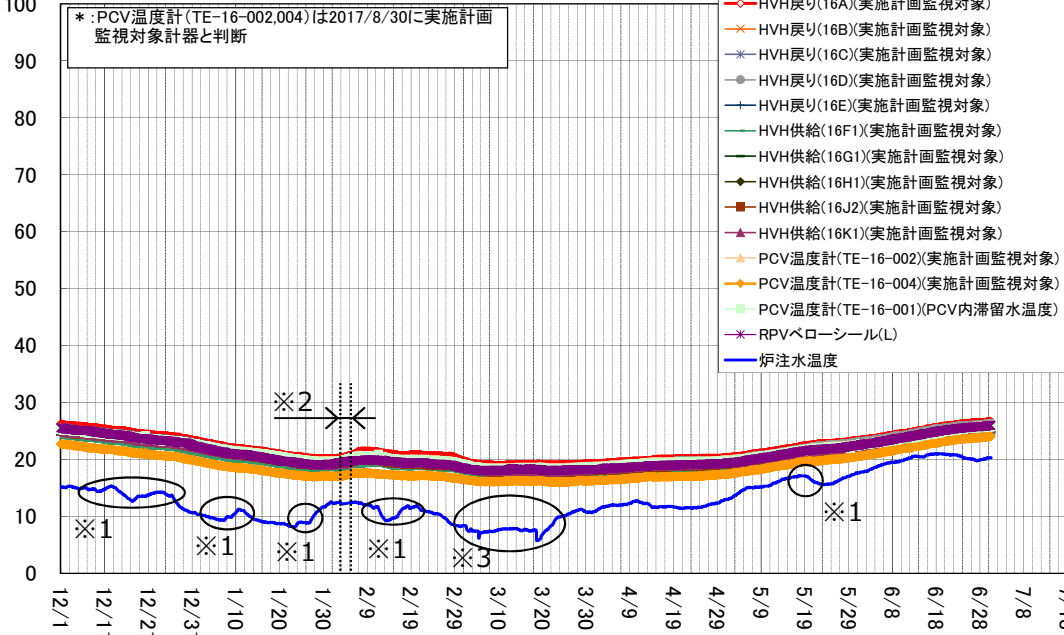

※1 炉注水ライン切り替えに伴いデータ変動

※2 2/3～2/5 炉注水停止に伴いデータ変動

※3 3/2～3/18 炉注水源切替により、実際の注水温度を示していないため参考値扱い