

瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2021.4.30時点)

| 分類           |                              | 保管場所     | 保管方法      | エリア境界<br>空間線量率<br>(mSv/h) | 保管量            | 前回集約からの増減※1<br>(2021.3.31 - 2021.4.30) |                | 変動※2<br>理由     | エリア<br>占有率 | 保管量※3／保管容量<br>(割合)     | トピックス                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------|----------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦礫類          | 屋外集積<br>(0.1mSv/h以下)         | A        | 屋外集積      | 0.15                      | 500            | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 0 %                    | 225400 / 270200<br>(83%)                                                    | ・フランジタンク解体片<br>2021年4月末時点でコンテナ1,143基保管。<br>エリアP1 コンテナ数：628基 (2015年6月15日～)<br>エリアAAコンテナ数：515基 (2018年3月15日～)<br>・エリアAは1～30mSv/hの瓦礫類をテント内に仮設集積中。これら瓦礫類を固体庫に移動後、低線量率瓦礫類一時保管エリアとして使用予定。<br>・エリアCのエリア整理により、保管容量 (3,700m3) 増加。<br>(2020年7月) |
|              |                              | B        | 屋外集積      | 0.01                      | 5,300          | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 100 %                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | C        | 屋外集積      | 0.01未満                    | 67,000         | m <sup>3</sup>                         | 微増             | m <sup>3</sup> | ②⑫         | 100 %                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | F 2      | 屋外集積      | 0.01未満                    | 6,400          | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 85 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | J        | 屋外集積      | 0.01                      | 6,200          | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 78 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | N        | 屋外集積      | 0.01未満                    | 9,600          | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 96 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | O        | 屋外集積      | 0.01未満                    | 44,000         | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 86 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | P 1      | 屋外集積      | 0.01未満                    | 62,600         | m <sup>3</sup>                         | 微増             | m <sup>3</sup> | ⑥          | 98 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | U        | 屋外集積      | 0.01未満                    | 700            | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 100 %                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | V        | 屋外集積      | 0.01                      | 6,000          | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 100 %                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | AA                           | 屋外集積     | 0.01未満    | 17,000                    | m <sup>3</sup> | 0                                      | m <sup>3</sup> | —              | 47 %       |                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | シート養生<br>(0.1～1mSv/h)        | D        | シート養生     | 0.01未満                    | 2,600          | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 58 %                   | 42300 / 71000<br>(60%)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | E 1      | シート養生     | 0.02                      | 14,600         | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 91 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | P 2      | シート養生     | 0.01                      | 5,900          | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 65 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | W        | シート養生     | 0.03                      | 11,300         | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 39 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 覆土式一時保管施設、<br>容器 (1～30mSv/h) | X        | シート養生     | 0.01                      | 7,900          | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 65 %                   | 17900 / 24600<br>(73%)                                                      | ・主な瓦礫類は、1～4号機工事等で発生した瓦礫類。                                                                                                                                                                                                            |
|              |                              | L        | 覆土式一時保管施設 | 0.01未満                    | 16,000         | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 100 %                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | E 2      | 容器※4      | 0.01未満                    | 1,200          | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 68 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | F 1      | 容器        | 0.01未満                    | 600            | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 99 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 固体廃棄物貯蔵庫                     | Q        | 容器        | -                         | 0              | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 0 %                    | 25500 / 39600<br>(64%)                                                      | ・主な瓦礫類は、1～4号機工事等で発生した瓦礫類。<br>・固体庫9棟2階の運用変更により、保管容量 (8,400m3) 減。<br>(2021年2月)                                                                                                                                                         |
|              |                              | 固体廃棄物貯蔵庫 | 容器※4      | 0.01                      | 25,500         | m <sup>3</sup>                         | +100           | m <sup>3</sup> | ①          | 65 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 合計 (ガレキ)     |                              |          |           |                           | 311,100        | m <sup>3</sup>                         | +100           | m <sup>3</sup> | —          | 77 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 伐採木          | 屋外集積<br>(幹・根・枝・葉)            | G        | 屋外集積      | 0.01未満                    | 25,300         | m <sup>3</sup>                         | 微増             | m <sup>3</sup> | ⑦          | 63 %                   | 97400 / 134000<br>(73%)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | H        | 屋外集積      | 0.01未満                    | 31,700         | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 74 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | M        | 屋外集積      | 0.01未満                    | 39,800         | m <sup>3</sup>                         | +100           | m <sup>3</sup> | ⑦          | 88 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                              | V        | 屋外集積      | 0.01                      | 600            | m <sup>3</sup>                         | 微増             | m <sup>3</sup> | ⑦          | 10 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 一時保管槽<br>(枝・葉)               | G        | 伐採木一時保管槽  | 0.01未満                    | 26,200         | m <sup>3</sup>                         | 0              | m <sup>3</sup> | —          | 88 %                   | 37300 / 41600<br>(90%)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| T            |                              | 伐採木一時保管槽 | 0.01未満    | 11,100                    | m <sup>3</sup> | 0                                      | m <sup>3</sup> | —              | 94 %       |                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 合計 (伐採木)     |                              |          |           |                           | 134,700        | m <sup>3</sup>                         | +200           | m <sup>3</sup> | —          | 77 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 保護衣          | 屋外集積                         | 容器       | 0.01      | 32,800                    | m <sup>3</sup> | +600                                   | m <sup>3</sup> | ⑬              | 48 %       | 32800 / 68300<br>(48%) | ・使用済保護衣等焼却量 9,187t (2021年4月末累積)<br>・焼却灰(プラスチック含む)のドラム缶数 2,439本 (2021年4月末累積) |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 合計 (使用済保護衣等) |                              |          |           |                           | 32,800         | m <sup>3</sup>                         | +600           | m <sup>3</sup> | —          | 48 %                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |

※1 100m<sup>3</sup>未満を端数処理しており、微増・微減とは50m<sup>3</sup>未満の増減を示す。  
※2 主な変動理由：①1～4号機建屋周辺関連工事 ②タンク関連工事 ③敷地造成関連工事 ④構内一般廃棄物 ⑤エリア整理のための移動 ⑥フランジタンク除染作業  
⑦伐採木受入 ⑧港湾関連工事 ⑨水処理設備関連工事 ⑩砕石取り出し ⑪5,6号機建屋周辺関連工事 ⑫その他作業 ⑬焼却運転の未実施

※3 端数処理で100m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。




※4 水処理二次廃棄物 (小型フィルタ等) を含む。

水処理二次廃棄物の管理状況(2021.5.6時点)

| 分類       | 保管場所           | 種類                       | 保管量                  | 前回集約からの増減<br>(2021.4.1 - 2021.5.6) |                | 保管量／保管容量<br>(割合)      | トピックス                                                                                         |
|----------|----------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水処理二次廃棄物 | 使用済吸着塔<br>保管施設 | セシウム吸着装置使用済ベッセル          | 779 本                | 0                                  | 本              | 5118 / 6372<br>(80%)  |                                                                                               |
|          |                | 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル        | 244 本                | 0                                  | 本              |                       |                                                                                               |
|          |                | 第三セシウム吸着装置使用済ベッセル        | 9 本                  | +2                                 | 本              |                       |                                                                                               |
|          |                | 多核種除去設備等保管容器             | 既設                   | 1,904                              | 基              |                       |                                                                                               |
|          |                | 増設                       | 高性能                  | 1,867                              | 基              |                       |                                                                                               |
|          |                | 高性能多核種除去設備使用済ベッセル        | 83 本                 | 0                                  | 本              |                       |                                                                                               |
|          |                | 多核種除去設備処理カラム             | 既設                   | 17                                 | 塔              |                       |                                                                                               |
|          |                | モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類 | 215 本                | 0                                  | 本              |                       |                                                                                               |
|          | 廃スラッジ<br>貯蔵施設  | 廃スラッジ                    | 425 m <sup>3</sup>   | +5                                 | m <sup>3</sup> | 425 / 700<br>(61%)    | ・滞留水処理に伴う除染装置の運転計画は無く運転によって新たに廃棄物が増える見込みは無い。<br>・準備が整い次第、除染装置の廃止について実施計画の変更申請を行う。             |
|          | 濃縮廃液タンク        | 濃縮廃液                     | 9,368 m <sup>3</sup> | +23                                | m <sup>3</sup> | 9368 / 10300<br>(91%) | ・タンク水位の変動は、計器精度±1%の誤差範囲内。(現場パトロール異常なし)<br>・水位計0%以上の保管量：9,268 [m]<br>タンク底部～水位計の保管量(DS)：約100[m] |
|          |                |                          |                      |                                    |                |                       |                                                                                               |
|          |                |                          |                      |                                    |                |                       |                                                                                               |
|          |                |                          |                      |                                    |                |                       |                                                                                               |



瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2021.4.30時点)

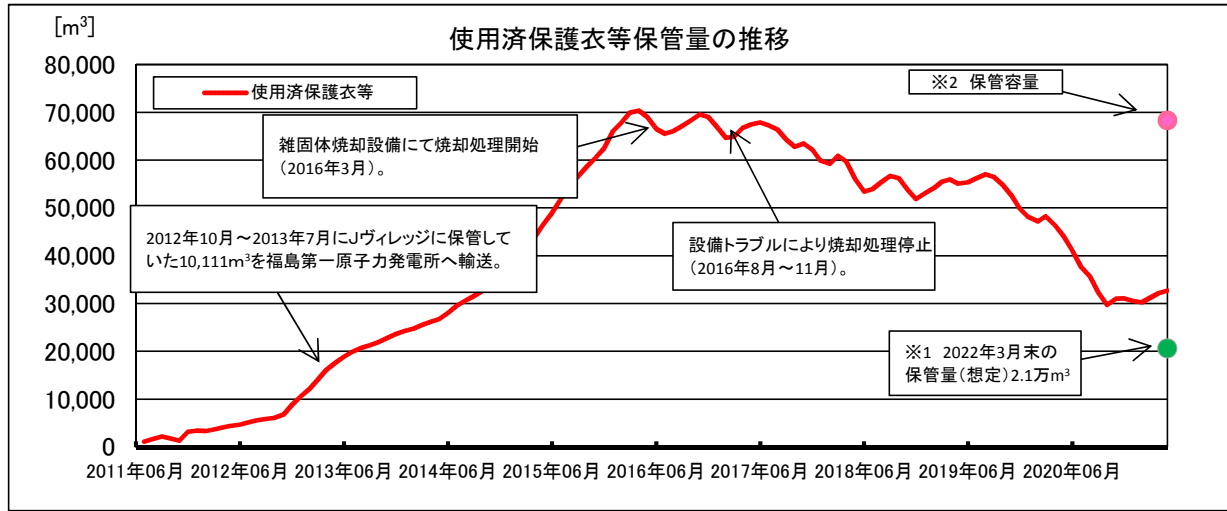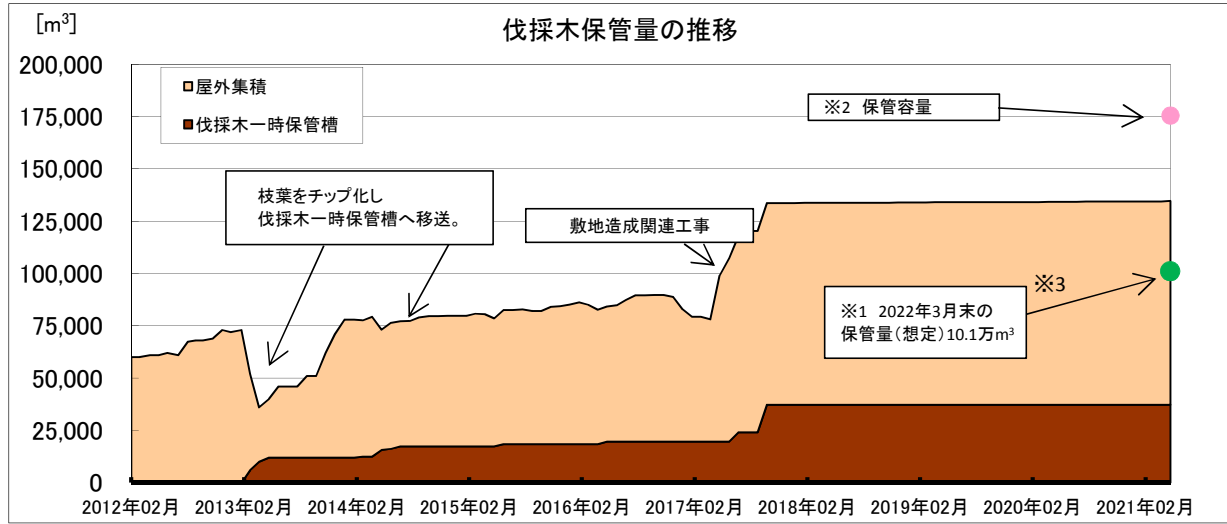
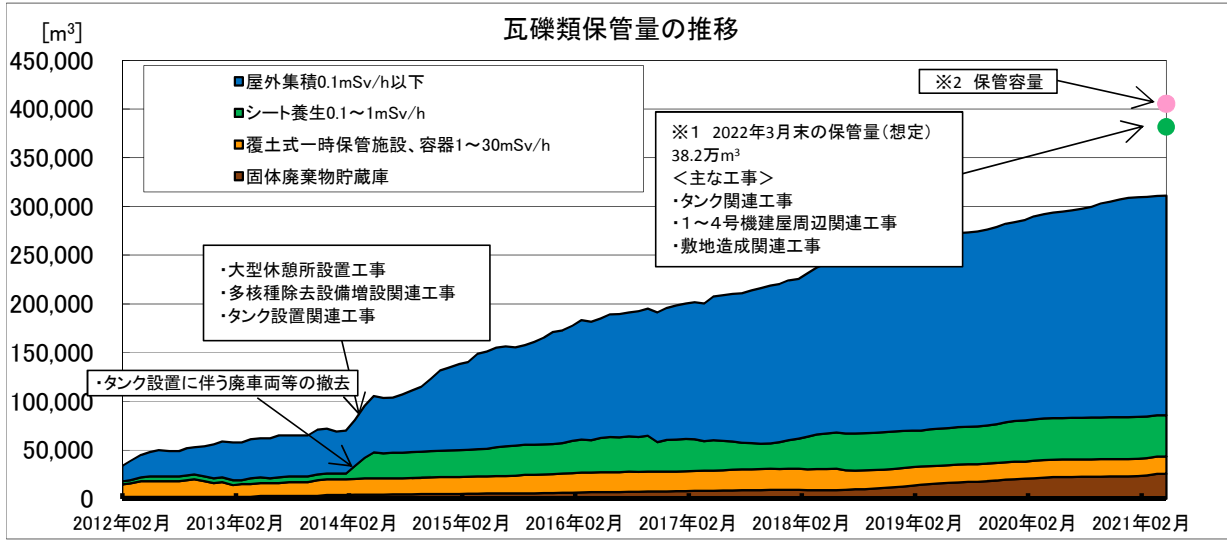


※1 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管量(想定)は、実施計画(2021年4月6日認可)の予測値を示す。

※2 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管容量は、運用上の上限を示す。

※3 増設雑固体廃棄物焼却設備の竣工遅れに伴い見直し予定

## 水処理二次廃棄物の管理状況(2021.5.6時点)

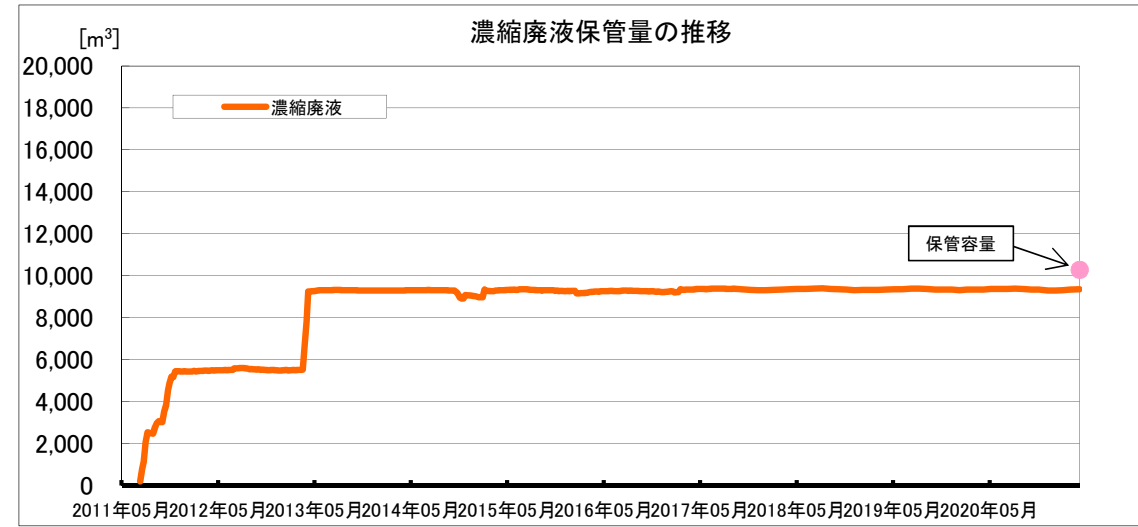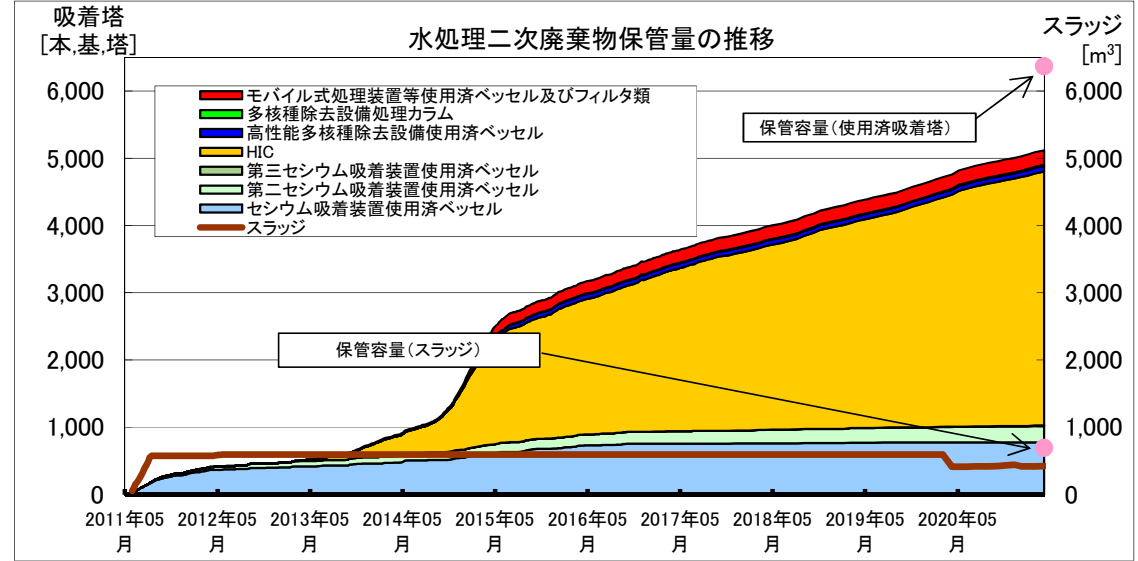

※1 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管量(想定)は、実施計画(2021年4月6日認可)の予測値を示す。

※2 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管容量は、運用上の上限を示す。

※3 増設雑固体廃棄物焼却設備の竣工遅れに伴い見直し予定