


## 港湾内における海水モニタリングの状況 (H25年の最高値と直近の比較)

『最高値』→『直近(10/18-10/25採取)』の順、単位 (ベクレル/リットル)、検出限界値未満以下の場合はND(検出限界値)と表記  
令和3年10月26日までの東電データまとめ

注: 海水の全ベータ測定値には、天然のカリウム40 (12ベクレル/リットル程度) によるものが含まれている。また、ストロンチウム90と放射平衡となるイットリウム90の寄与が含まれる。

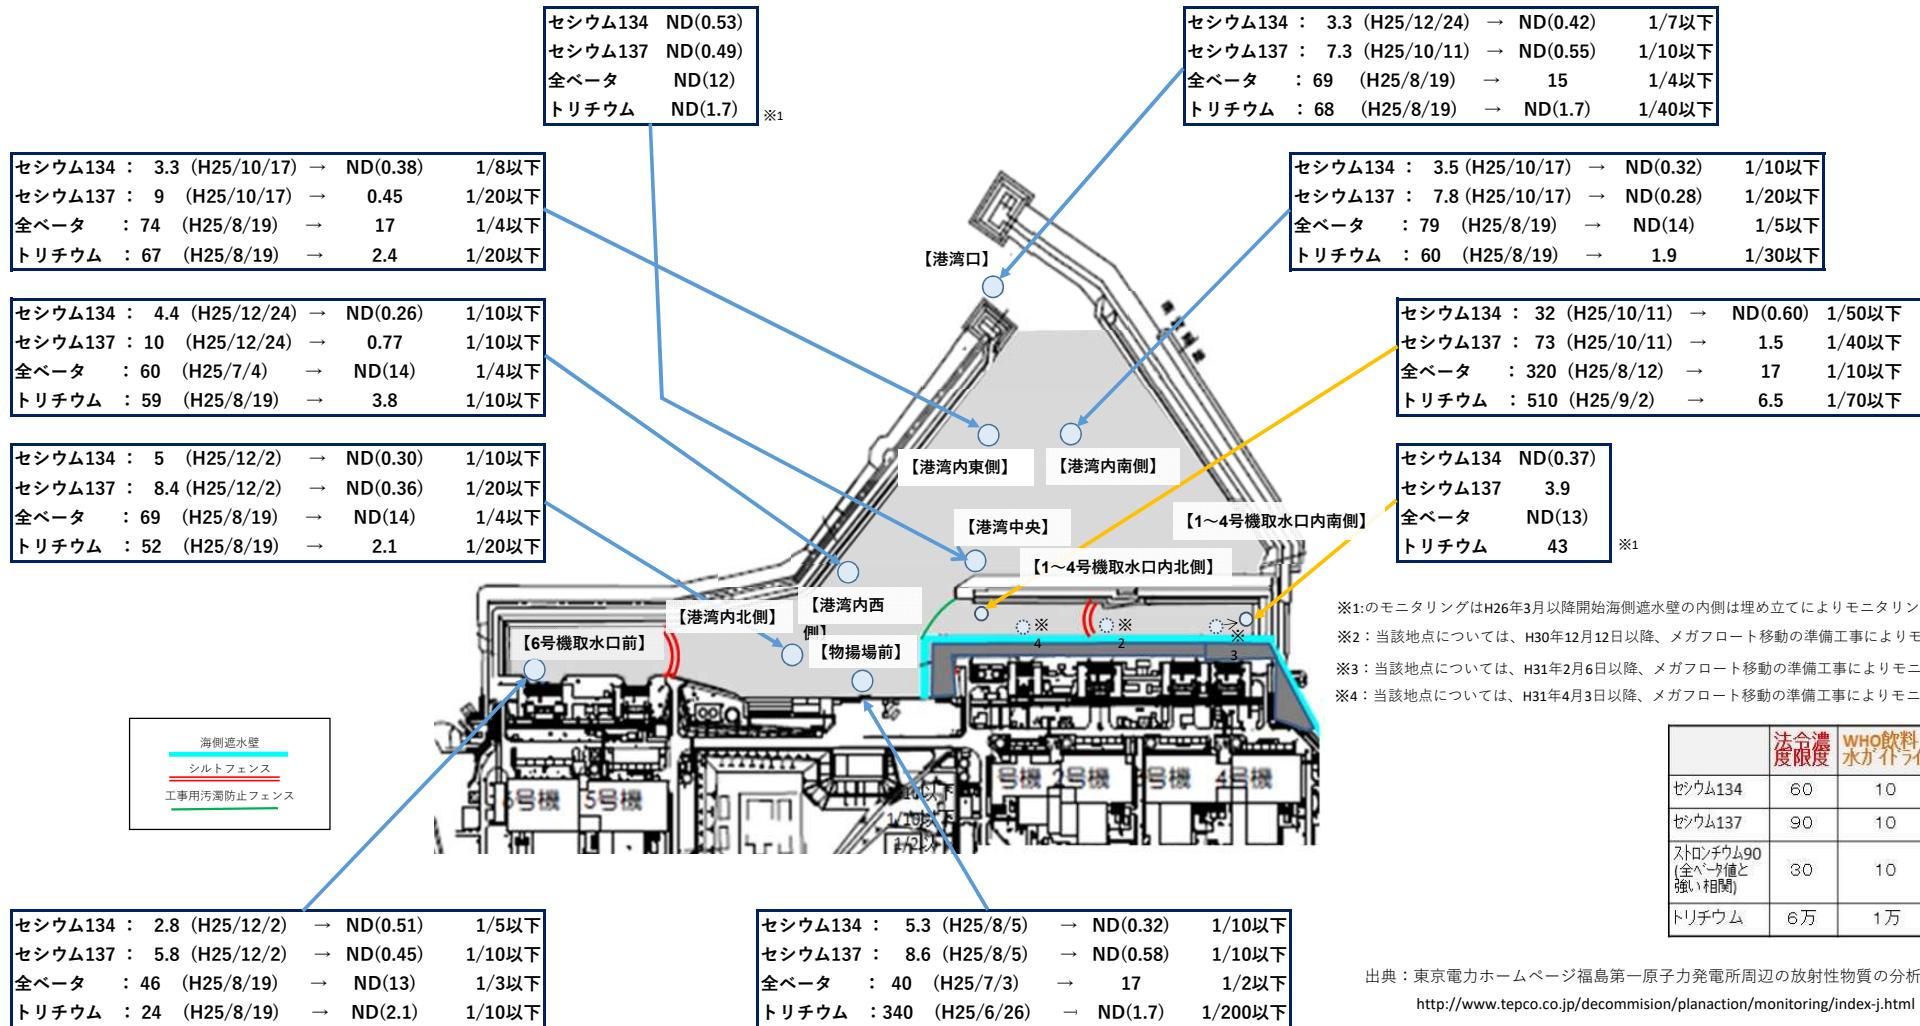

出典: 東京電力ホームページ福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果  
<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>


## 港湾外近傍における海水モニタリングの状況 (H25年の最高値と直近の比較)

単位 (ベクレル/リットル)、検出限界値未満の場合はNDと表記し、( )内は検出限界値、ND(H25)はH25年中継続してND

(直近値 10/18 - 10/25採取)

令和3年10月26日までの東電データまとめ

	法定濃度限界	WHO飲料水ガイドライン
セシウム134	60	10
セシウム137	90	10
ストロンチウム90 (全ベータ値と 強い相関)	30	10
トリチウム	6万	1万

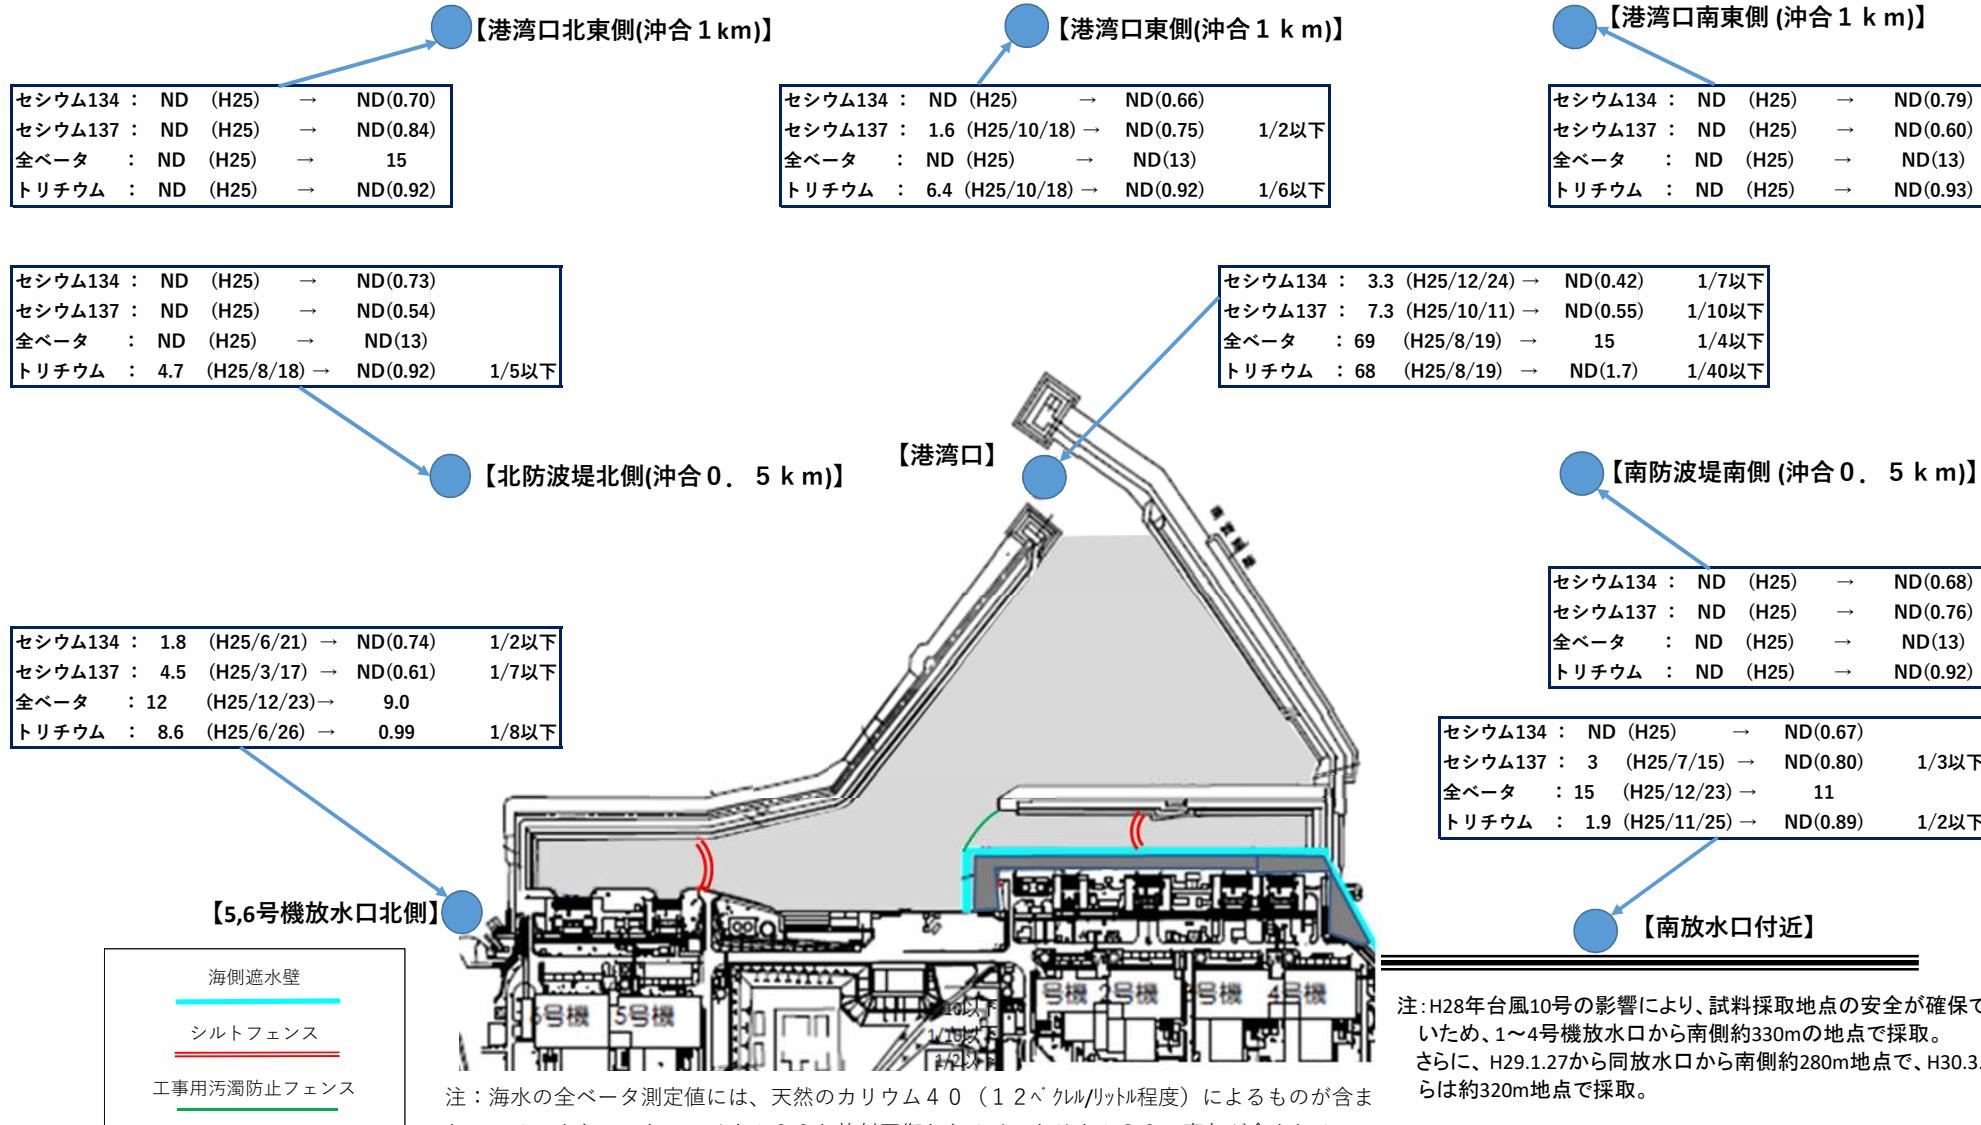

注:H28年台風10号の影響により、試料採取地点の安全が確保できなかったため、1~4号機放水口から南側約330mの地点で採取。  
さらに、H29.1.27から同放水口から南側約280m地点で、H30.3.23からは約320m地点で採取。

出典: 東京電力ホームページ 福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果  
<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>