

< 参考資料 >

平成24年6月14日

東京電力株式会社

福島第一原子力発電所2号機  
原子炉建屋内調査結果  
(3階～5階)  
(平成24年6月13日実施)





東京電力

---


# 2号機原子炉建屋 5階 調査結果

【凡例】  
 2月27日までに測定した  
 雰囲気線量率  
 6月13日測定  
 単位：mSv/h

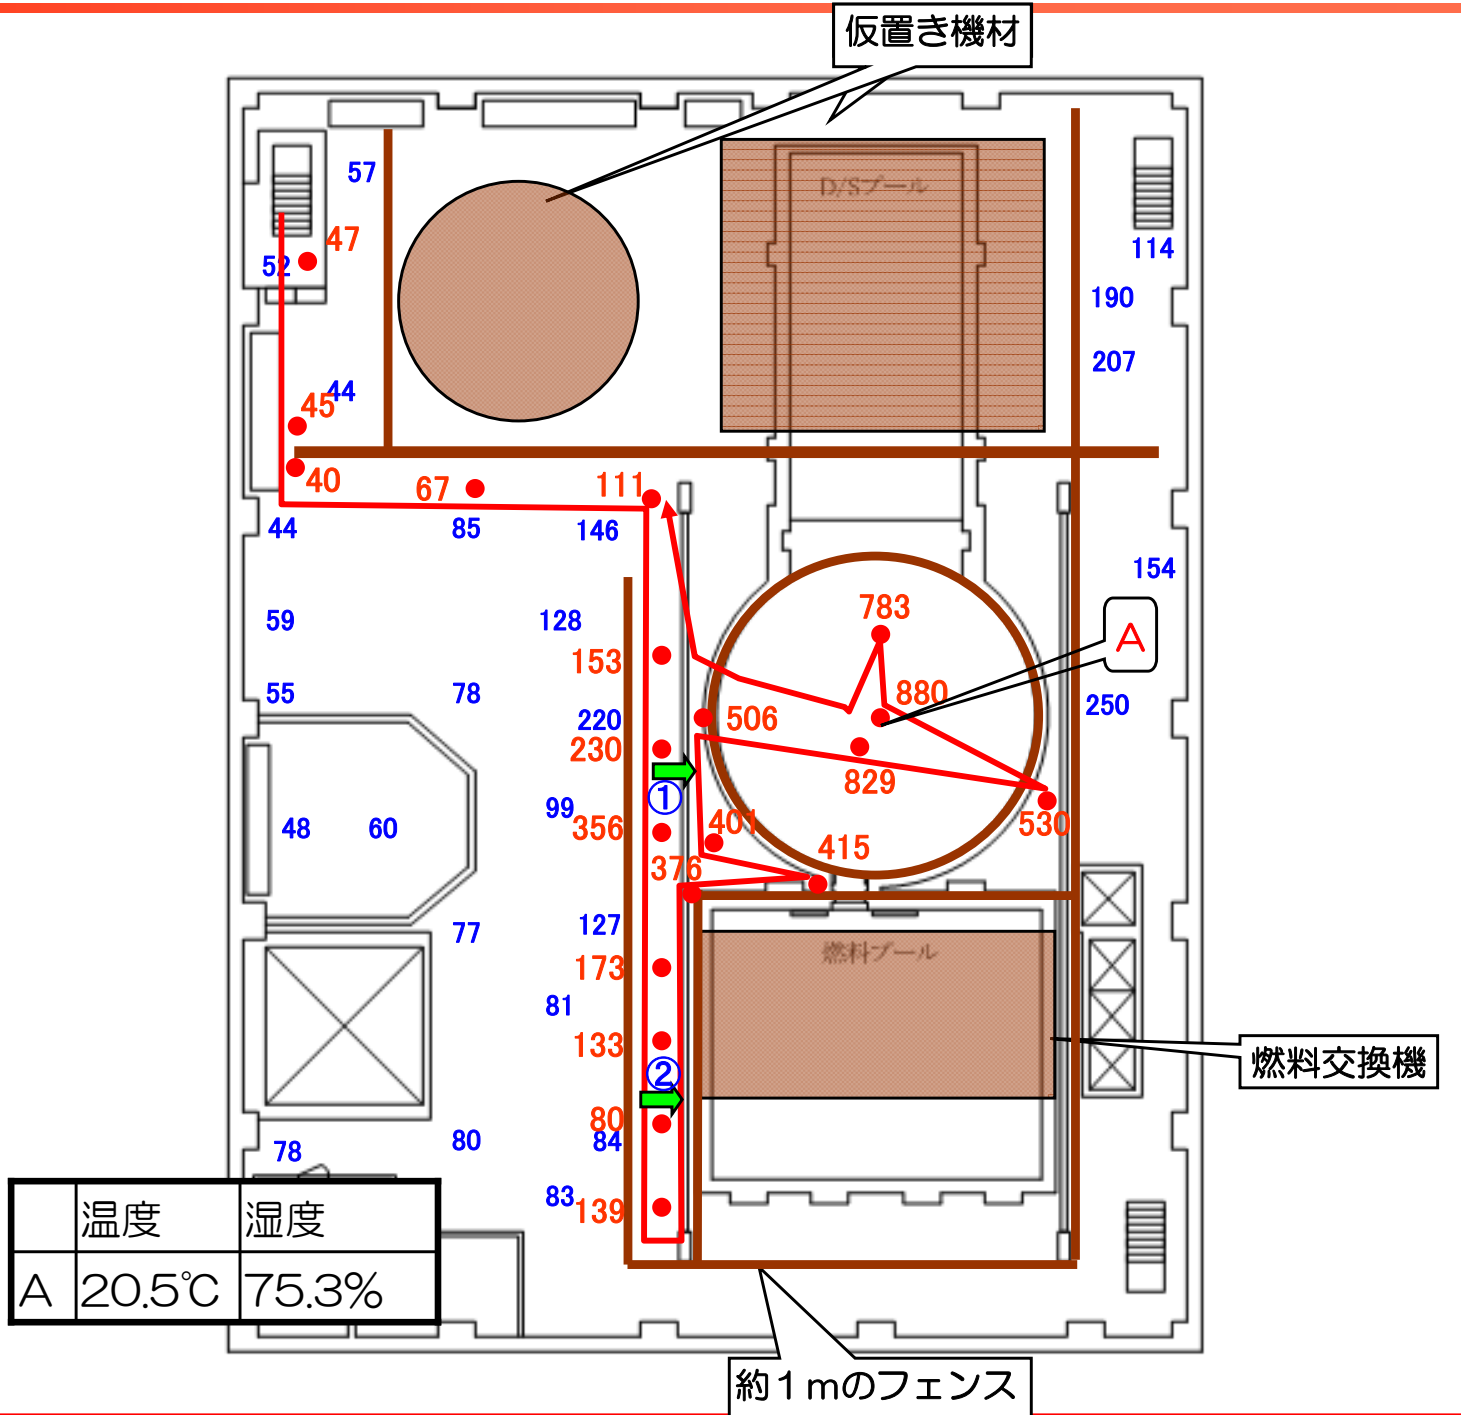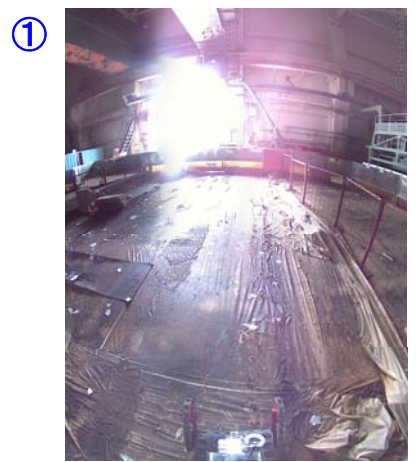

	温度	湿度
A	20.5℃	75.3%

# 2号機原子炉建屋 3階 調査結果（雰囲気線量率）

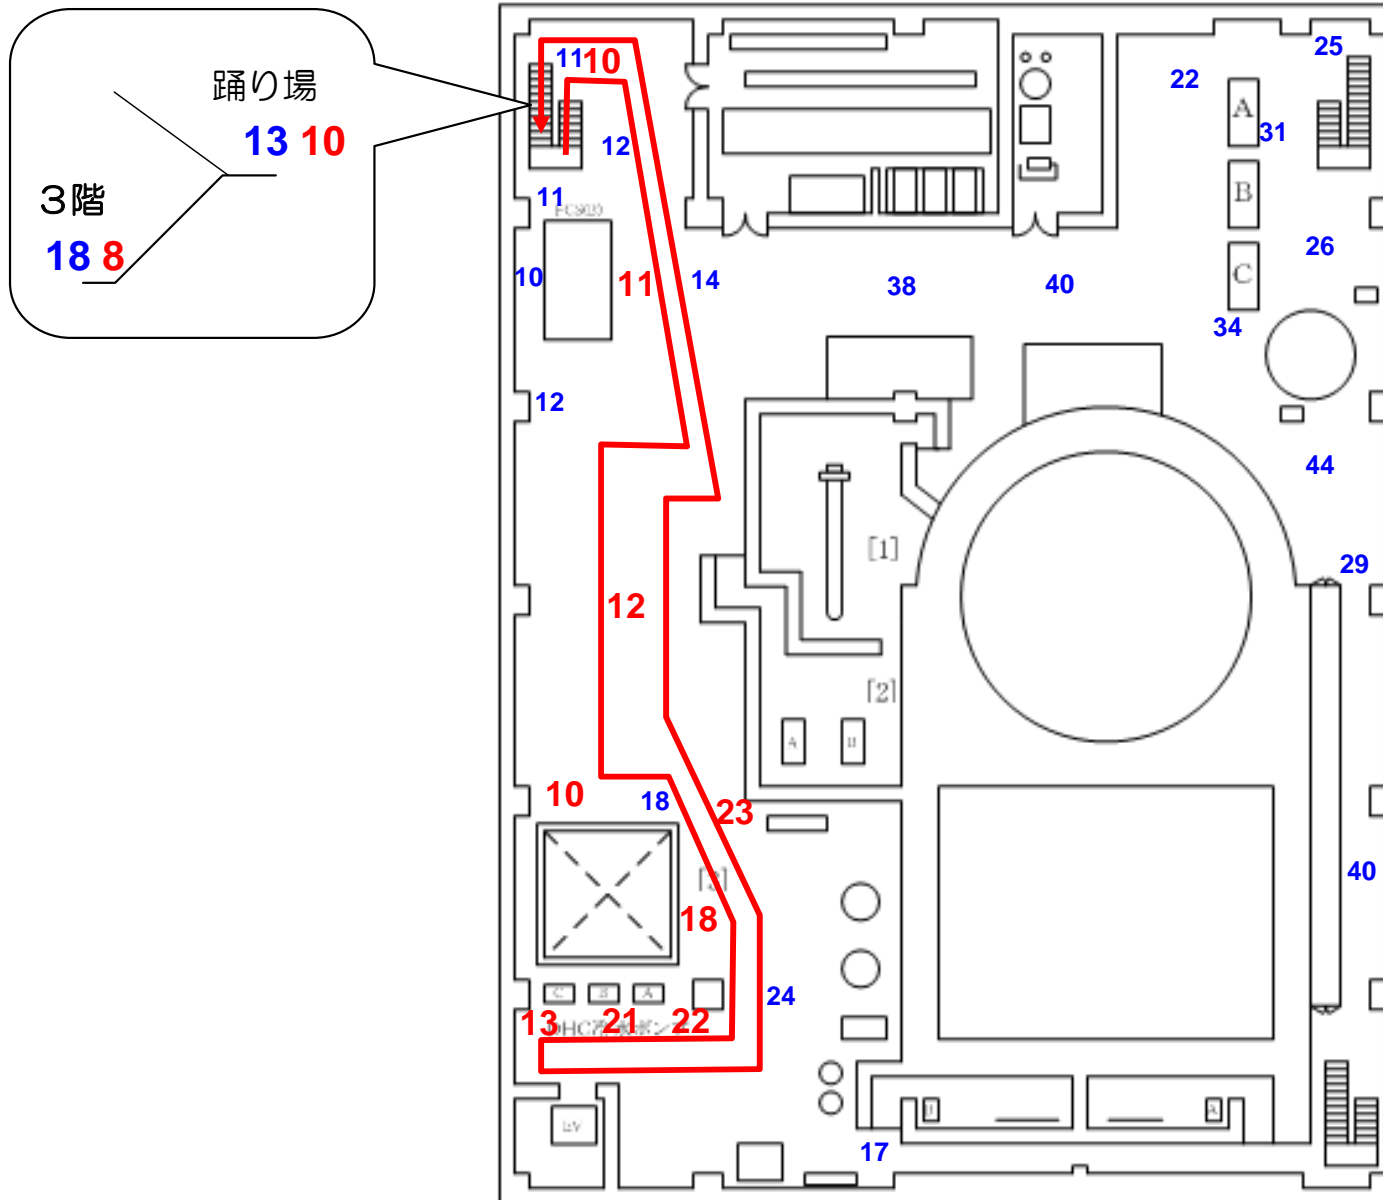

【凡例】  
2月27日までに測定した  
雰囲気線量率  
6月13日測定  
単位：mSv/h

# 2号機原子炉建屋 4階 調査結果（雰囲気線量率）

