

海底土の被覆による港湾の水質への影響について

- 5月11日に1～4号機取水路開渠部分の海底土被覆工事が終了。 7月5日に5、6号機側の海底土被覆工事が終了。
- 水質の改善を図るため、海水循環型浄化装置の海水採取点を比較的濃度の高い3号機側に移設し、7月30日より浄化作業を再開。（別紙参照）
- 引き続き、海水中放射能濃度を監視。

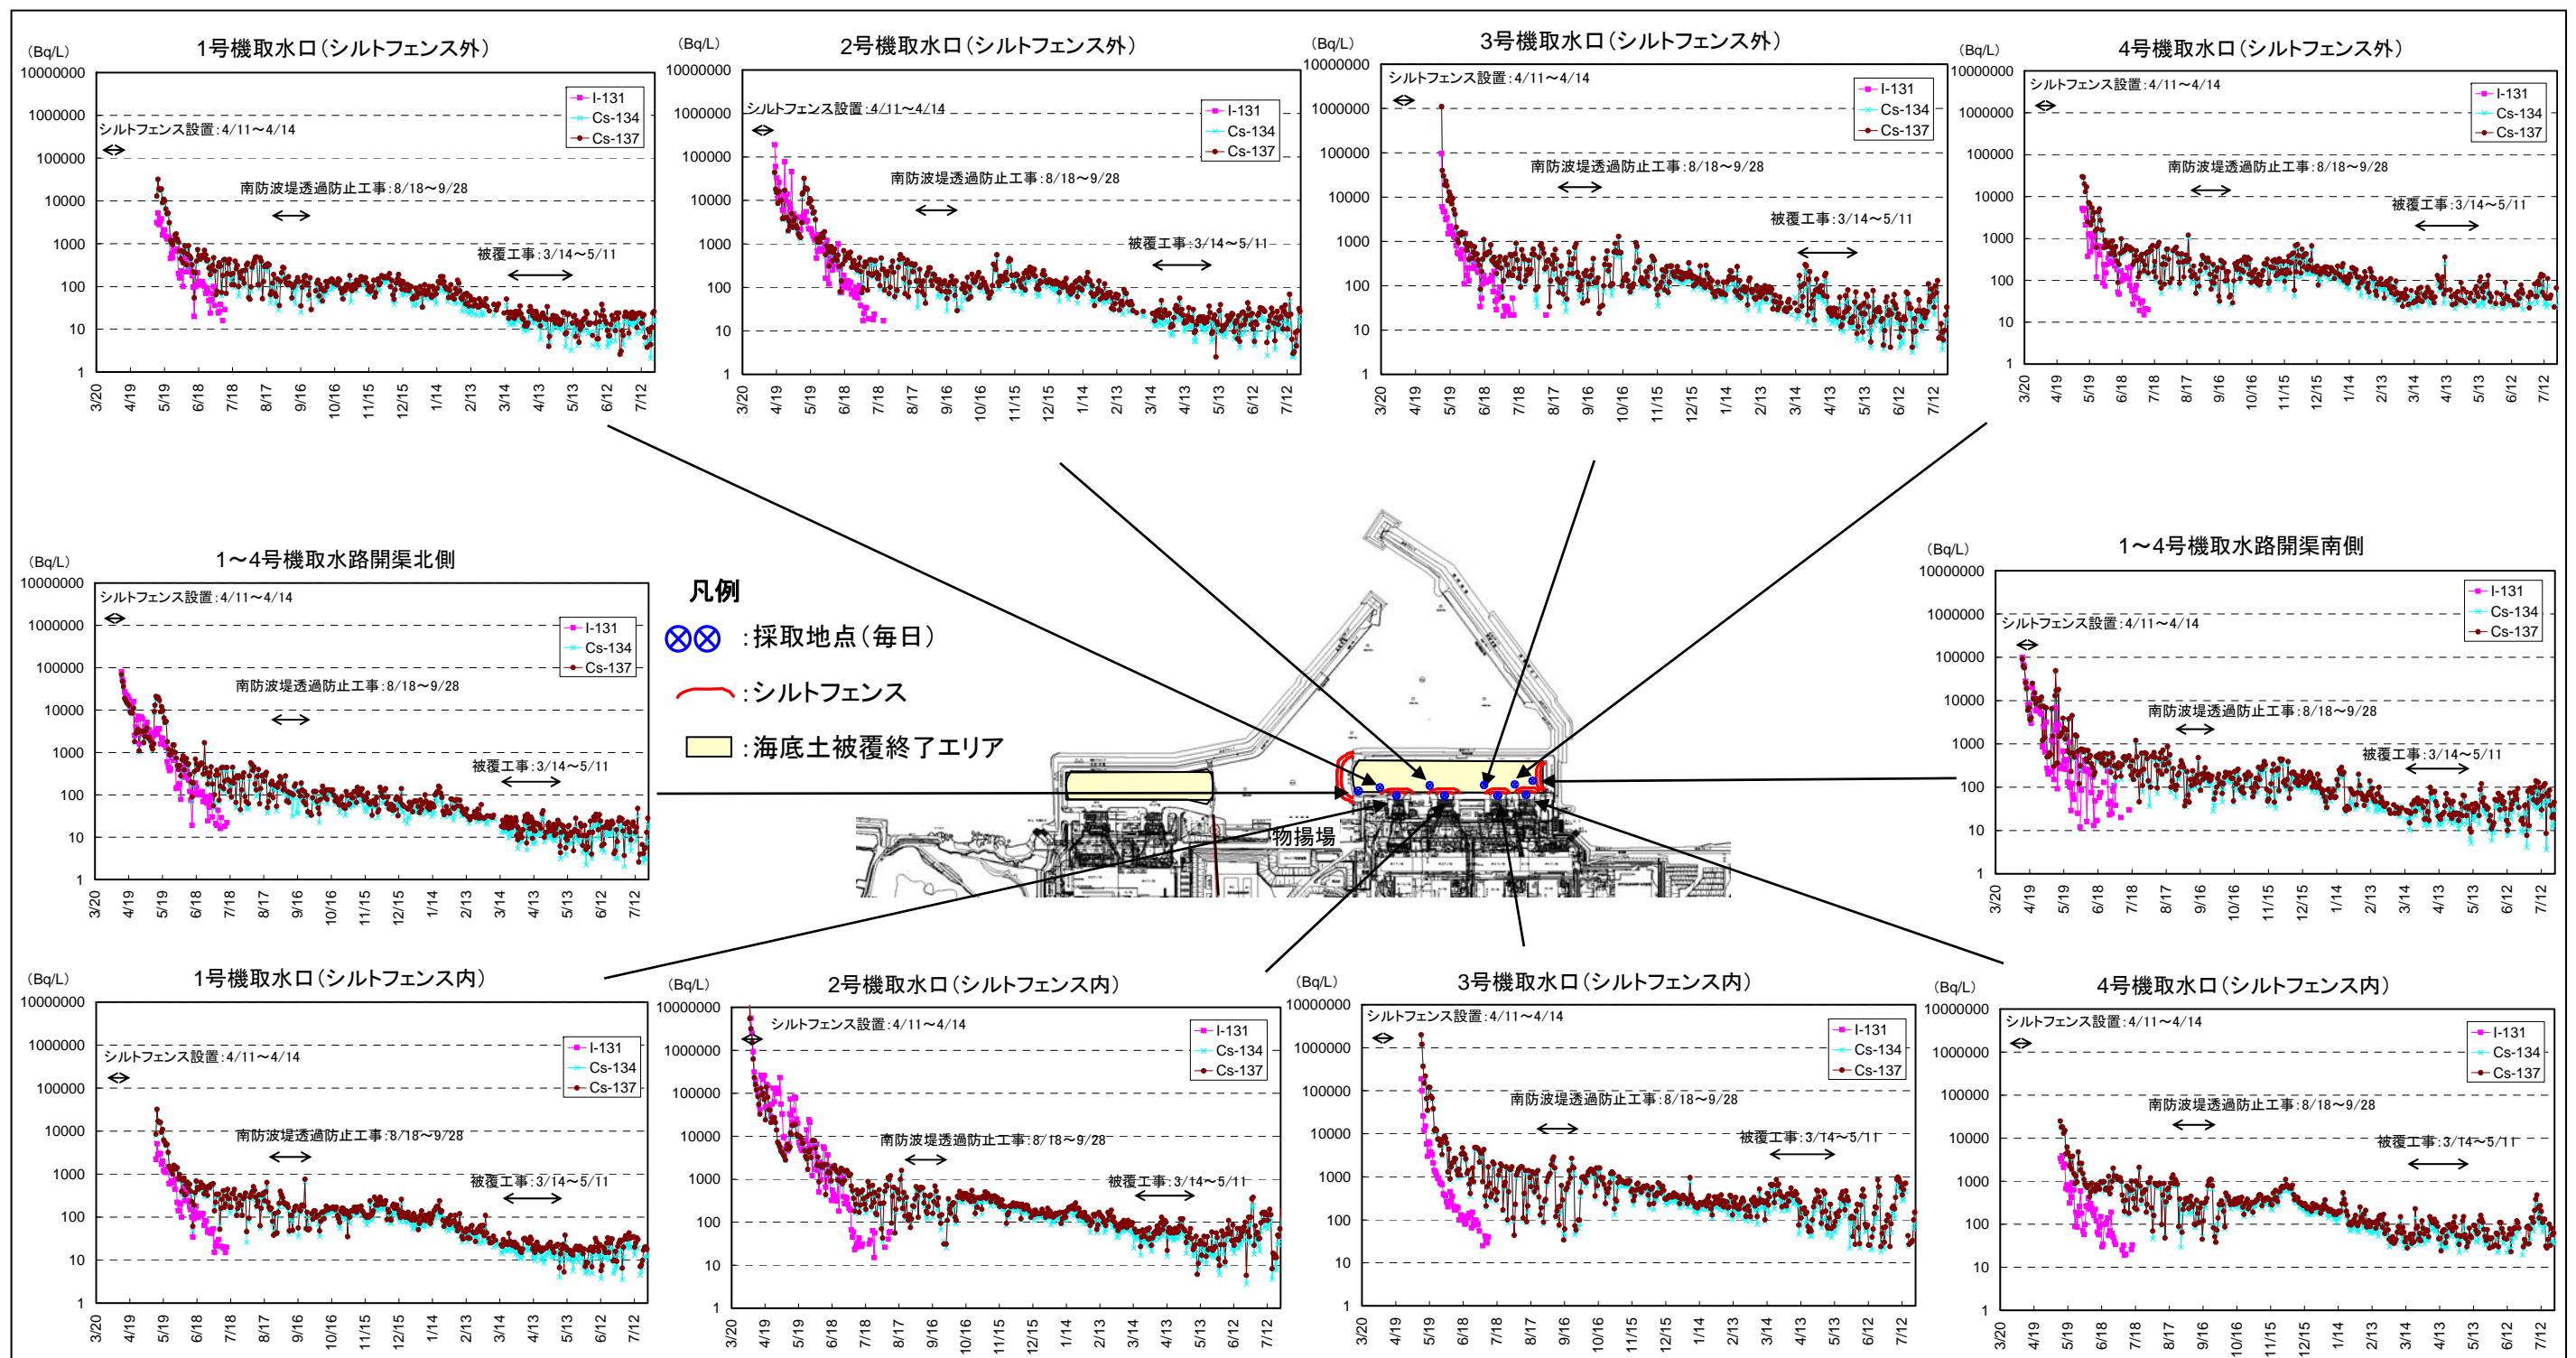


図 1～4号機取水路開渠部の被覆工事期間と海水中放射能濃度の推移

