

海底土の被覆による港湾の水質への影響について

- 5月11日に1～4号機取水路開渠部分の海底土被覆工事が終了。 7月5日に5、6号機側の海底土被覆工事が終了。
- 水質の改善を図るため、海水循環装置を3号機側に移動し、7月30日より浄化作業を再開。
- 引き続き、海水中放射能濃度を監視。9月に目標達成、追加対策要否の判断を予定。

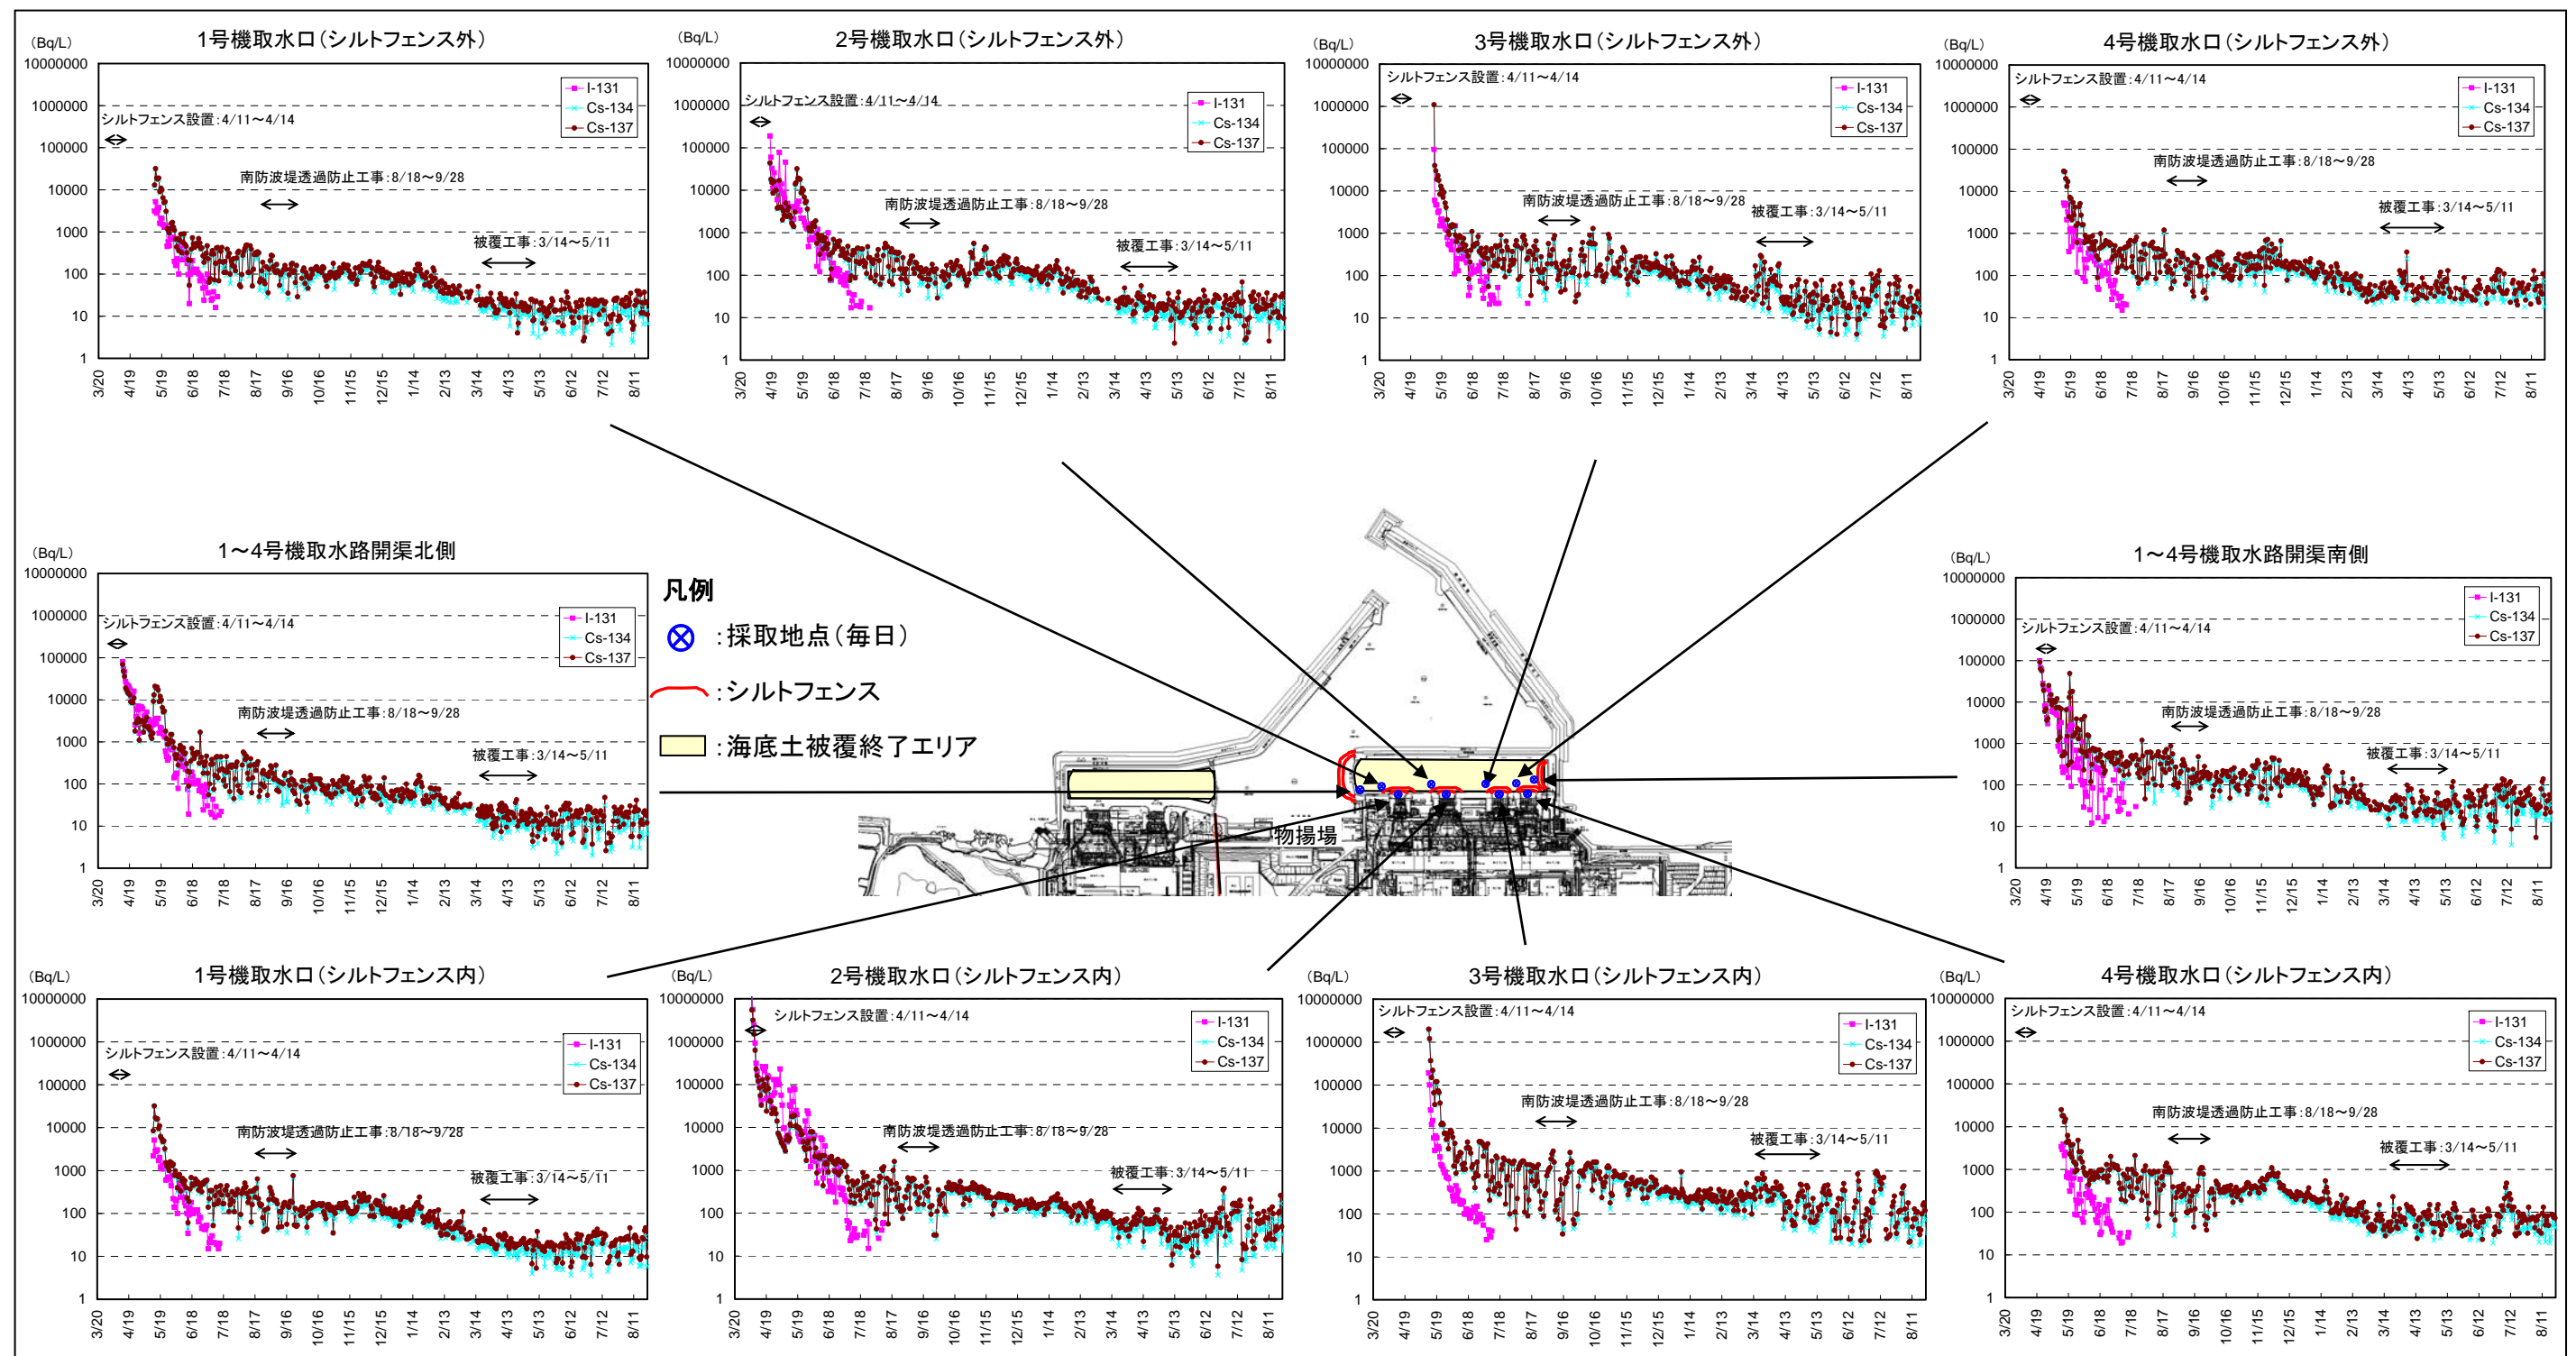


図 1～4号機取水路開渠部の被覆工事期間と海水中放射能濃度の推移

