


タービン建屋東側の地下水測定結果

至近の測定結果（バクレル/リットル）

● 地下水採取点 ● 海水採取点

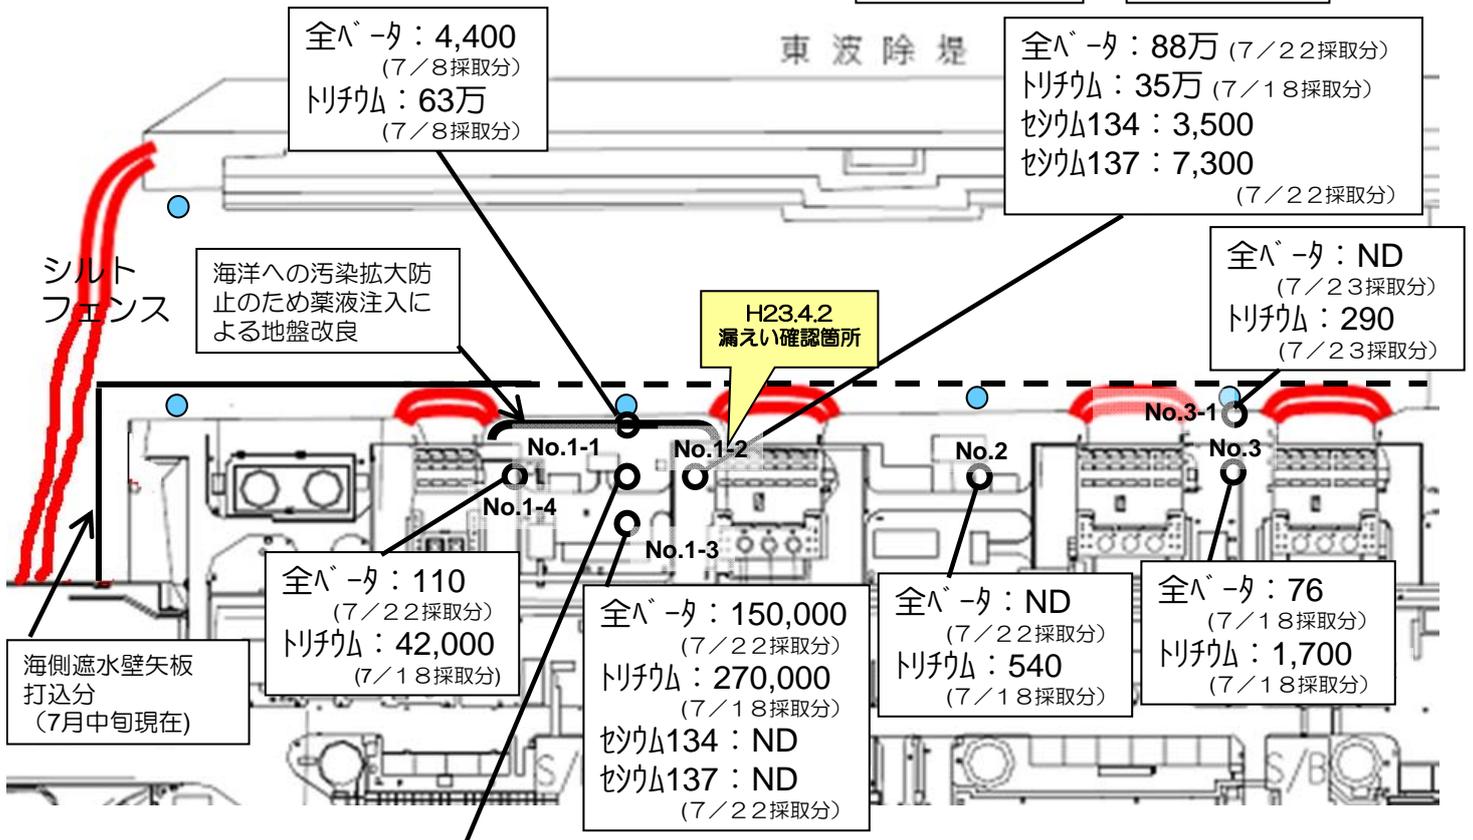

地下水観測孔（No.1）
（40～50万バクレル/リットルの高濃度トリチウム検出）

全バ-タ：1,400(7/22採取分)
トリチウム：42万(7/19採取分)

港湾内・外の海水測定結果

至近の測定結果（バクレル/リットル）

