


水位計設置後の運用計画

★フランジ型タンク水位計導入スケジュール



※暫定→警報設定見直し時期については、検知方法及びシステム実装方法により変動要素あり

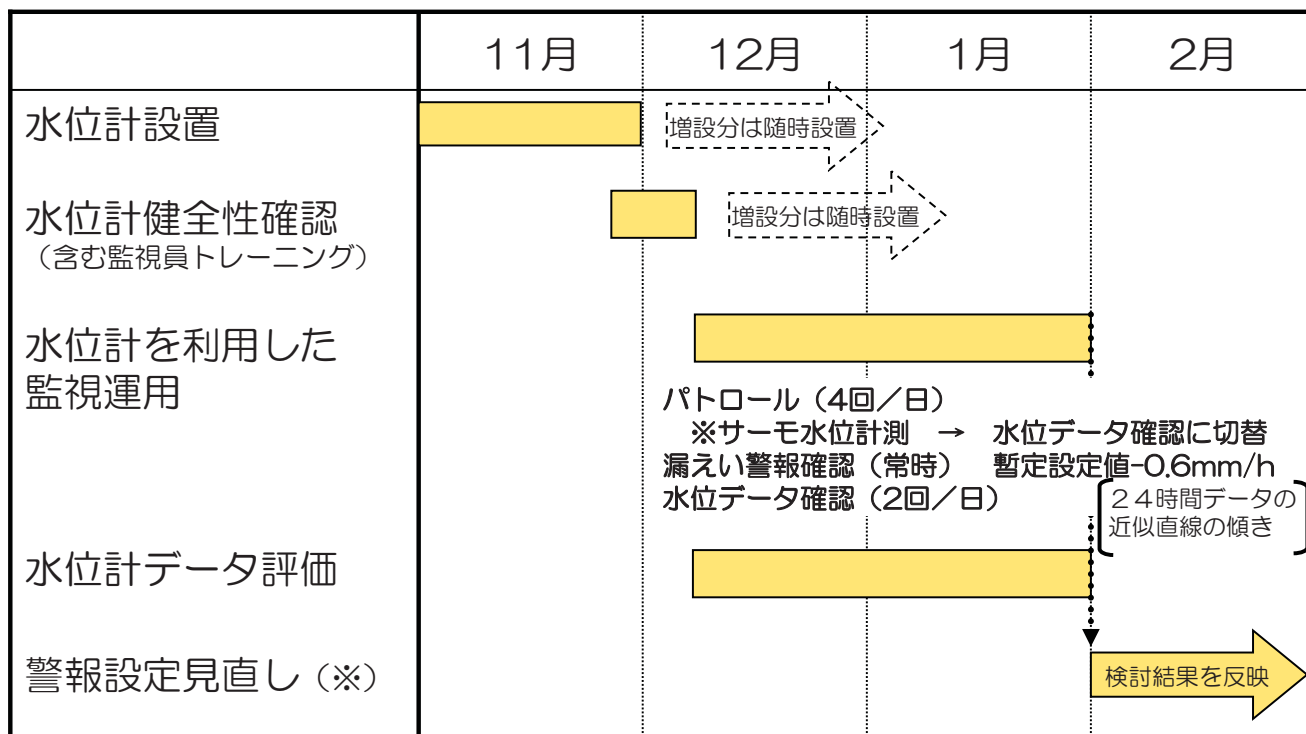

構成図及び設置状況

