


②太陽電池発電所に電力貯蔵装置を追加設置
b モジュールと逆変換装置（PCS）の間に蓄電池を設置した場合

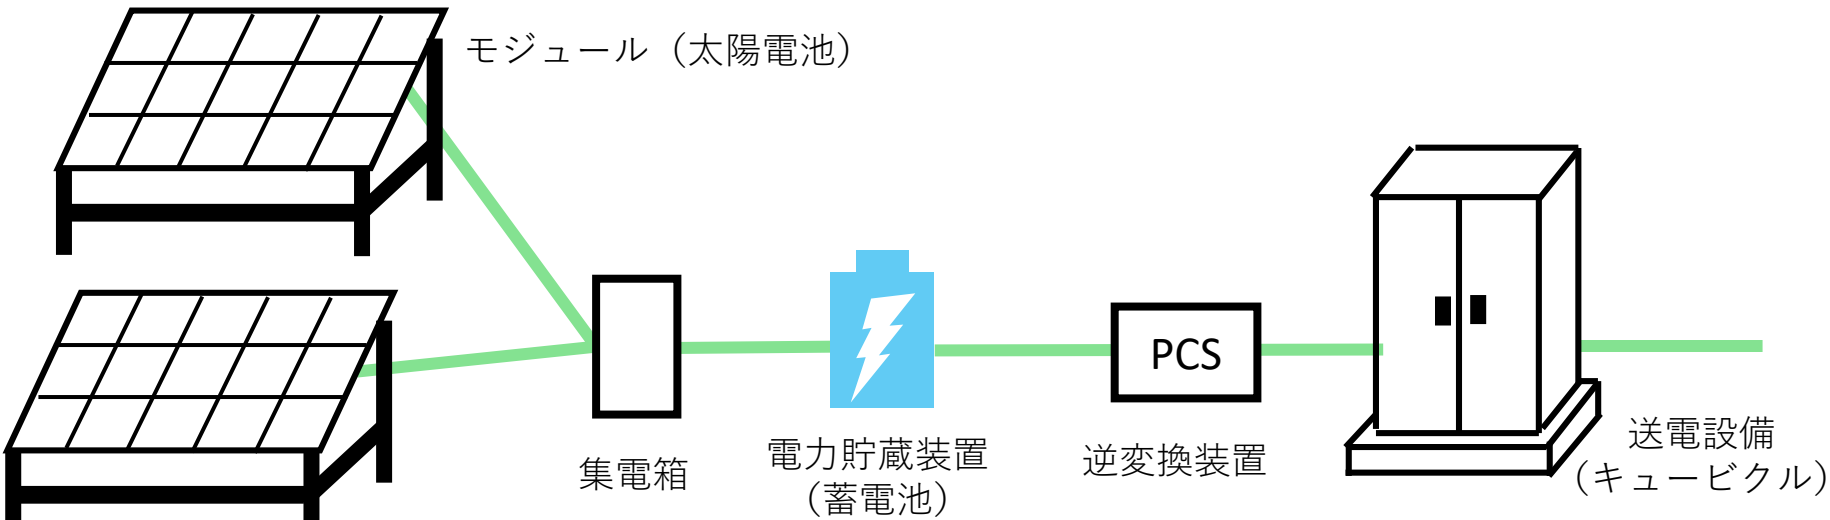

パターン	発電所出力の考え方	PCS出力	モジュール出力	蓄電池	工事計画届出書※4
1	モジュール出力	2,000KW未満	2,000KW未満	設置※1	不要
2	モジュール出力	2,000KW未満	2,000KW以上	設置※2	不要
3	モジュール出力	2,000KW未満	2,000KW以上	設置※3	必要
4	モジュール出力	2,000KW以上	2,000KW以上	設置※2	不要
5	モジュール出力	2,000KW以上	2,000KW以上	設置※3	必要

※1：蓄電池の容量に影響されない

※2：蓄電池容量（80,000KW h 未満）

※3：蓄電池容量（80,000KW h 以上）

※4 太陽電池設備に関する変更の工事を伴わない