


①電力貯蔵装置を併設した太陽電池発電所の新設

a. 逆変換装置（PCS）と送電設備の間に蓄電池を設置した場合

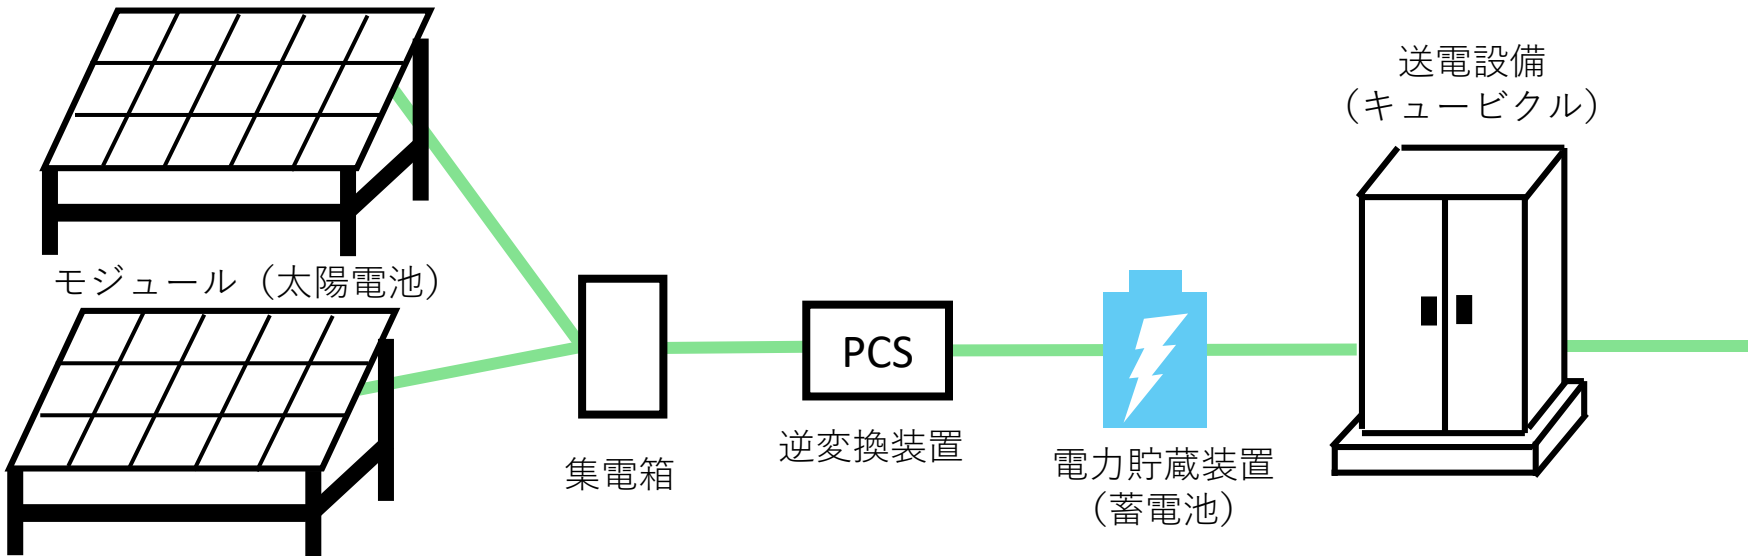

パターン	発電所出力の考え方	PCS出力	モジュール出力	蓄電池	工事計画届出書
1	※ 1	2,000KW未満	2,000KW未満	設置※ 2	不要
2	PCS出力としてもよい	2,000KW未満	2,000KW以上	設置※ 2	不要
3	※ 1	2,000KW以上	2,000KW以上	設置※ 2	必要

※ 1：原則はモジュール出力。ただしモジュールPCS間に電気を消費又は貯蔵する機器がない場合はPCS出力としてもよい

※ 2：蓄電池の容量に影響されない