


①電力貯蔵装置を併設した太陽電池発電所の新設

b. モジュールと逆変換装置（PCS）の間に蓄電池を設置した場合

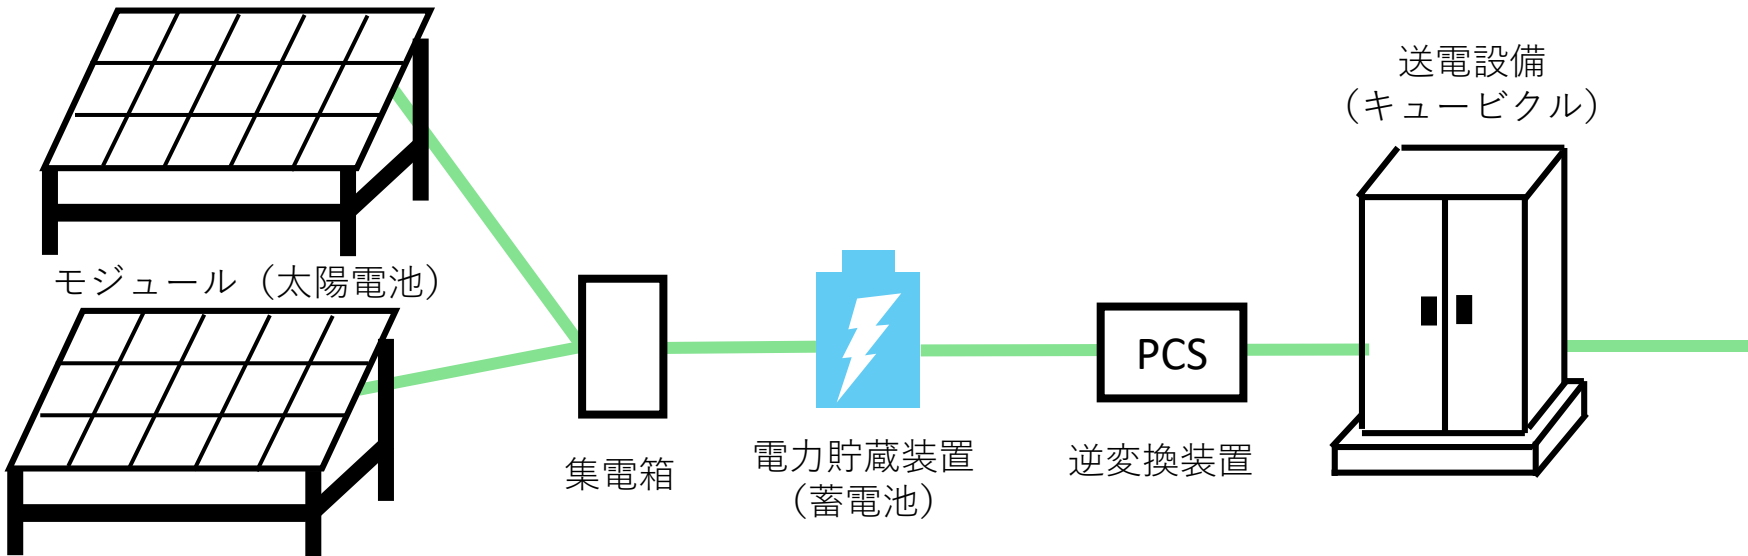

パターン	発電所出力の考え方	PCS出力	モジュール出力	蓄電池	工事計画届出書
1	モジュール出力	2,000KW未満	2,000KW未満	設置※	不要
2	モジュール出力	2,000KW未満	2,000KW以上	設置※	必要
3	モジュール出力	2,000KW以上	2,000KW以上	設置※	必要

※：蓄電池の容量に影響されない