


②太陽電池発電所に電力貯蔵装置を追加設置

a. 逆変換装置（PCS）と送電設備の間に蓄電池を設置した場合

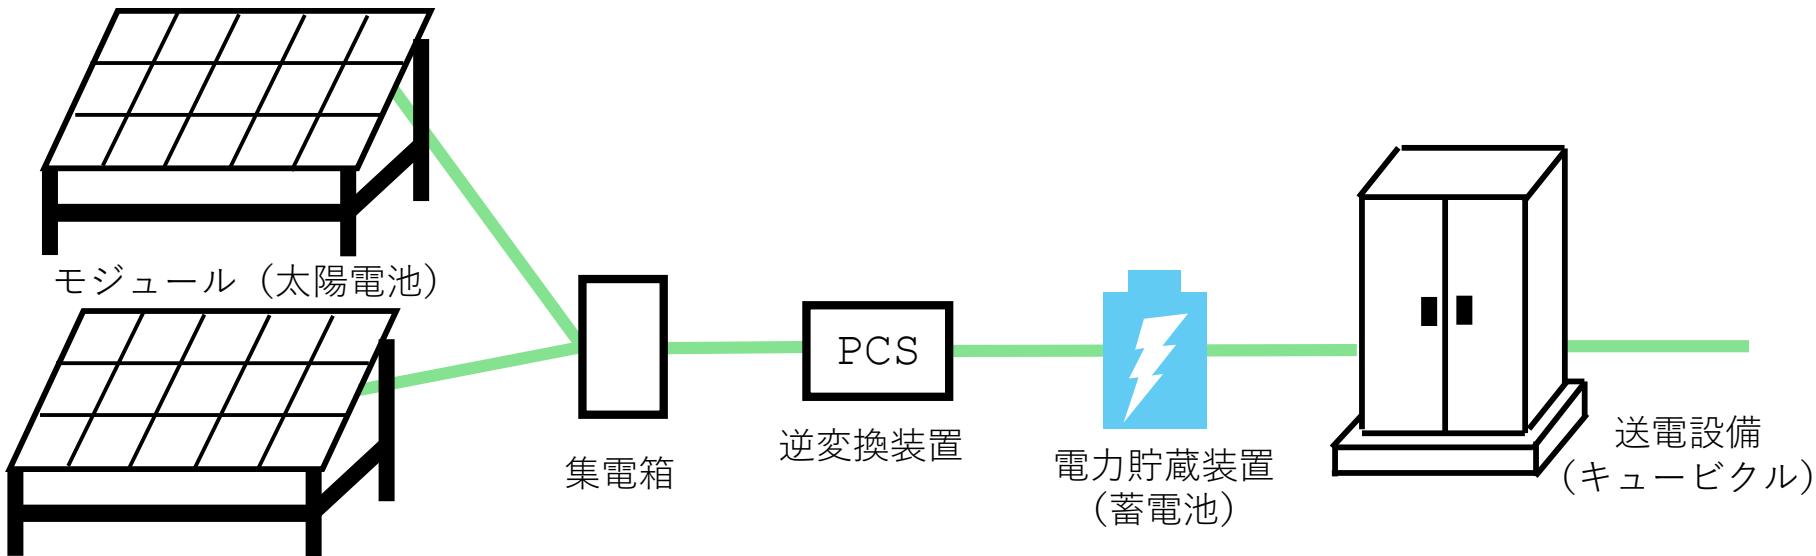

パターン	発電所出力の考え方	PCS出力	モジュール出力	蓄電池	工事計画届出書 ※5
1	※1	2,000kW未満	2,000kW未満	設置※2	不要
2	PCS出力としてもよい	2,000kW未満	2,000kW以上	設置※2	不要
3	※1	2,000kW以上	2,000kW以上	設置※3	不要
4	※1	2,000kW以上	2,000kW以上	設置※4	必要

※1：原則はモジュール出力。ただしモジュールPCS間に電気を消費又は貯蔵する機器がない場合はPCS出力としてもよい

※2：蓄電池の容量に影響されない

※3：蓄電池容量（80,000kWh未満） ※4：蓄電池容量（80,000kWh以上） ※5：太陽電池発電設備に関する変更の工事を伴わない