


第3-3図 電力設備別事故率の推移(変電所)

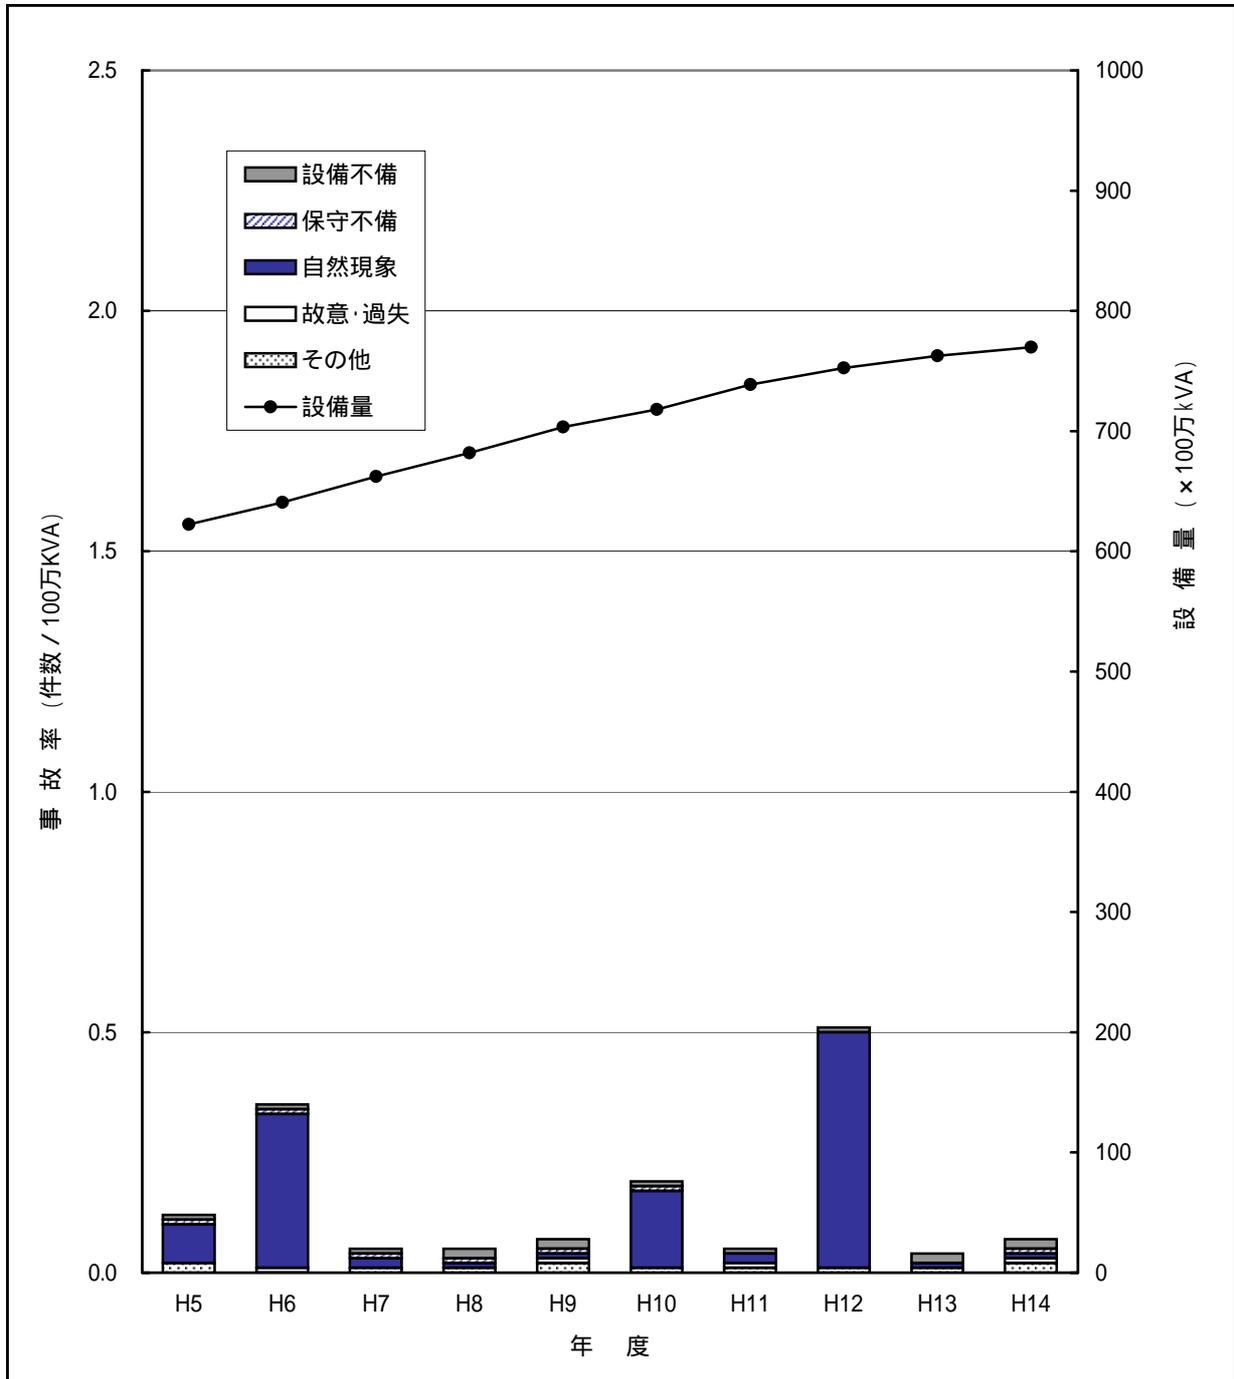

	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
設備量	622.43	640.82	662.33	681.84	703.53	718.06	738.68	752.55	762.58	769.89
設備不備	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
保守不備	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
自然現象	0.08	0.32	0.02	0.01	0.01	0.16	0.02	0.49	0.01	0.01
故意・過失		0.01			0.01		0.01	0.00	0.00	0.01
その他	0.02		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02