


第3-4図 電力設備別事故率の推移(送電線路及び特別高圧配電線路)

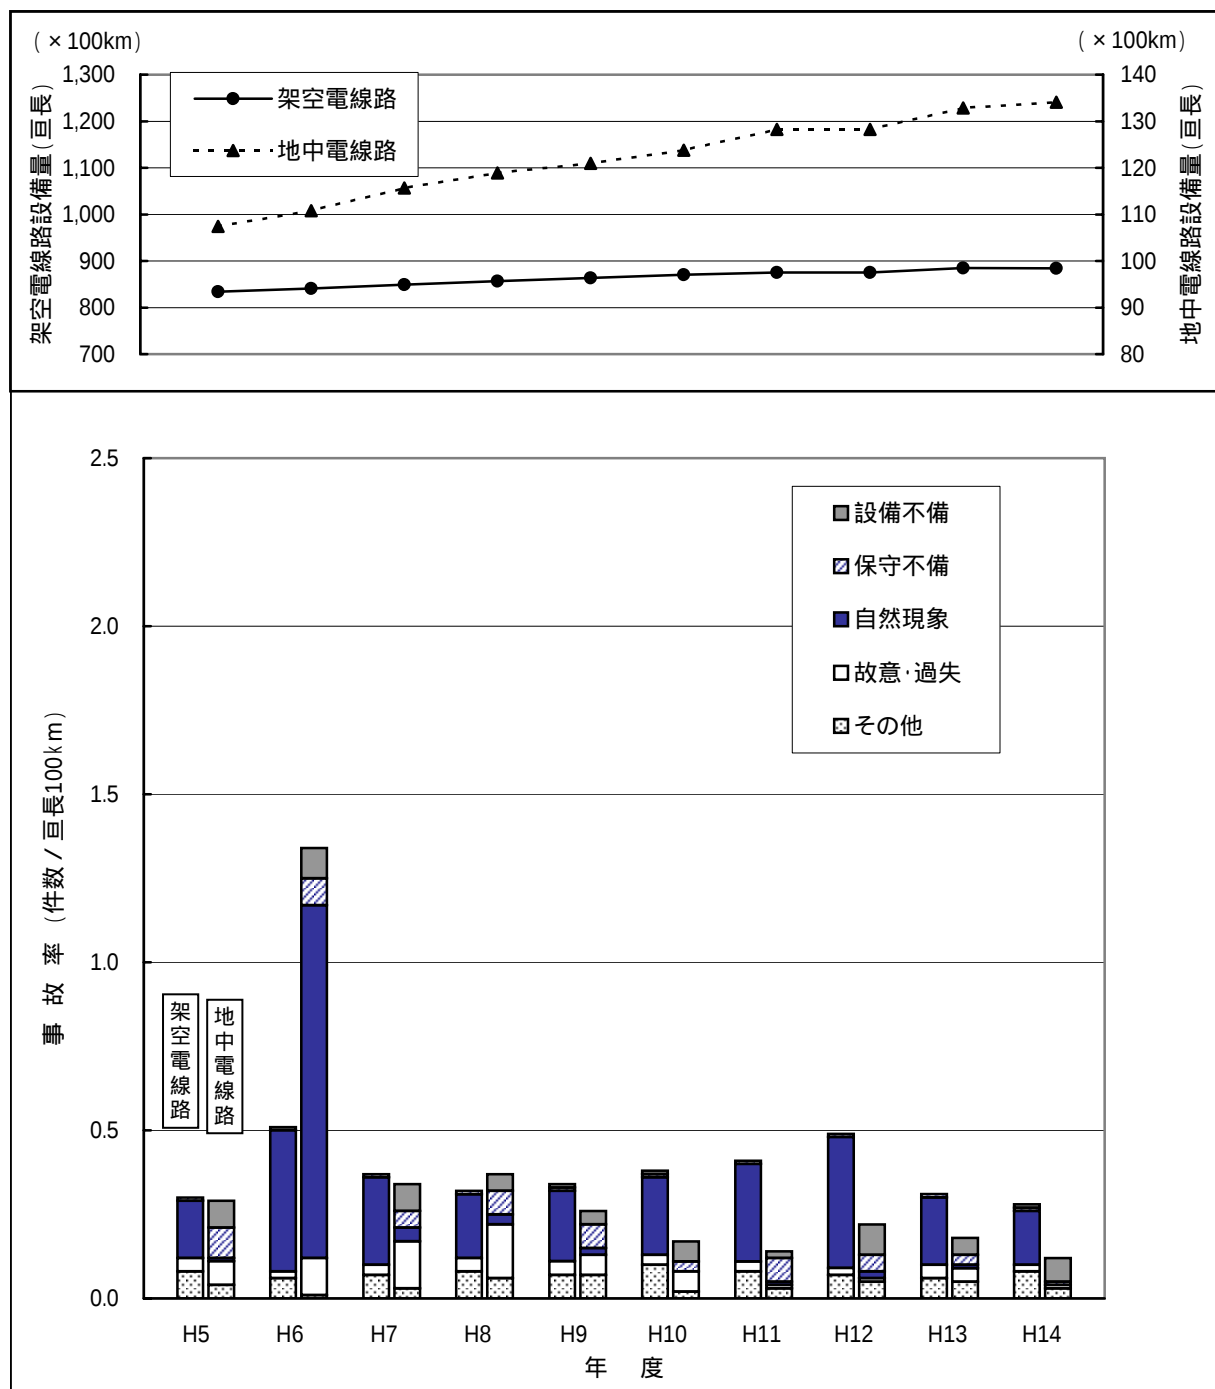

		H5		H6		H7		H8		
架空電線路			834.15		840.78		849.12		856.69	
地中電線路			107.40		110.78		115.64		118.87	
設備不備			0.08	0.01	0.09		0.08		0.05	0.01
保守不備		0.01	0.09		0.08	0.01	0.05	0.01	0.07	0.01
自然現象		0.17	0.01	0.42	1.05	0.26	0.04	0.19	0.03	0.21
故意・過失		0.04	0.07	0.02	0.11	0.03	0.14	0.04	0.16	0.04
その他		0.08	0.04	0.06	0.01	0.07	0.03	0.08	0.06	0.07

H9		H10		H11		H12		H13		H14						
863.44			870.30			875.39			875.39			884.85			884.03	
120.99			123.80			128.27			128.27			132.84			134.09	
0.04		0.01	0.06		0.00	0.02		0.00	0.09		0.00	0.05		0.01	0.07	
0.07		0.01	0.03		0.01	0.07		0.01	0.05		0.01	0.03		0.01	0.01	
0.02		0.23			0.29	0.01		0.39	0.02		0.20	0.01		0.16	0.00	
0.06		0.03	0.06		0.03	0.01		0.02	0.01		0.04	0.04		0.02	0.01	
0.07		0.10	0.02		0.08	0.03		0.07	0.05		0.06	0.05		0.08	0.03	