


第3-5図 電力設備別事故率の推移(高圧配電線路)



(備考) 1. 架空電線路事故率:(件数/巨長100km)  
 2. 地中電線路事故率:(件数/延長100km)

	H5		H6		H7		H8			
架空電線路		6133.80		6216.40		6298.00		6379.00		
地中電線路		392.37		412.13		431.71		450.74		
設備不備	0.05	0.15	0.04	0.16	0.05	0.10	0.04	0.11		0.05
保守不備	0.12	0.23	0.11	0.17	0.13	0.22	0.12	0.19		0.12
自然現象	0.81	0.08	0.62	0.09	0.43	0.04	0.50	0.04		0.45
故意・過失	0.10	0.21	0.09	0.21	0.08	0.18	0.08	0.14		0.08
その他	0.26	0.30	0.25	0.31	0.34	0.32	0.32	0.40		0.31

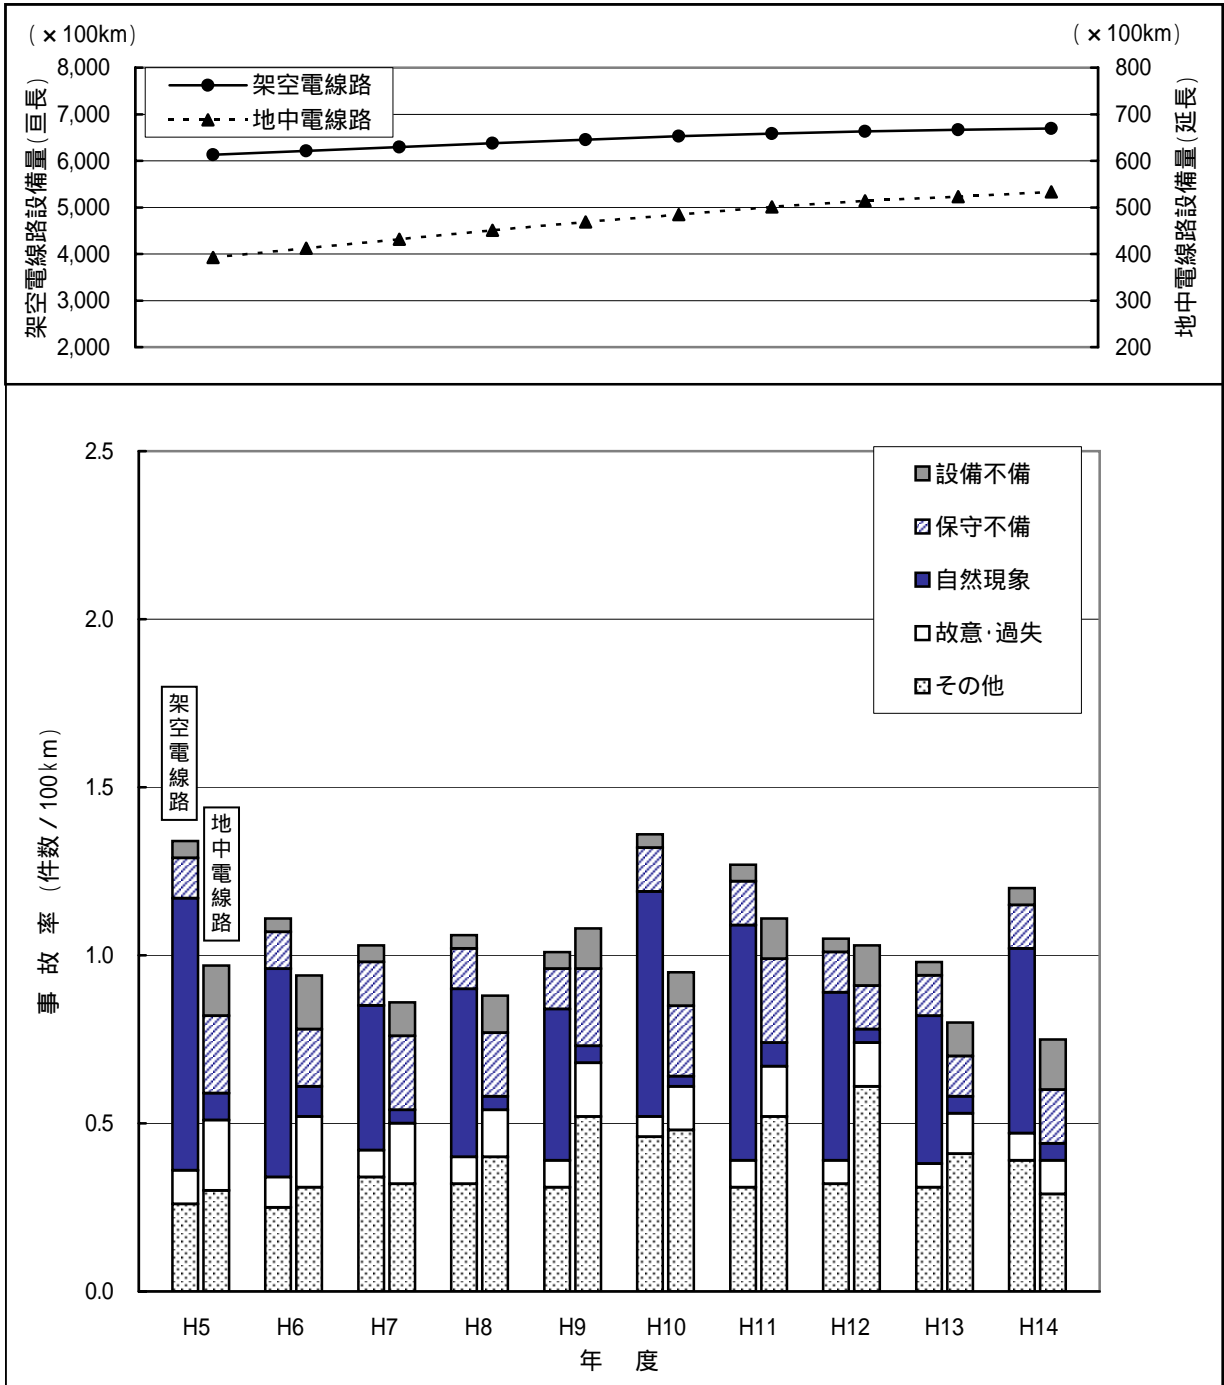

H9		H10		H11		H12		H13		H14		
6454.23			6527.83		6585.27		6631.35		6666.20		6693.50	
468.87			484.47		500.70		514.08		522.86		533.16	
0.12		0.04	0.10		0.05	0.12		0.04	0.12		0.05	0.15
0.23		0.13	0.21		0.13	0.25		0.12	0.13		0.13	0.16
0.05		0.67	0.03		0.70	0.07		0.50	0.04		0.44	0.05
0.16		0.06	0.13		0.08	0.15		0.07	0.13		0.07	0.12
0.52		0.46	0.48		0.31	0.52		0.32	0.61		0.31	0.41