
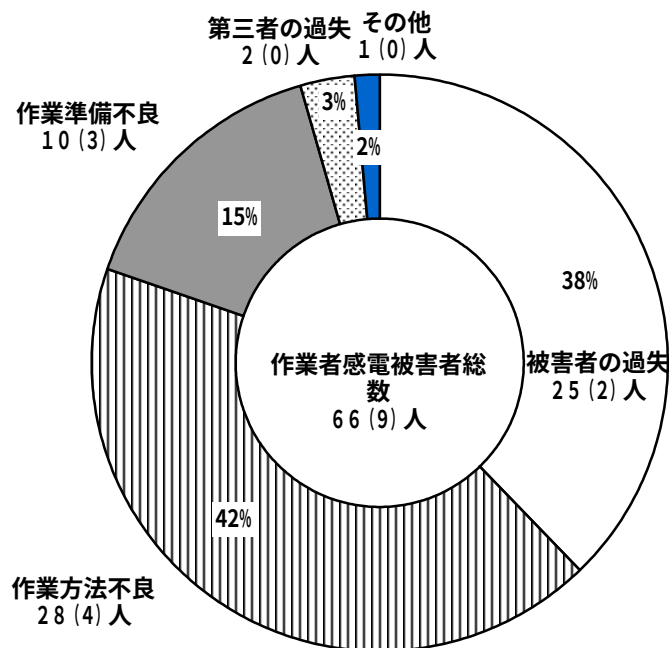


第5図 感電被害者数の原因別内訳

※ () 内の数値は死亡者数の再掲

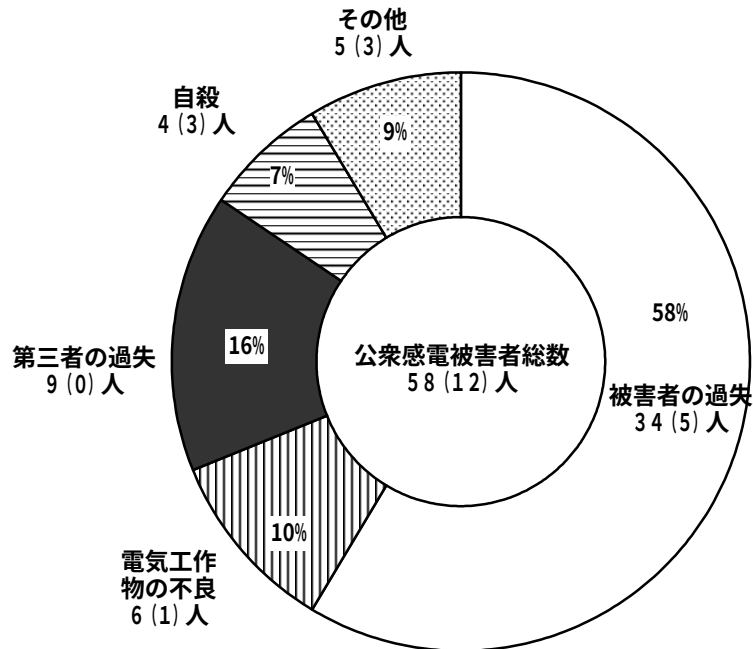

公衆感電被害者数

	死傷者数	死亡者数
被害者の過失	34	5
電気工作物の不良	6	1
無断加工	0	0
第三者の過失	9	0
自殺	4	3
その他	5	3
合計	58	12

作業者感電被害者数

	死傷者数	死亡者数
被害者の過失	25	2
作業方法不良	28	4
作業準備不良	10	3
電気工作物不良	0	0
工具防具不良	0	0
第三者の過失	2	0
その他	1	0
合計	66	9

公衆	電気事業者
被害者の過失	19
電気工作物の不良	1
無断加工	0
第三者の過失	7
自殺	3
その他	5
合計	35

作業者	電気事業者
被害者の過失	
作業方法不良	6
作業準備不良	2
電気工作物不良	
工具防具不良	
第三者の過失	
その他	1
合計	9

死傷者数		死亡者数		
公営その他	自家用	電気事業者	公営その他	自家用
	15	2		3
	5			1
	0			
	2			
	1	3		
	0	2		1
0	23	7	0	5

死傷者数		死亡者数		
公営その他	自家用	電気事業者	公営その他	自家用
	25			2
1	21	2		2
	8			3
	2			
1	56	2	0	7