


# 高圧ガス製造施設の 保安検査


検査を受け又は自ら行われなければならない期間が  
**令和2年4月10日～9月30日の間に終了する場合は、  
下記のとおり検査期間を4ヶ月延長することが可能となります。**

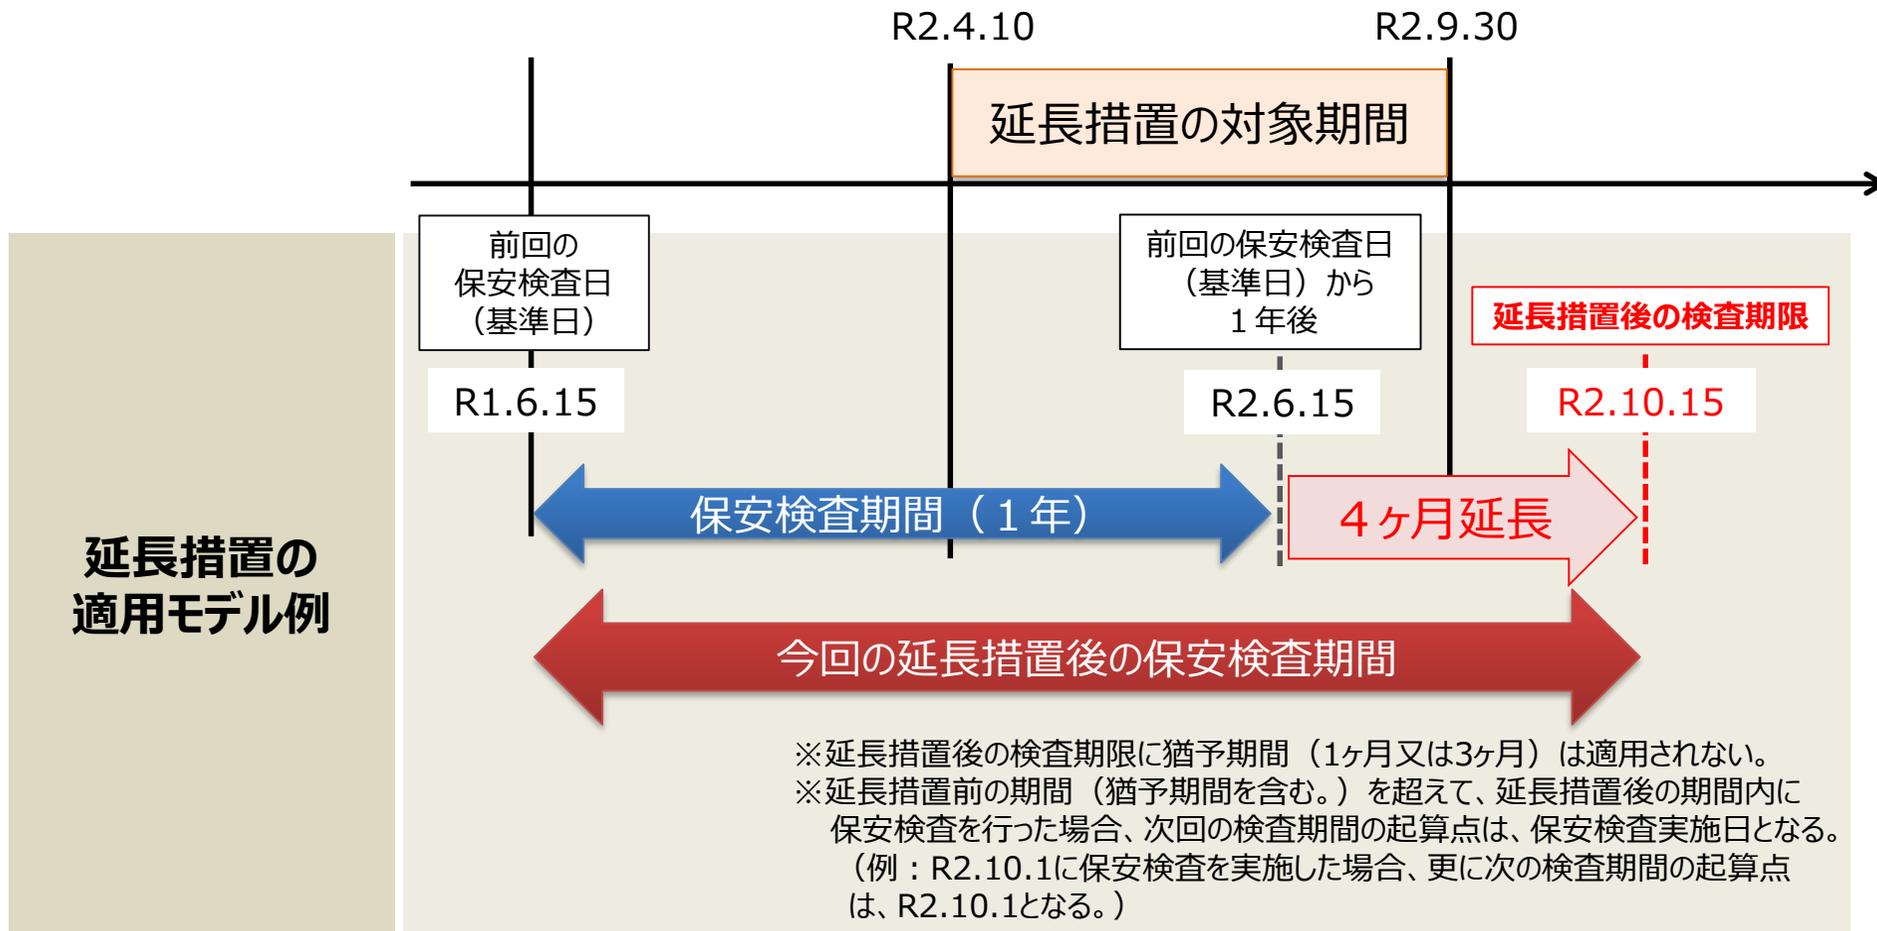

参照条文：冷凍則第40条2項、液石則第77条2項、一般則第79条2項、コンビ則第34条第2項

# 高圧ガス製造施設等の 定期自主検査

自主検査を行わなければならない期間が  
**令和2年4月10日～9月30日の間に終了する場合は、  
下記のとおり検査期間を4ヶ月延長することが可能となります。**

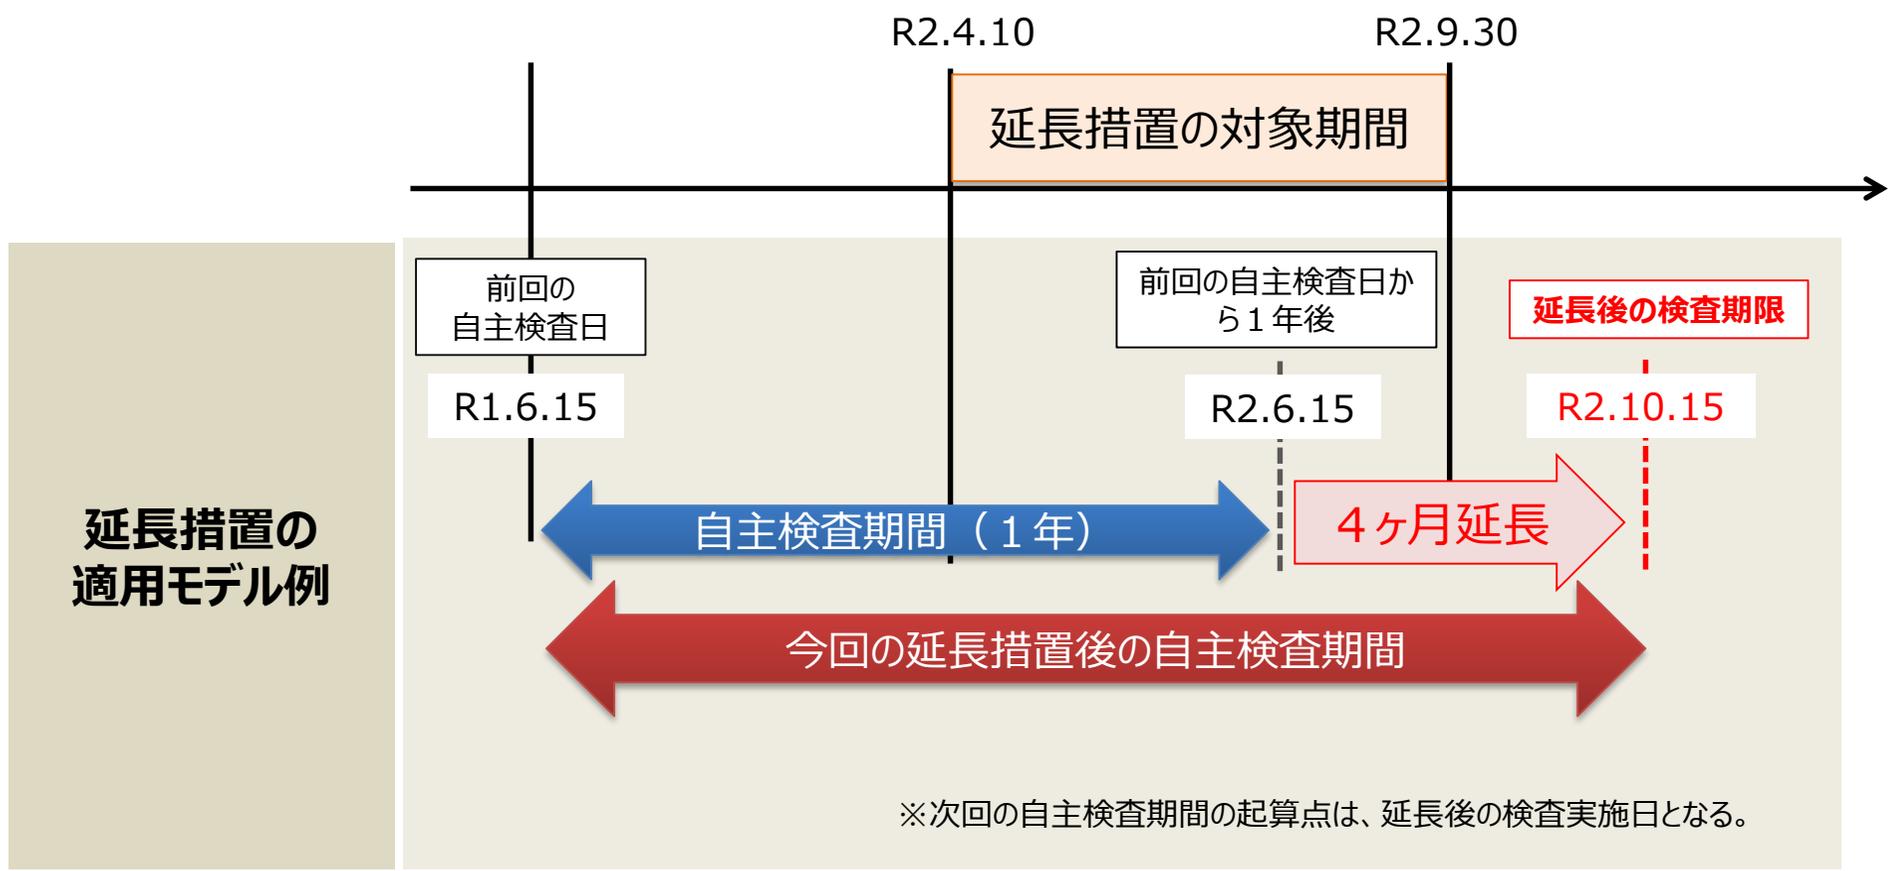

※次回の自主検査期間の起算点は、延長後の検査実施日となる。

参照条文：冷凍則第44条3項、液石則第81条4項、一般則第83条3項、コンビ則第38条第3項