

# 今治市山林火災への対応について

四国電力送配電株式会社

2025年 6月18日

1. 今治市山林火災の概要
2. 今治地区における電力供給への影響
3. 広範囲の停電に対する対応
4. 延焼範囲における送配電設備状況
5. 社外との連携および情報発信
6. 自治体との連携

# 1. 今治市山林火災の概要

- 2025/3/23(日)16:04 : 消防からの情報により今治市長沢の山林火災を当社が認知
- 延焼面積 : 約481.6ha (今治市448ha、西条市33.6ha) ※
- 避難指示状況 : 3,056世帯 (5,988人) ※
- 今治市は3/28(金)に「延焼阻止」を宣言後、3/31(月)に「鎮圧」を、4/14(月)に「鎮火」を宣言。

※ : 今治市災害対策本部公表資料「5/14 (水)」を参照

## 【当社の主な動き】

### ○ 2025/3/24(月)

- 00:05 今治地区へ供給している桜井線と今治線の送電線 2 ルートのうち、桜井線方向への延焼拡大を受け、桜井線一部区間の保安停止に着手
- 03:08 延焼拡大の可能性が考えられる配電線を保安停電

### ○ 2025/3/25(火)


- 12:35 **桜井線2Lにて短絡事故が発生(供給支障発生)**。加えて、**今治線方向への延焼拡大により、今治地区全停の恐れが発生**。
- 13:27 桜井線2Lを再送電 (送電線下延焼状況が小康し再送電)
- 17:30 経済産業省より、災害時連携計画に基づき他の一般送配電事業者に応援要請するよう指示を受領
- 17:45 **プレス発表「愛媛県今治市周辺での山林火災に伴う停電発生の可能性について」**

### ○ 2025/3/28(金)

- 20:15 今治市の「延焼阻止」宣言を受けて、**プレス発表「愛媛県今治市周辺での山林火災による停電発生の可能性の解消について」**

### ○ 2025/3/29(土)

- 09:00 **他の一般送配電事業者の高圧発電機車応援を解除**

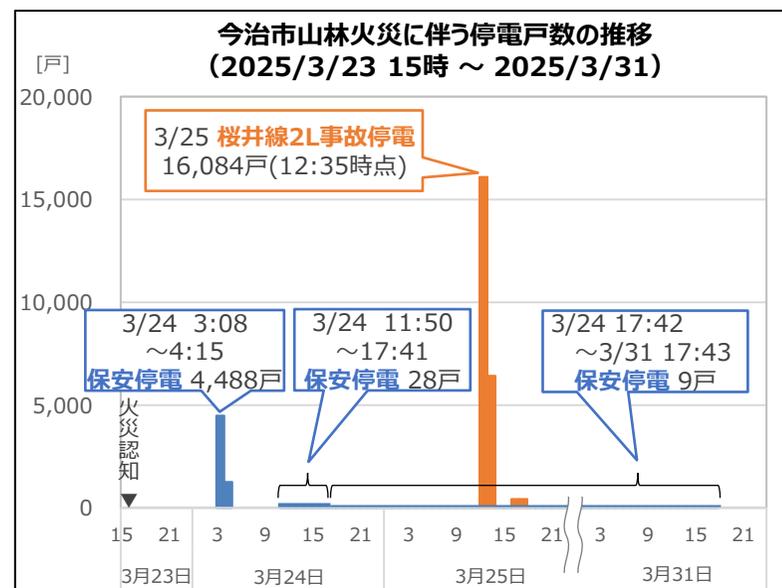

#### 【延焼阻止】

消火活動により、火勢の拡大、延焼拡大の危険がなくなった状態

#### 【鎮圧】

延焼のおそれなくなった状態

#### 【鎮火】

再燃のおそれなくなった状態

## 2. 今治地区における電力供給への影響

- 24日に火災の影響により、桜井線の一部区間を保安停止し、**今治地区への電力供給は今治線単独となった。**
- 25日に火災が拡大し、今治線近傍に延焼したため、**今治地区の広範囲の停電となる可能性が発生。**
- 愛媛県災害対策本部に派遣していた当社リエゾンを通じ、今治線周辺への延焼防止の重要性を県に説明することで、自衛隊や消防にて重点的に消火活動頂いた。

【火災発生個所位置図（広域）】



### 3. 広範囲の停電に対する対応

- 広範囲の停電に備え、高圧発電機車による仮送電のため、「災害時連携計画」に基づき、**3/25(火)に他の一般送配電事業者へ応援を要請**。
- 平時からの共同訓練等の事前準備により、他一般送配電会社との応援調整が円滑に進み、翌26日より、**順次各社の高圧発電機車が今治地区に到着**(当社・他社計で**最大110台**)。
- **各発電機車の供給先や配置、給油、運転ローテーション等の計画を綿密に策定**し、万一の停電への備えを行ったが、懸命な消火活動の結果、送電線(今治線)は停止に至ることは無かった(発電機車の稼働無し)。

【高圧発電機車による仮送電の対応状況】

	要員 ( )は四国本社へのリエゾン再掲	高圧 発電機車	高所作業車	その他車両
北海道	—	—	—	—
東北	67名(0名)	8台	5台	16台
東京	91名(5名)	10台	5台	5台
中部	139名(3名)	15台	15台	19台
北陸	44名(0名)	8台	5台	9台
関西	67名(0名)	15台	6台	10台
中国	75名(2名)	10台	9台	22台
九州	120名(1名)	20台	10台	28台
沖縄	3名(3名)	0台	0台	0台
四国	402名	24台	6台	53台
10社計	1,008名(14名)	110台	61台	162台

注1：要員及び各車両数は入替含む延べ数

注2：四国は、高圧発電機車対応要員のみの数




## 4-1. 延焼範囲における送配電設備の状況（送電設備）

- 3/31(月)の今治市の「鎮圧」宣言を受け、順次延焼範囲内の送電線の巡視・点検を実施。
- 鉄塔昇塔およびドローンにて巡視・点検した結果、鉄塔部材へのすす付着や鳥害防止装置の溶融はあったものの、供給に支障を及ぼす異常は無かったことから、**4/3(木)に桜井線の全線送電を完了**。  
(今回の火災で電線が火に曝されたことから、張替について検討中)
- ドローン飛行について、消火活動中は防災ヘリの支障とならないよう飛行を控えていた。事後の巡視においては、緊急用務空域に指定されていたが、「災害時におけるドローンの運用について(2024.9.5 事務連絡)」のスキームを活用し、迅速な巡視・点検が実施できた。



## 4-2. 延焼範囲における送配電設備の状況（配電設備）

- 3/28(金)の今治市の「延焼阻止」宣言を受け、順次延焼範囲及び周辺の配電線の巡視・点検を実施。
- 巡視・点検の結果、電線カバーの変形等の軽微な不良が数箇所見られたため、速やかに改修。その他、早急な対応が必要な異常は無かったことから、3/31(月)に保安停電箇所の送電完了。  
(延焼によるお客さま設備の焼損とともに、低圧設備(引込線・計量器等)が被害を受けた事例は十数件有)

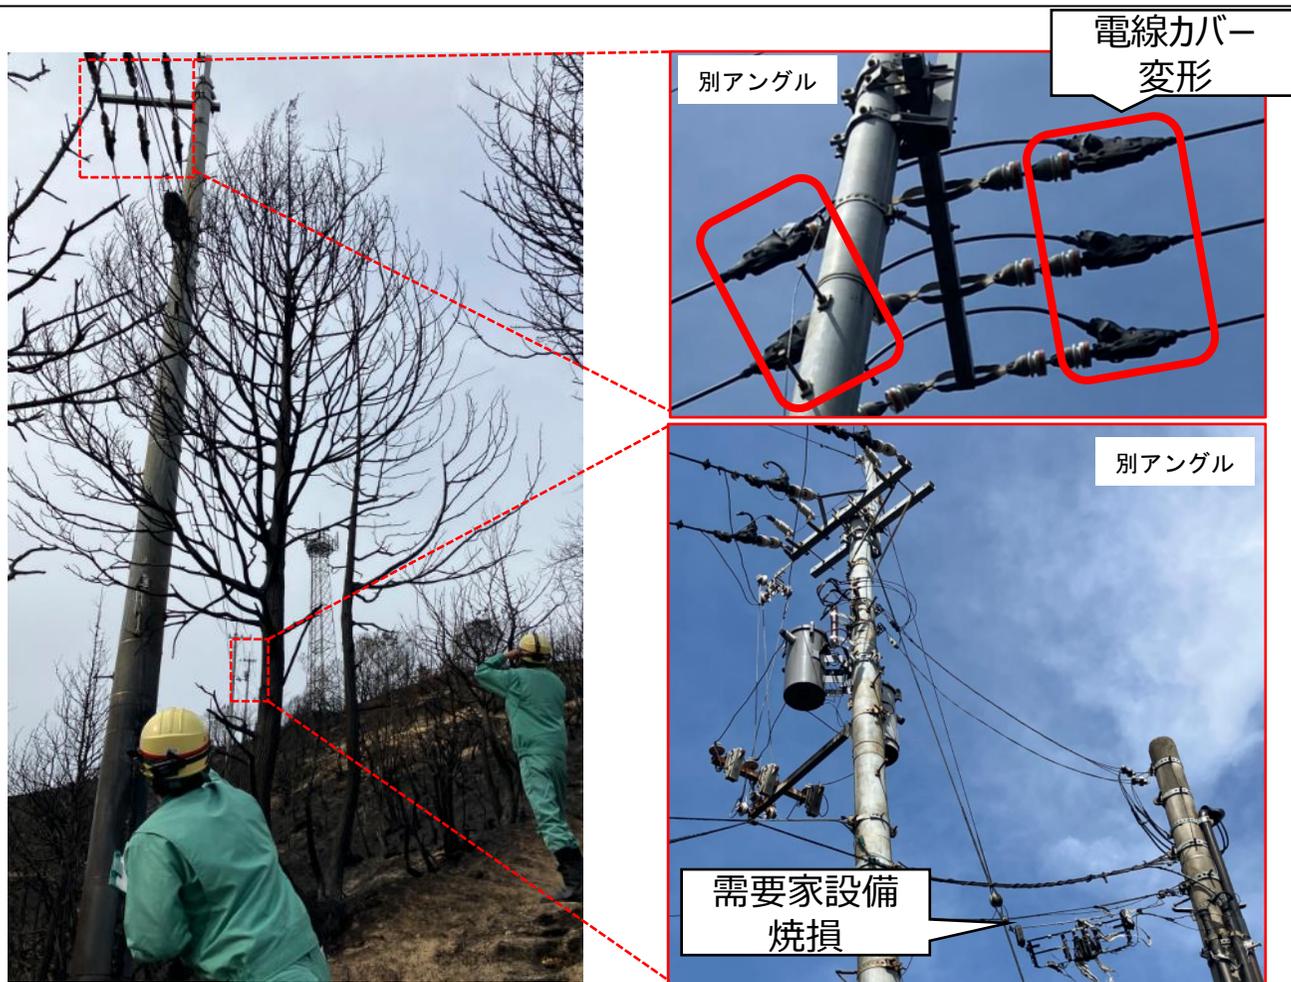

- **今治市や協定先の協力を得て、イオンモール今治新都市の駐車場を借用**することで、大規模な復旧拠点を設置することができた他、能登半島地震の教訓を基に、様々な後方支援業務に関する協定の強化を図った結果、**タンクローリー車（計11台）や宿泊場所、食料の確保を協定先等に依頼**し、スムーズな後方支援が図れた。
- 引き続き、協定先との連携訓練を平時から実施することで、後方支援の円滑な運営を図る。
- 当社**HPへのプレス掲載やXへの投稿（計7回）を実施**し、停電に関する備えや停電回避に向けた当社の対応を広く発信した。（テレビやラジオ等のローカルニュースでの放送や新聞各紙の記事として広く取り上げられた）

## 【プレスリリース】

（お知らせ）

令和7年3月25日  
四国電力送配電株式会社

### 愛媛県今治市周辺での山林火災に伴う停電発生の可能性について

3月23日午後発生した今治市を中心とした山林火災の影響で、本日12時35分以降、愛媛県今治市の送電線（桜井線）が停止しております。

現在、今治地区に送電線（今治線）で電気を供給しておりますが、今後、さらに山林火災が広がり、今治線に近づいた場合、広範囲の停電が発生する可能性があります。

これに備え、当社では、現在、四国各県の発電機車を今治地区に移動させるなどの対応を行っております。また、既に他エリアの一般送配電事業者へ発電機車の応援を要請しております。

当該地域にお住いの皆さまにおかれましては、万が一の場合に備えて、懐中電灯の手配や携帯電話の充電など、停電に関する備えを行っていただきますよう、お願いいたします。

（添付資料）愛媛県今治市の山林火災の状況について

以上

## 【Xによる発信】

 **四国電力送配電【公式】**  @YONDEN\_kinkyu · 3月27日

愛媛県今治市周辺での山林火災に伴う広範囲の停電に備え、昨日以降、他電力会社の皆さまの応援を含め、発電機車約100台を周辺エリアに受け入れており、このうち3台は消火活動用に必要な個所へ配備を行っております。

[さらに表示](#)



- 愛媛県災害対策本部や今治消防本部に当社リエゾンを派遣し、今治線の重要性を説明することで、自衛隊や消防にて今治線周辺を重点的に消火活動頂いた。
- また、今治市山林火災の対応状況等については、今治市長の記者会見に当社社員も同席し、今治市の延焼阻止宣言を以って広範囲にわたる停電の可能性が解消したことを丁寧に説明することで、市民の方々にご安心頂いた。

【今治市長の会見に同席】



出典:<https://www.youtube.com/watch?v=ndeGQXpOD-M>



出典:<https://www.youtube.com/watch?v=8zAzNBm-5lQ>