



使用済エアコンのフロン類をめぐるフロー推計（平成24年度）

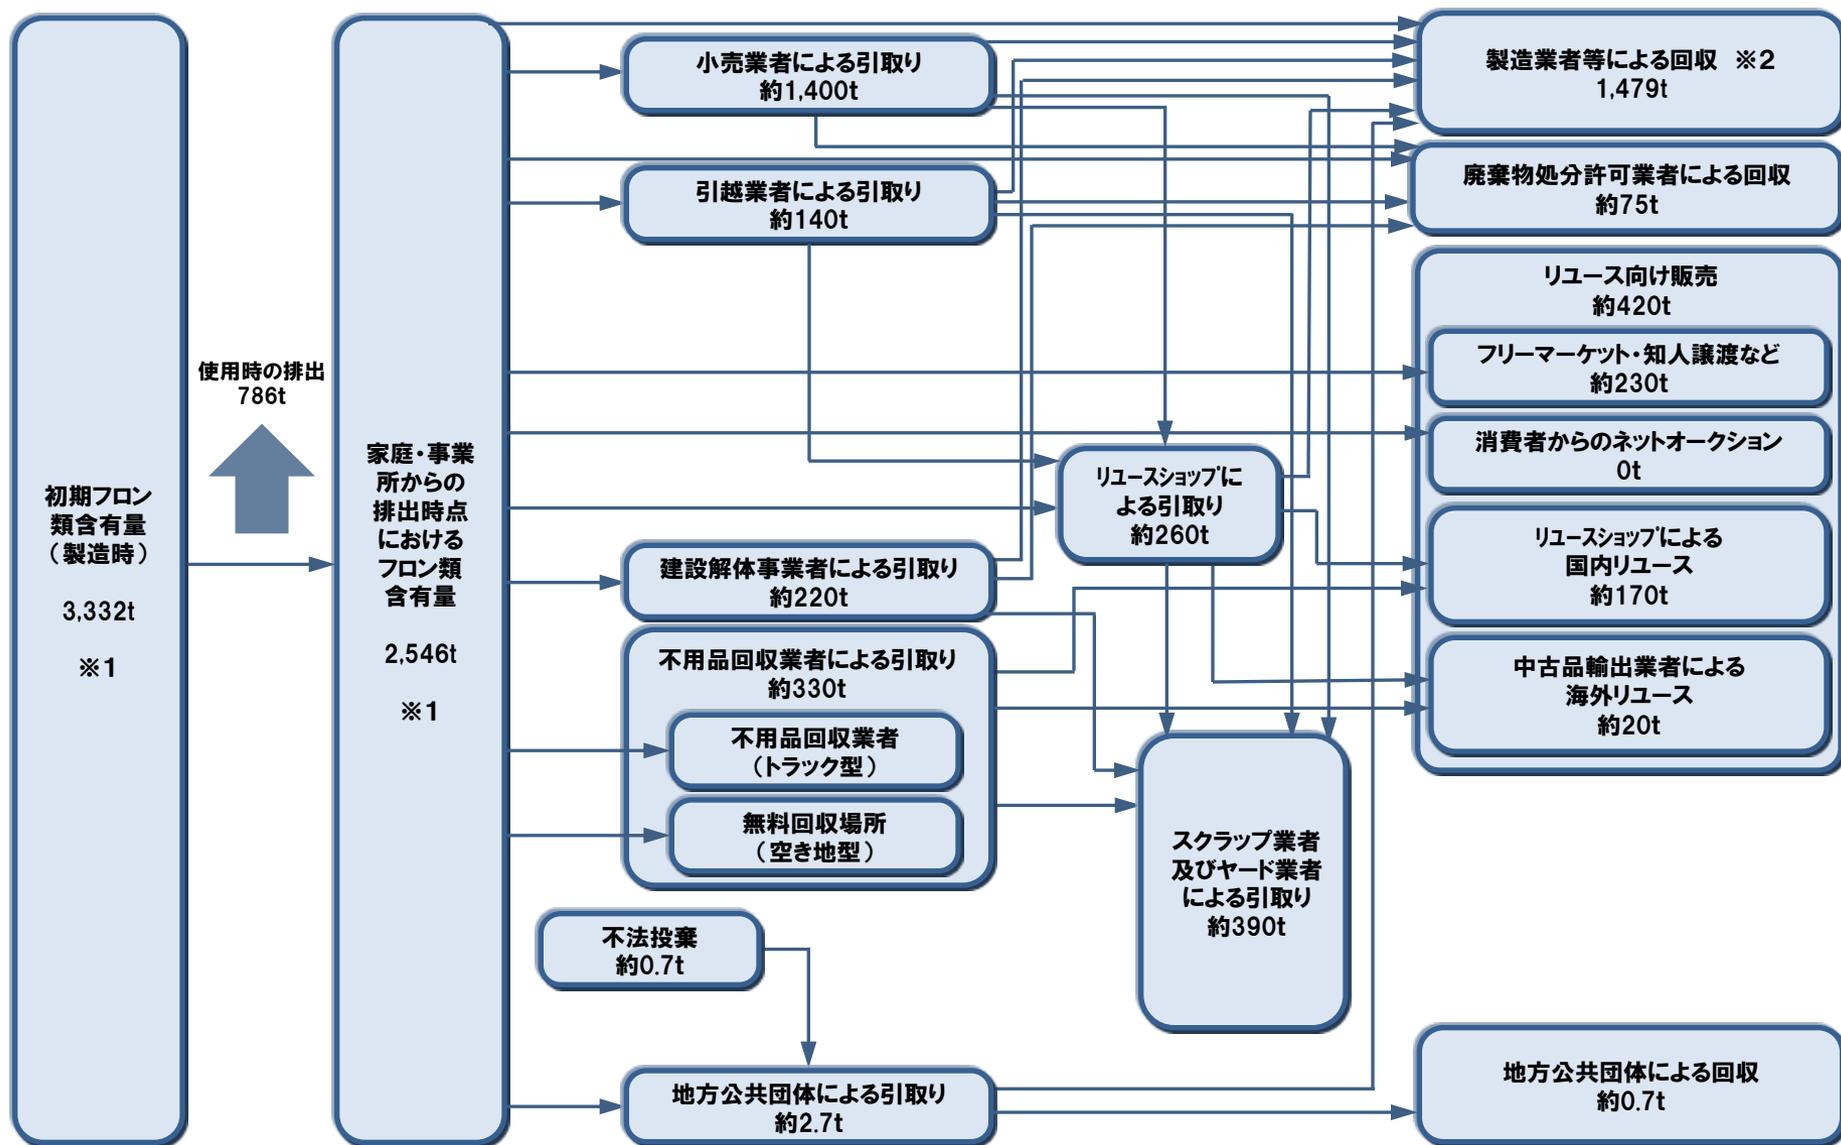

※1 出荷後の経過年別の廃棄分布を用いて、廃棄台数を推定。製造年次別のフロン類等の含有量を乗じて算出。機器稼働時の平均排出係数は2%/年(産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会(第21回)-配付資料)とした。

※2 一般財団法人家電製品協会 リサイクル実績 数値データ集より

使用済冷蔵庫・冷凍庫のフロン類をめぐるフロー推計(平成24年度)

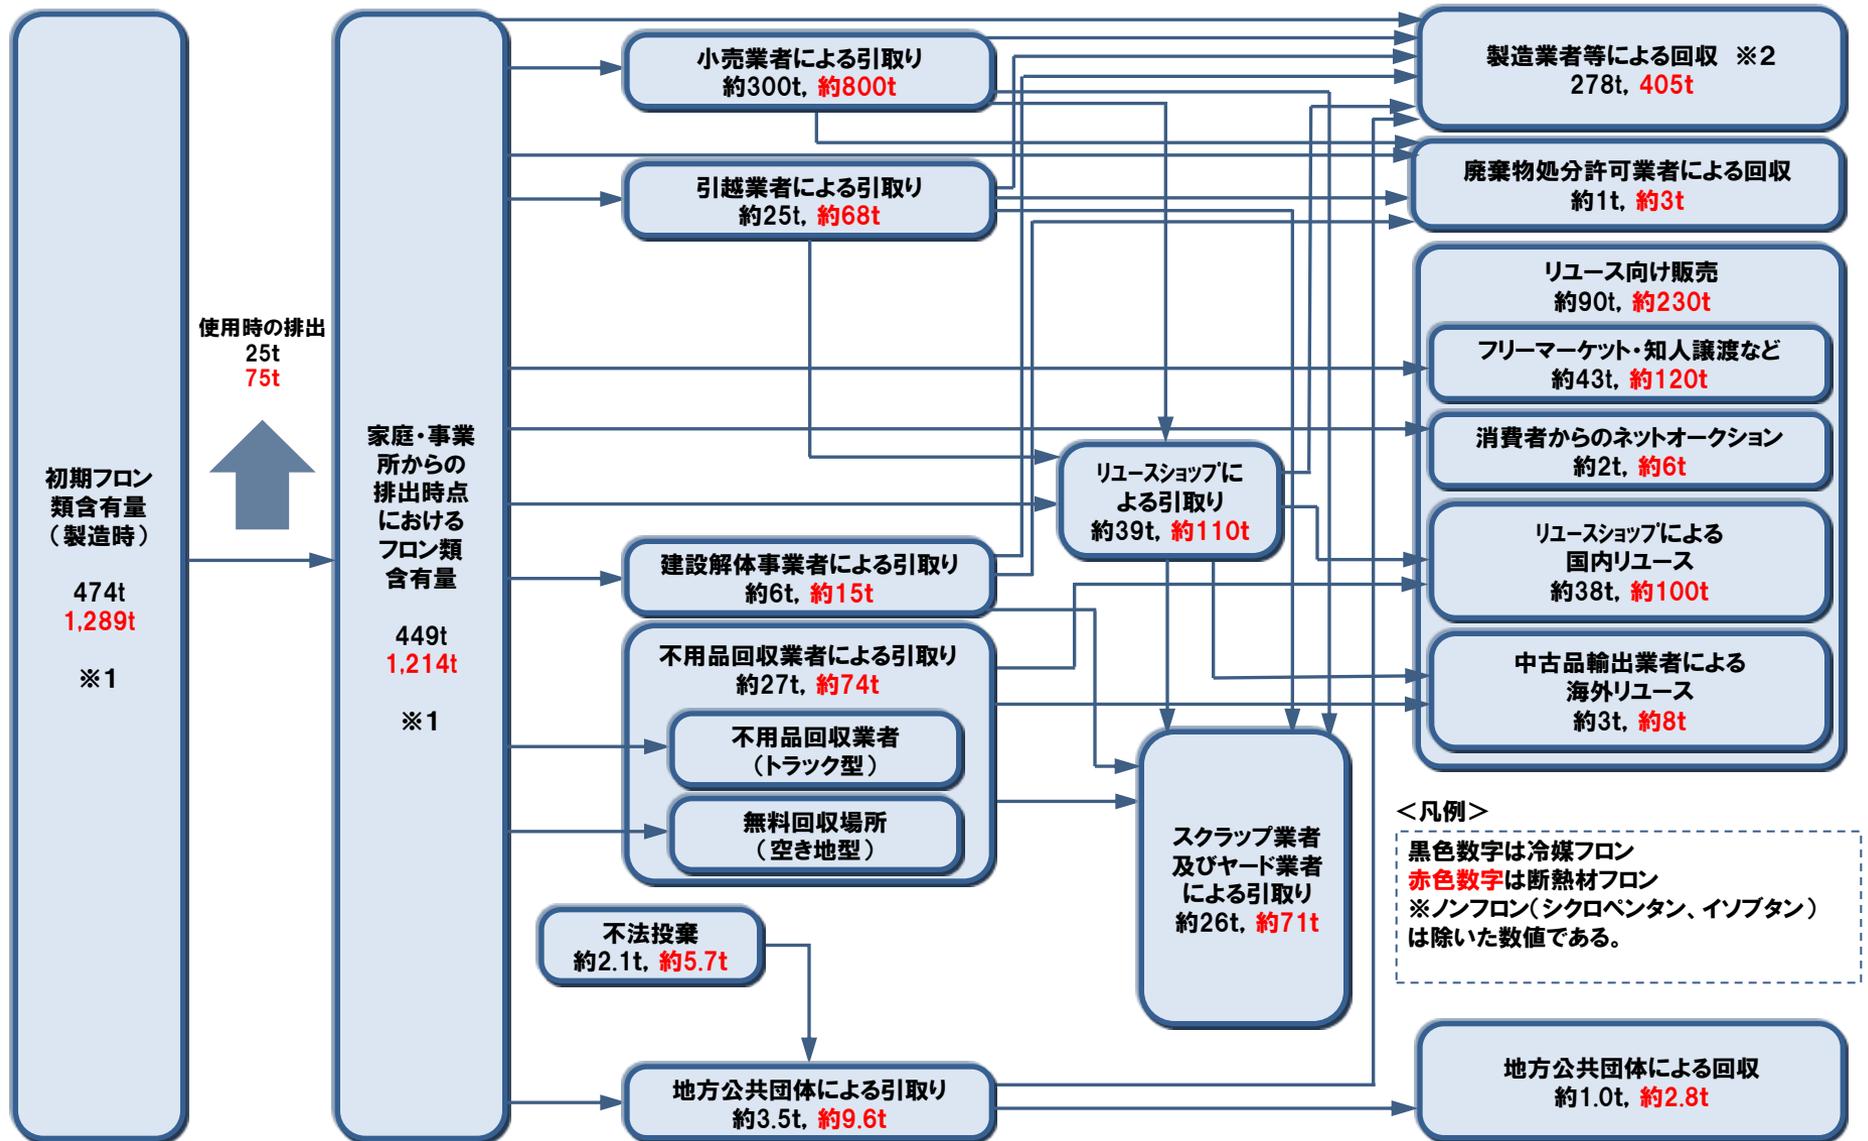

※1 出荷後の経過年別の廃棄分布を用いて、廃棄台数を推定。製造年次別のフロン類等の含有量を乗じて算出。機器稼働時の平均排出係数は0.3%/年(産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会(第21回)-配付資料)とした。

※2 一般財団法人家電製品協会 リサイクル実績 数値データ集より